


注：原始层高：3200mm

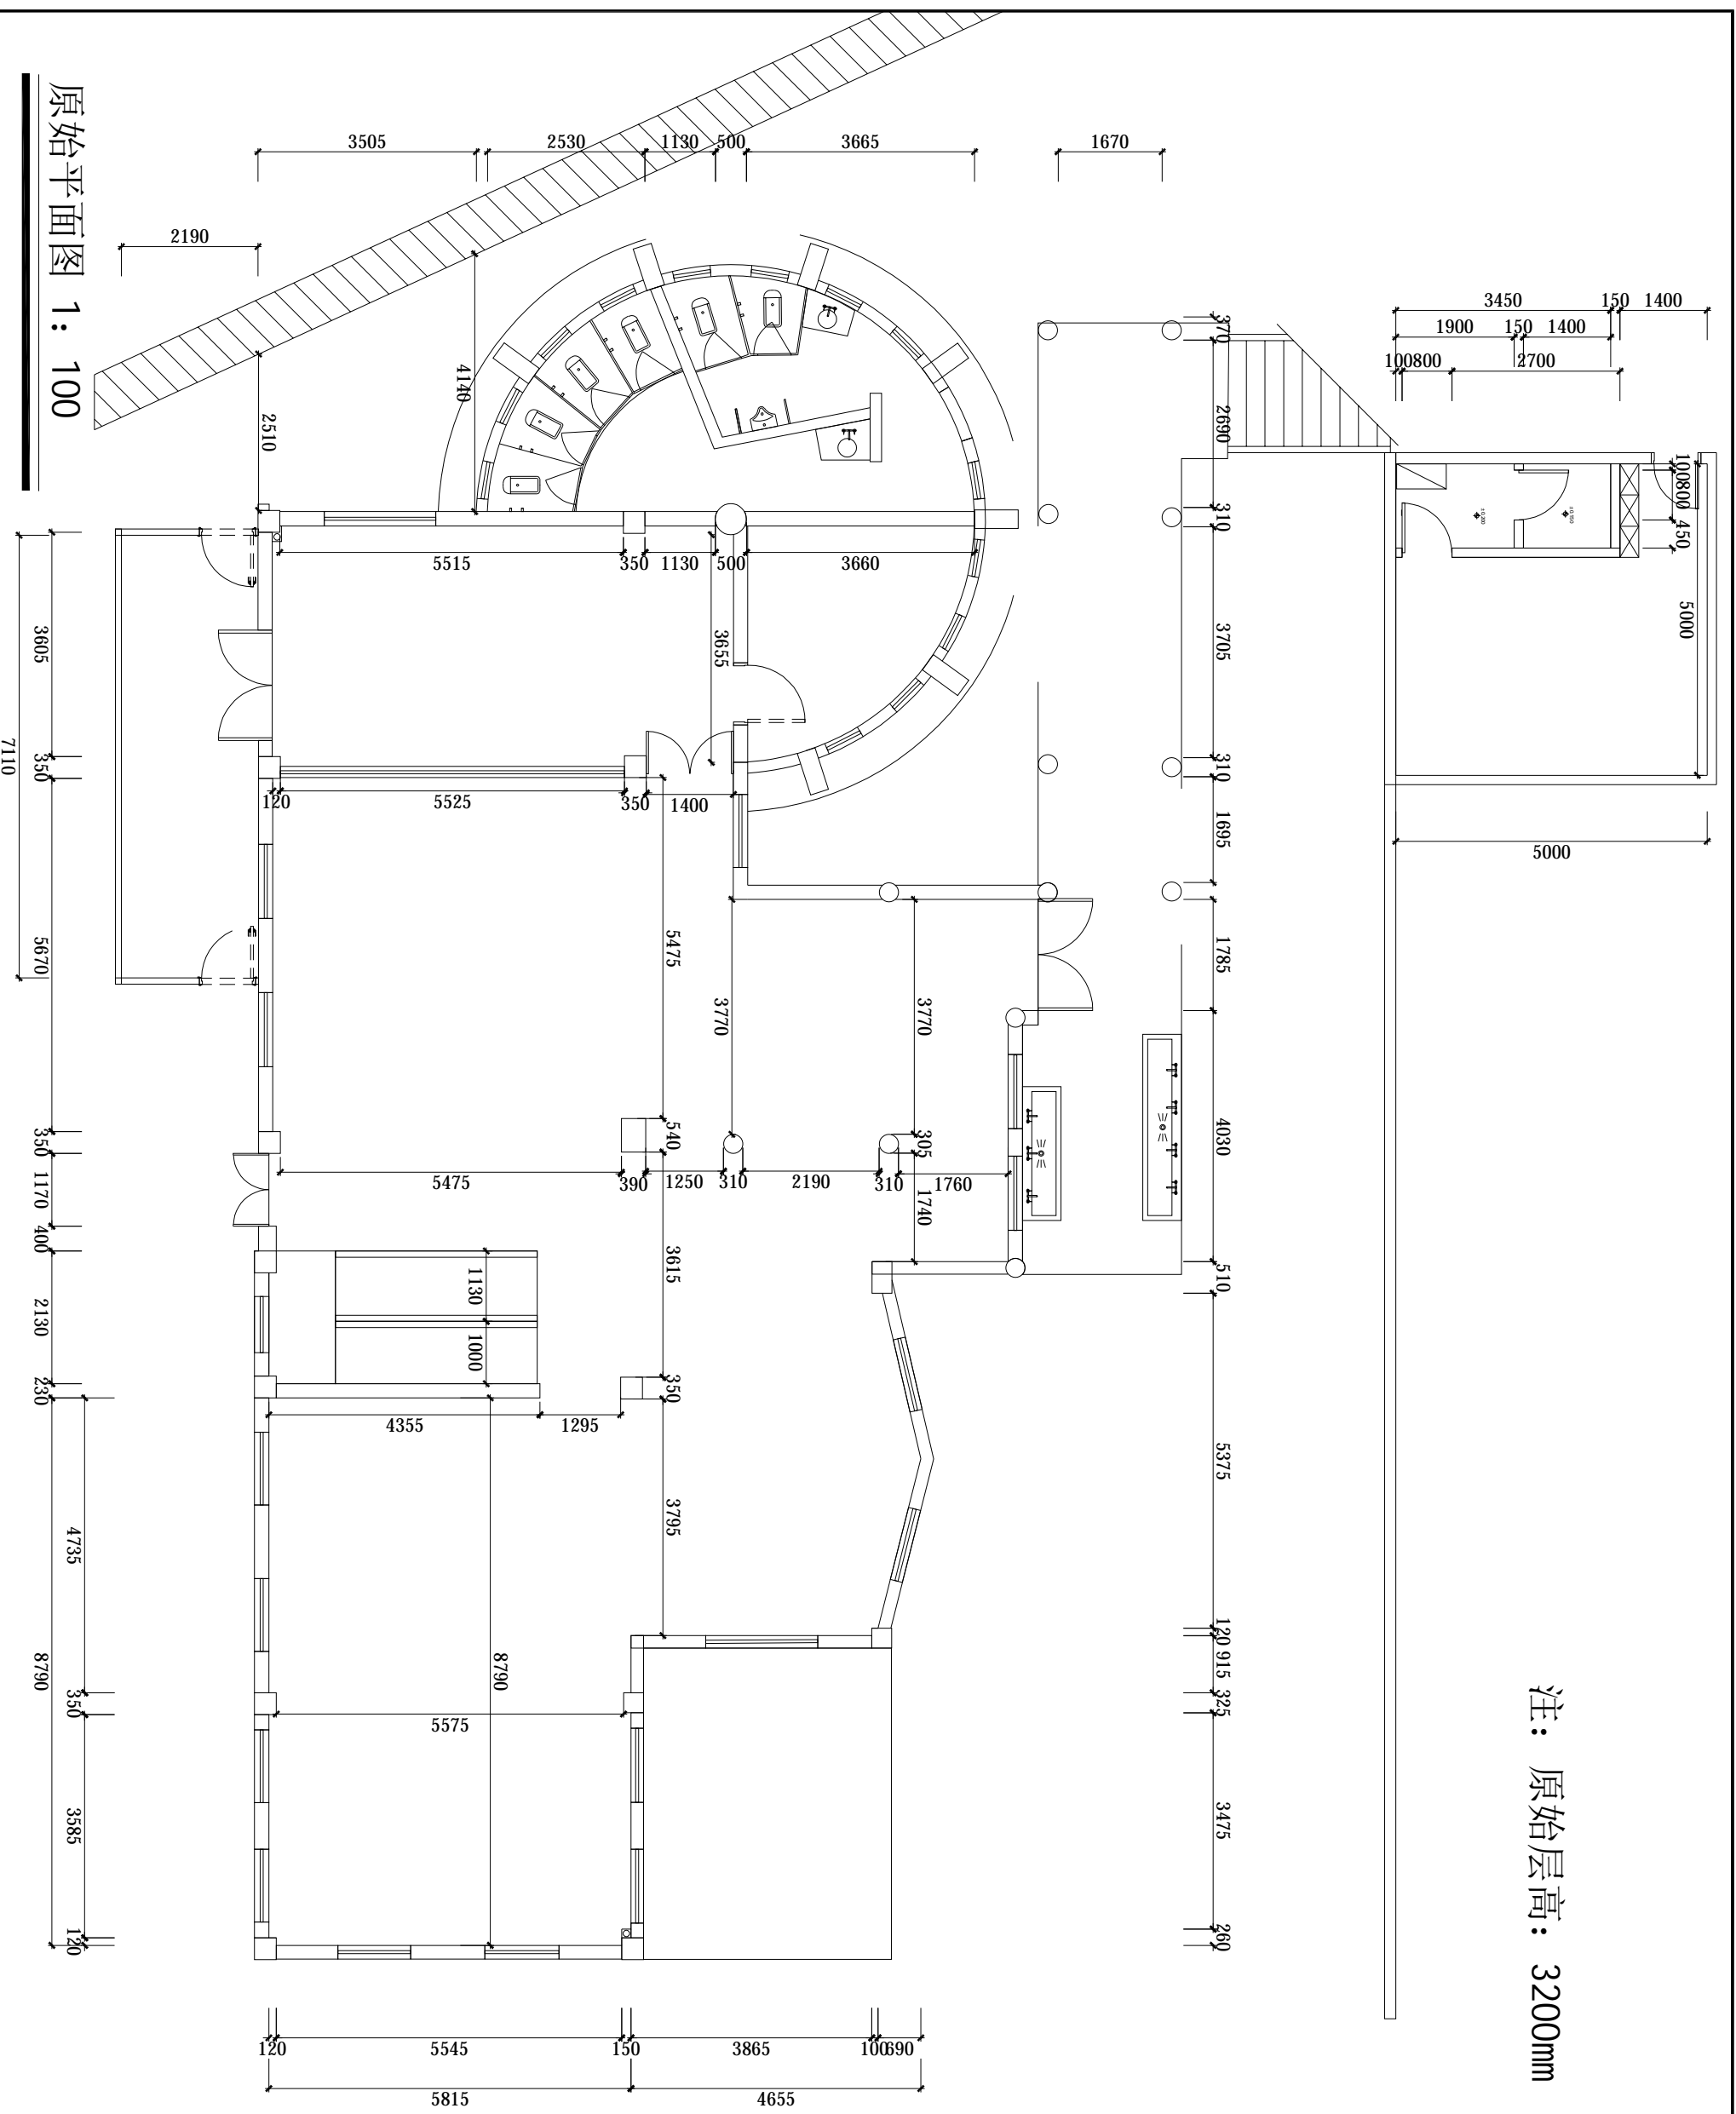

设计专用章

本图未经设计专用章无效
注册执业章

说明:

广州珠江建筑装饰有限公司
GUANGZHOU ZHUJIANG BUILDING DECORATION CO., LTD.
建筑装饰工程施工设计专业甲级: A14000427

设计专用章

设计 孙健

校对 董敬然

专业负责人 林超

审核 蓝华深

盖章 蓝华深

盖章 蓝华深

盖章 蓝华深

盖章 蓝华深

盖章 蓝华深

盖章 蓝华深

盖章 蓝华深

版权所有·未经许可·不得翻印

设计阶段 施工图

专业 装饰

图号 P-01

版本 A

日期 2024.3

工程名称 白云山何济公制药厂新市食堂改造

建设单位 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂


设计名称 原始平面图

设计比例 1:100(共3)


设计专用章

本图未经设计专用章无效
注册执业章

注：原始层高：3200mm

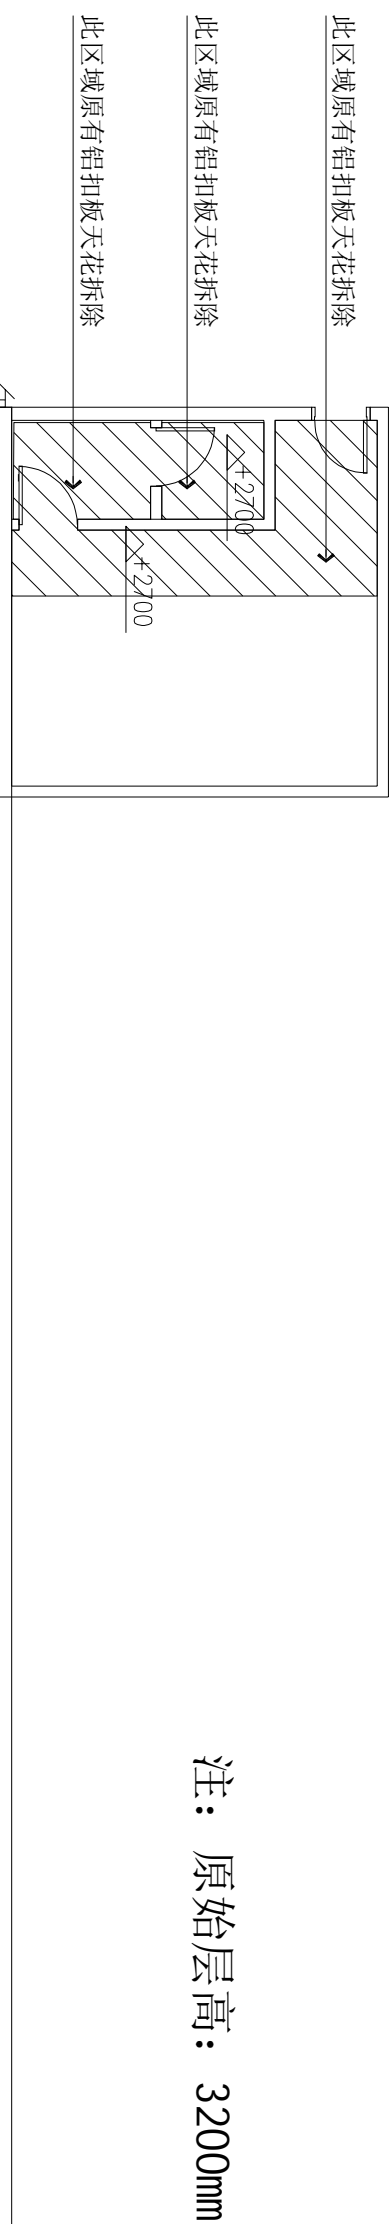

轻钢龙骨石膏板天花拆除

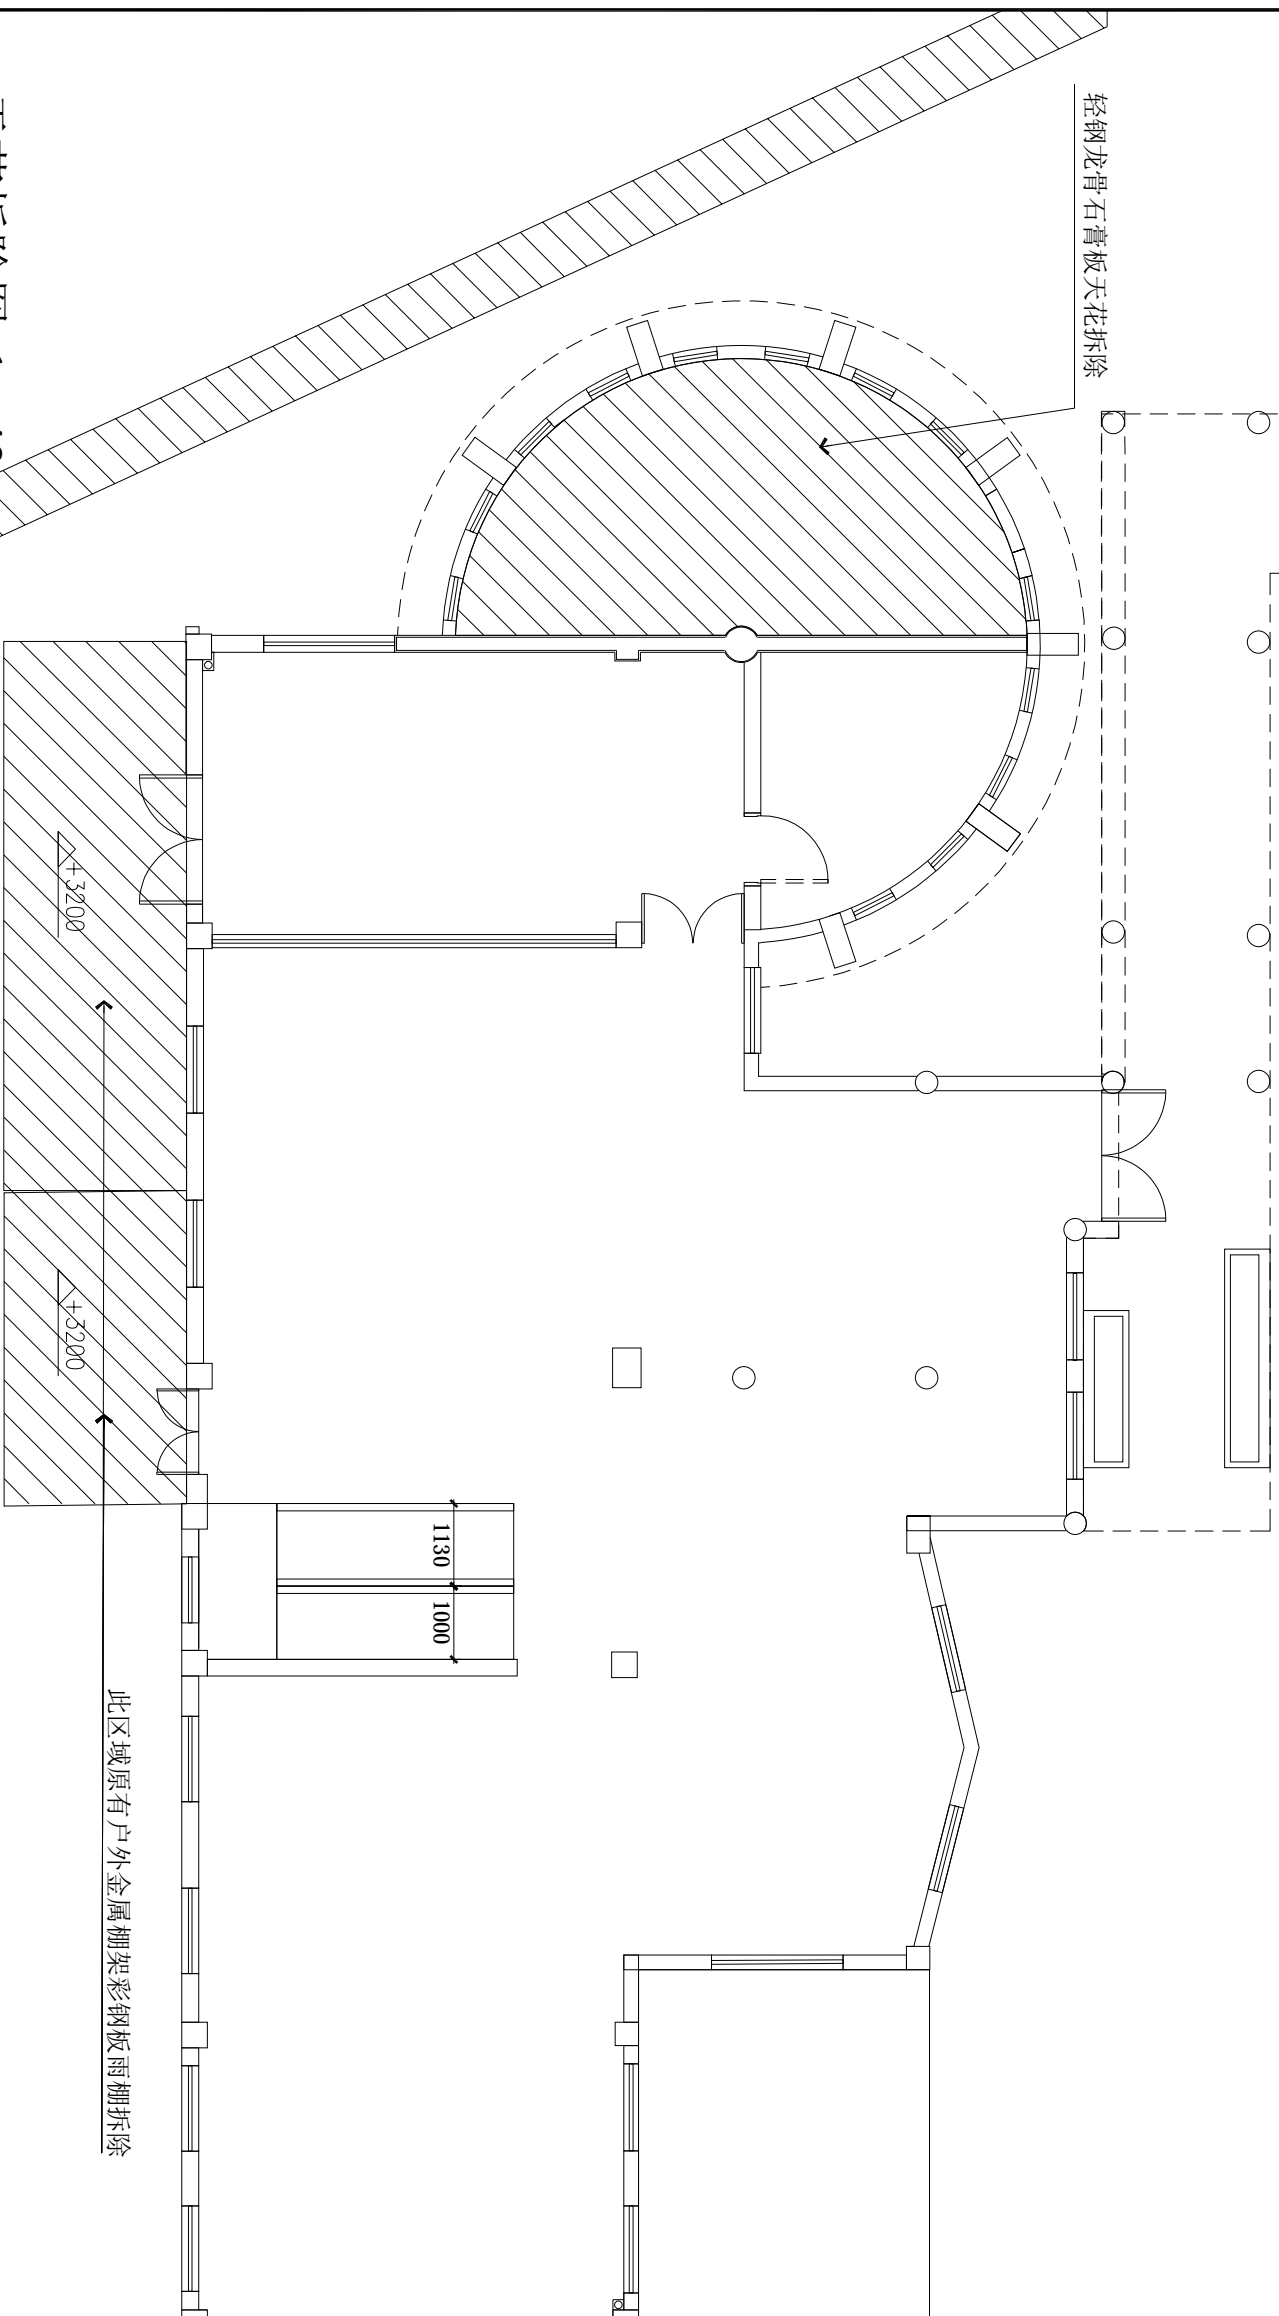

天花拆除图 1: 40

说明:

广州珠江建筑装饰有限公司
GUANGZHOU ZHUJIANG DECORATION CO., LTD.
建筑装饰工程施工设计专业资质: A140000427

设计专用章

姓名栏

设计	孙健	孙健
校核	覃敬然	覃敬然
专业负责人	孙健	孙健
项目负责人	林超	林超
设计师	蓝华深	蓝华深
审图	蓝华深	蓝华深

专业栏

建筑	电气
结构	暖通
给排水	智能


建设单位
广州白云山医药集团股份有限公司
白云山何济公制药厂

工程名称
白云山何济公制药厂新市食堂改造

图名
天花拆除图

设计阶段	施工图	设计编号	
专业	装修	比例	1:100(A13)
图号	P-02		
层次	A		
日期	2024.3		

注：原始层高：3200mm

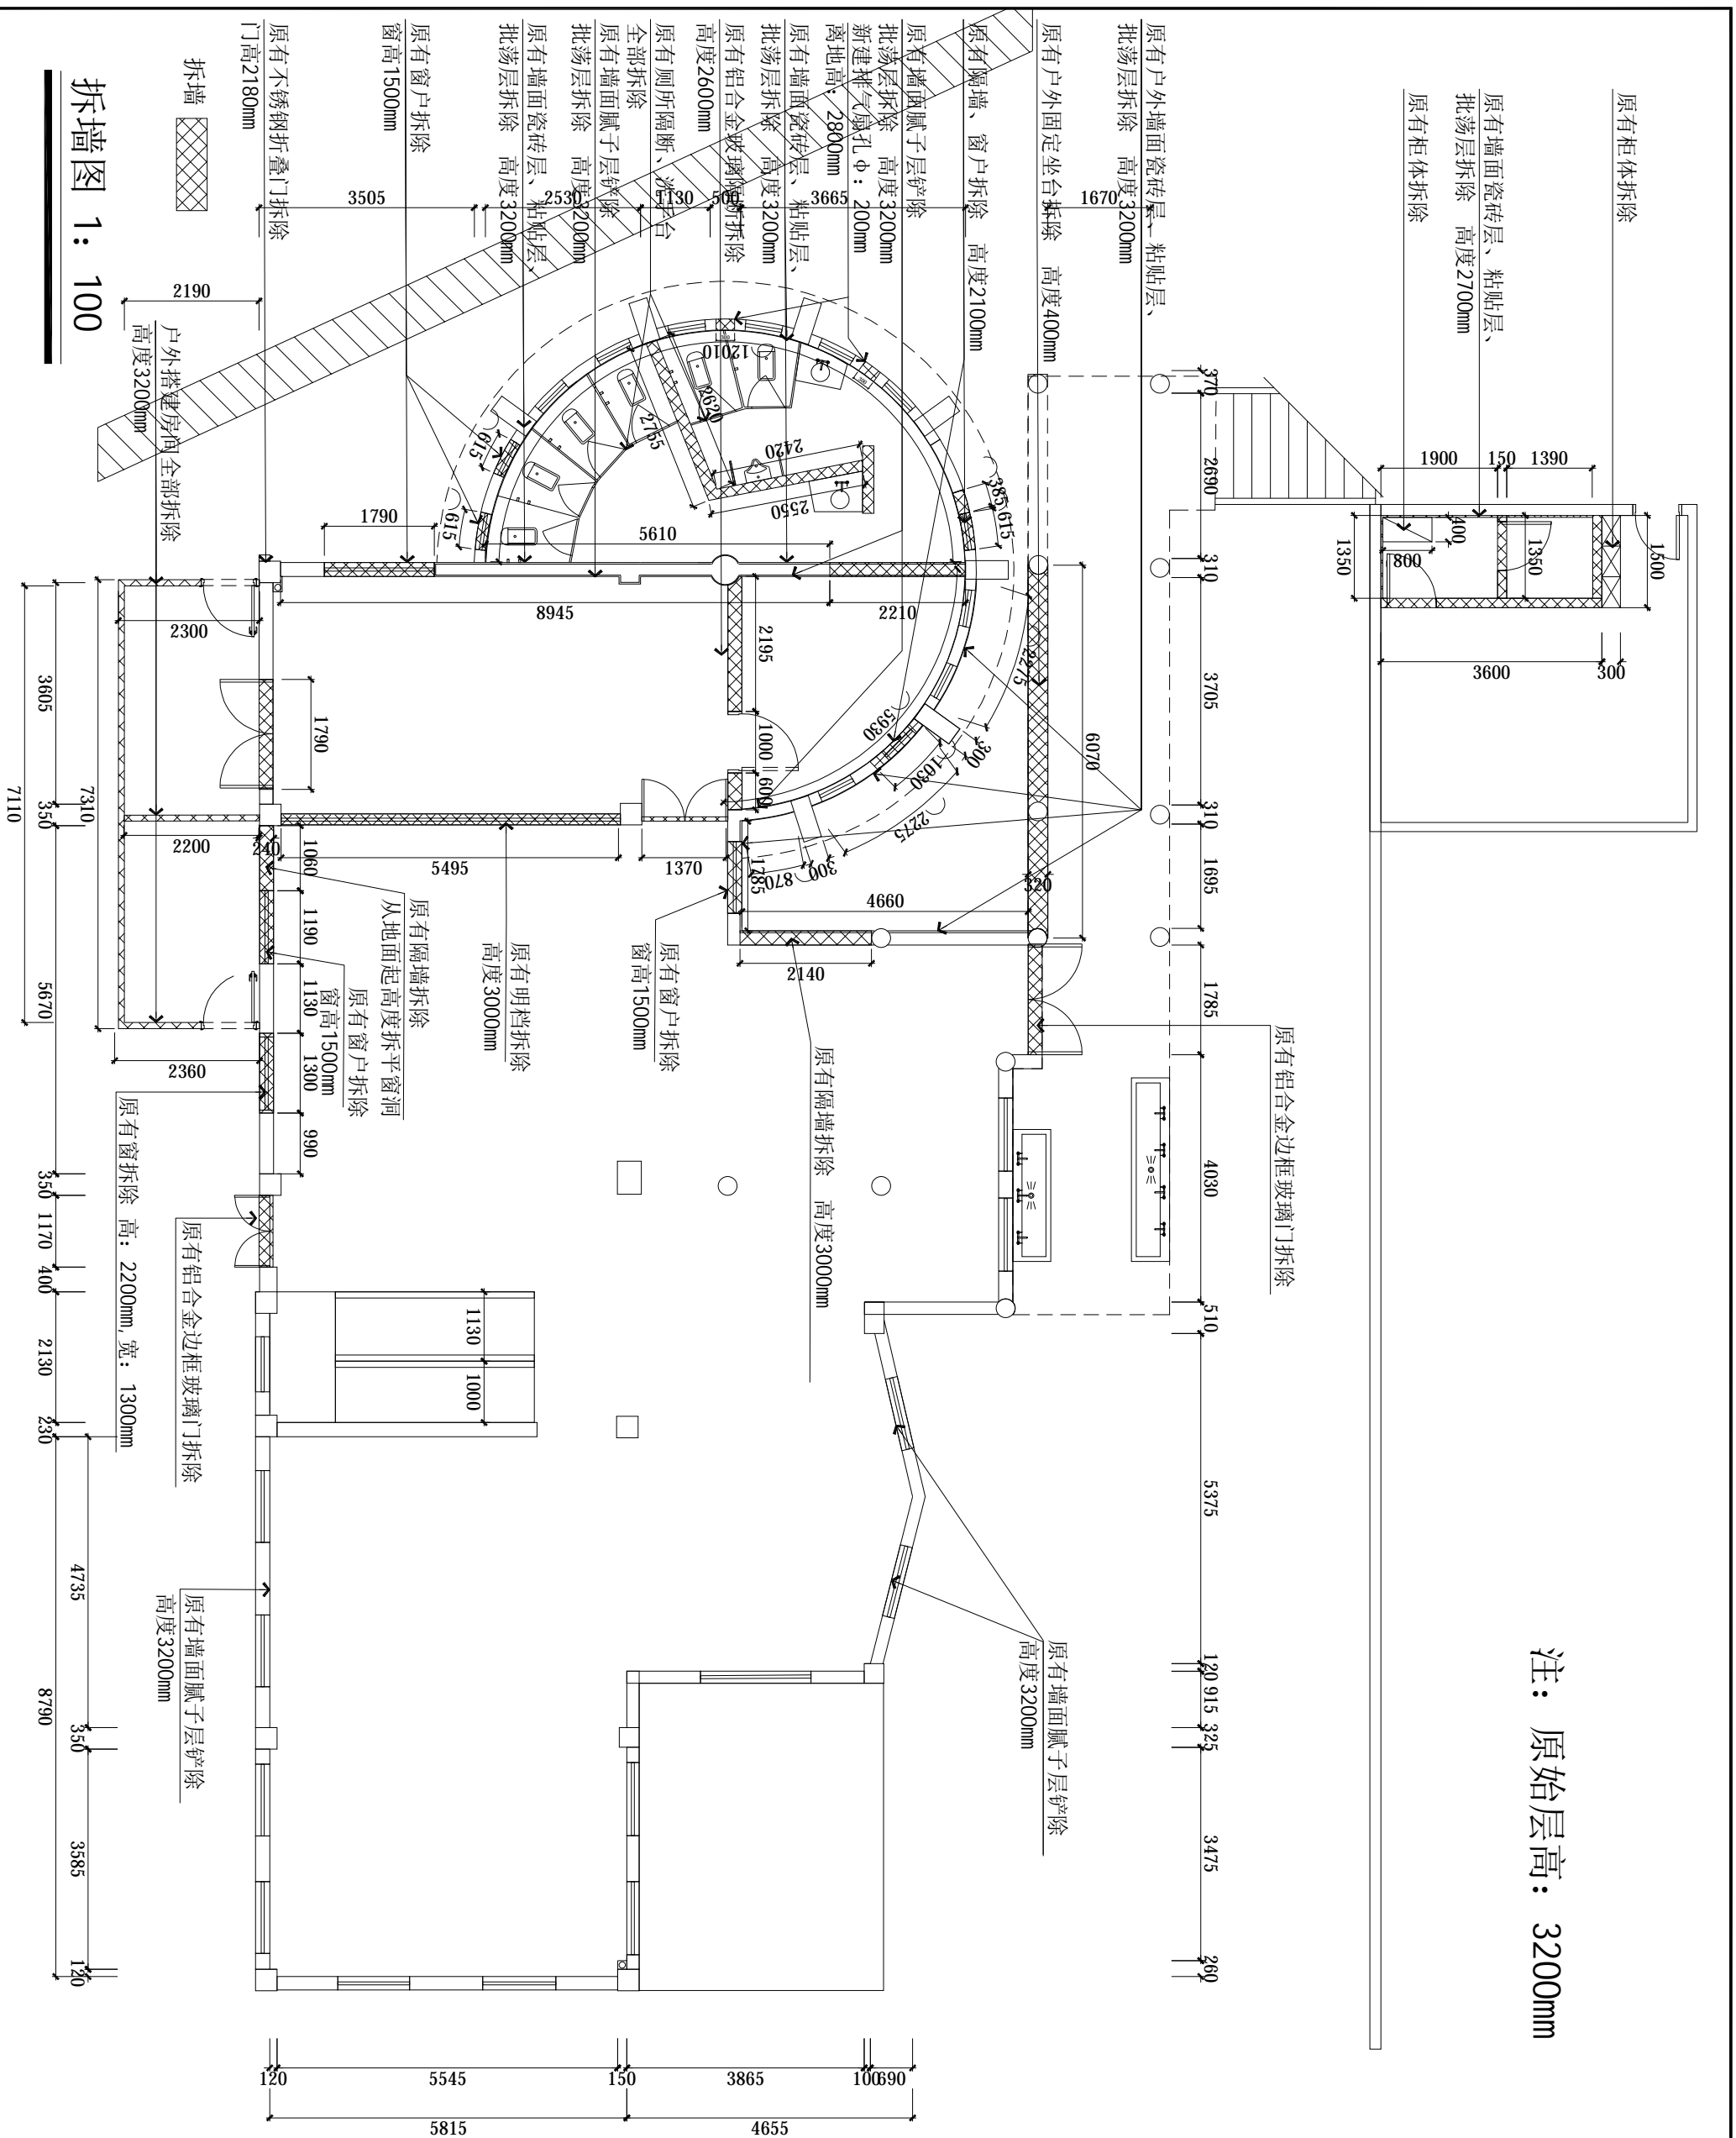

拆墙图 1: 100

设计专用章

本图未经设计专用章无效
注册执业章

说明:

广州珠江建筑装饰有限公司
GUANGZHOU ZHUJIANG BUILDING DECORATION CO., LTD.
建筑装饰工程施工专业承包: 440000427

项目负责人: 林超
项目经理: 蓝华深

设计	孙健	2024.1
校对	蓝敬然	2024.1
专业负责人	林超	2024.1
审核	蓝华深	2024.1
审定	蓝华深	2024.1

全套图


建筑	电气
结构	暖通
给排水	智能

建设单位: 广州白云山医药集团股份有限公司
白云山何济公制药厂

工程名称: 白云山何济公制药厂新市食堂改造

拆墙图

设计阶段	施工图	设计编号	
专业	装修	比例	1:100(A3)
图号	P-03	版本	A
日期	2024.3		

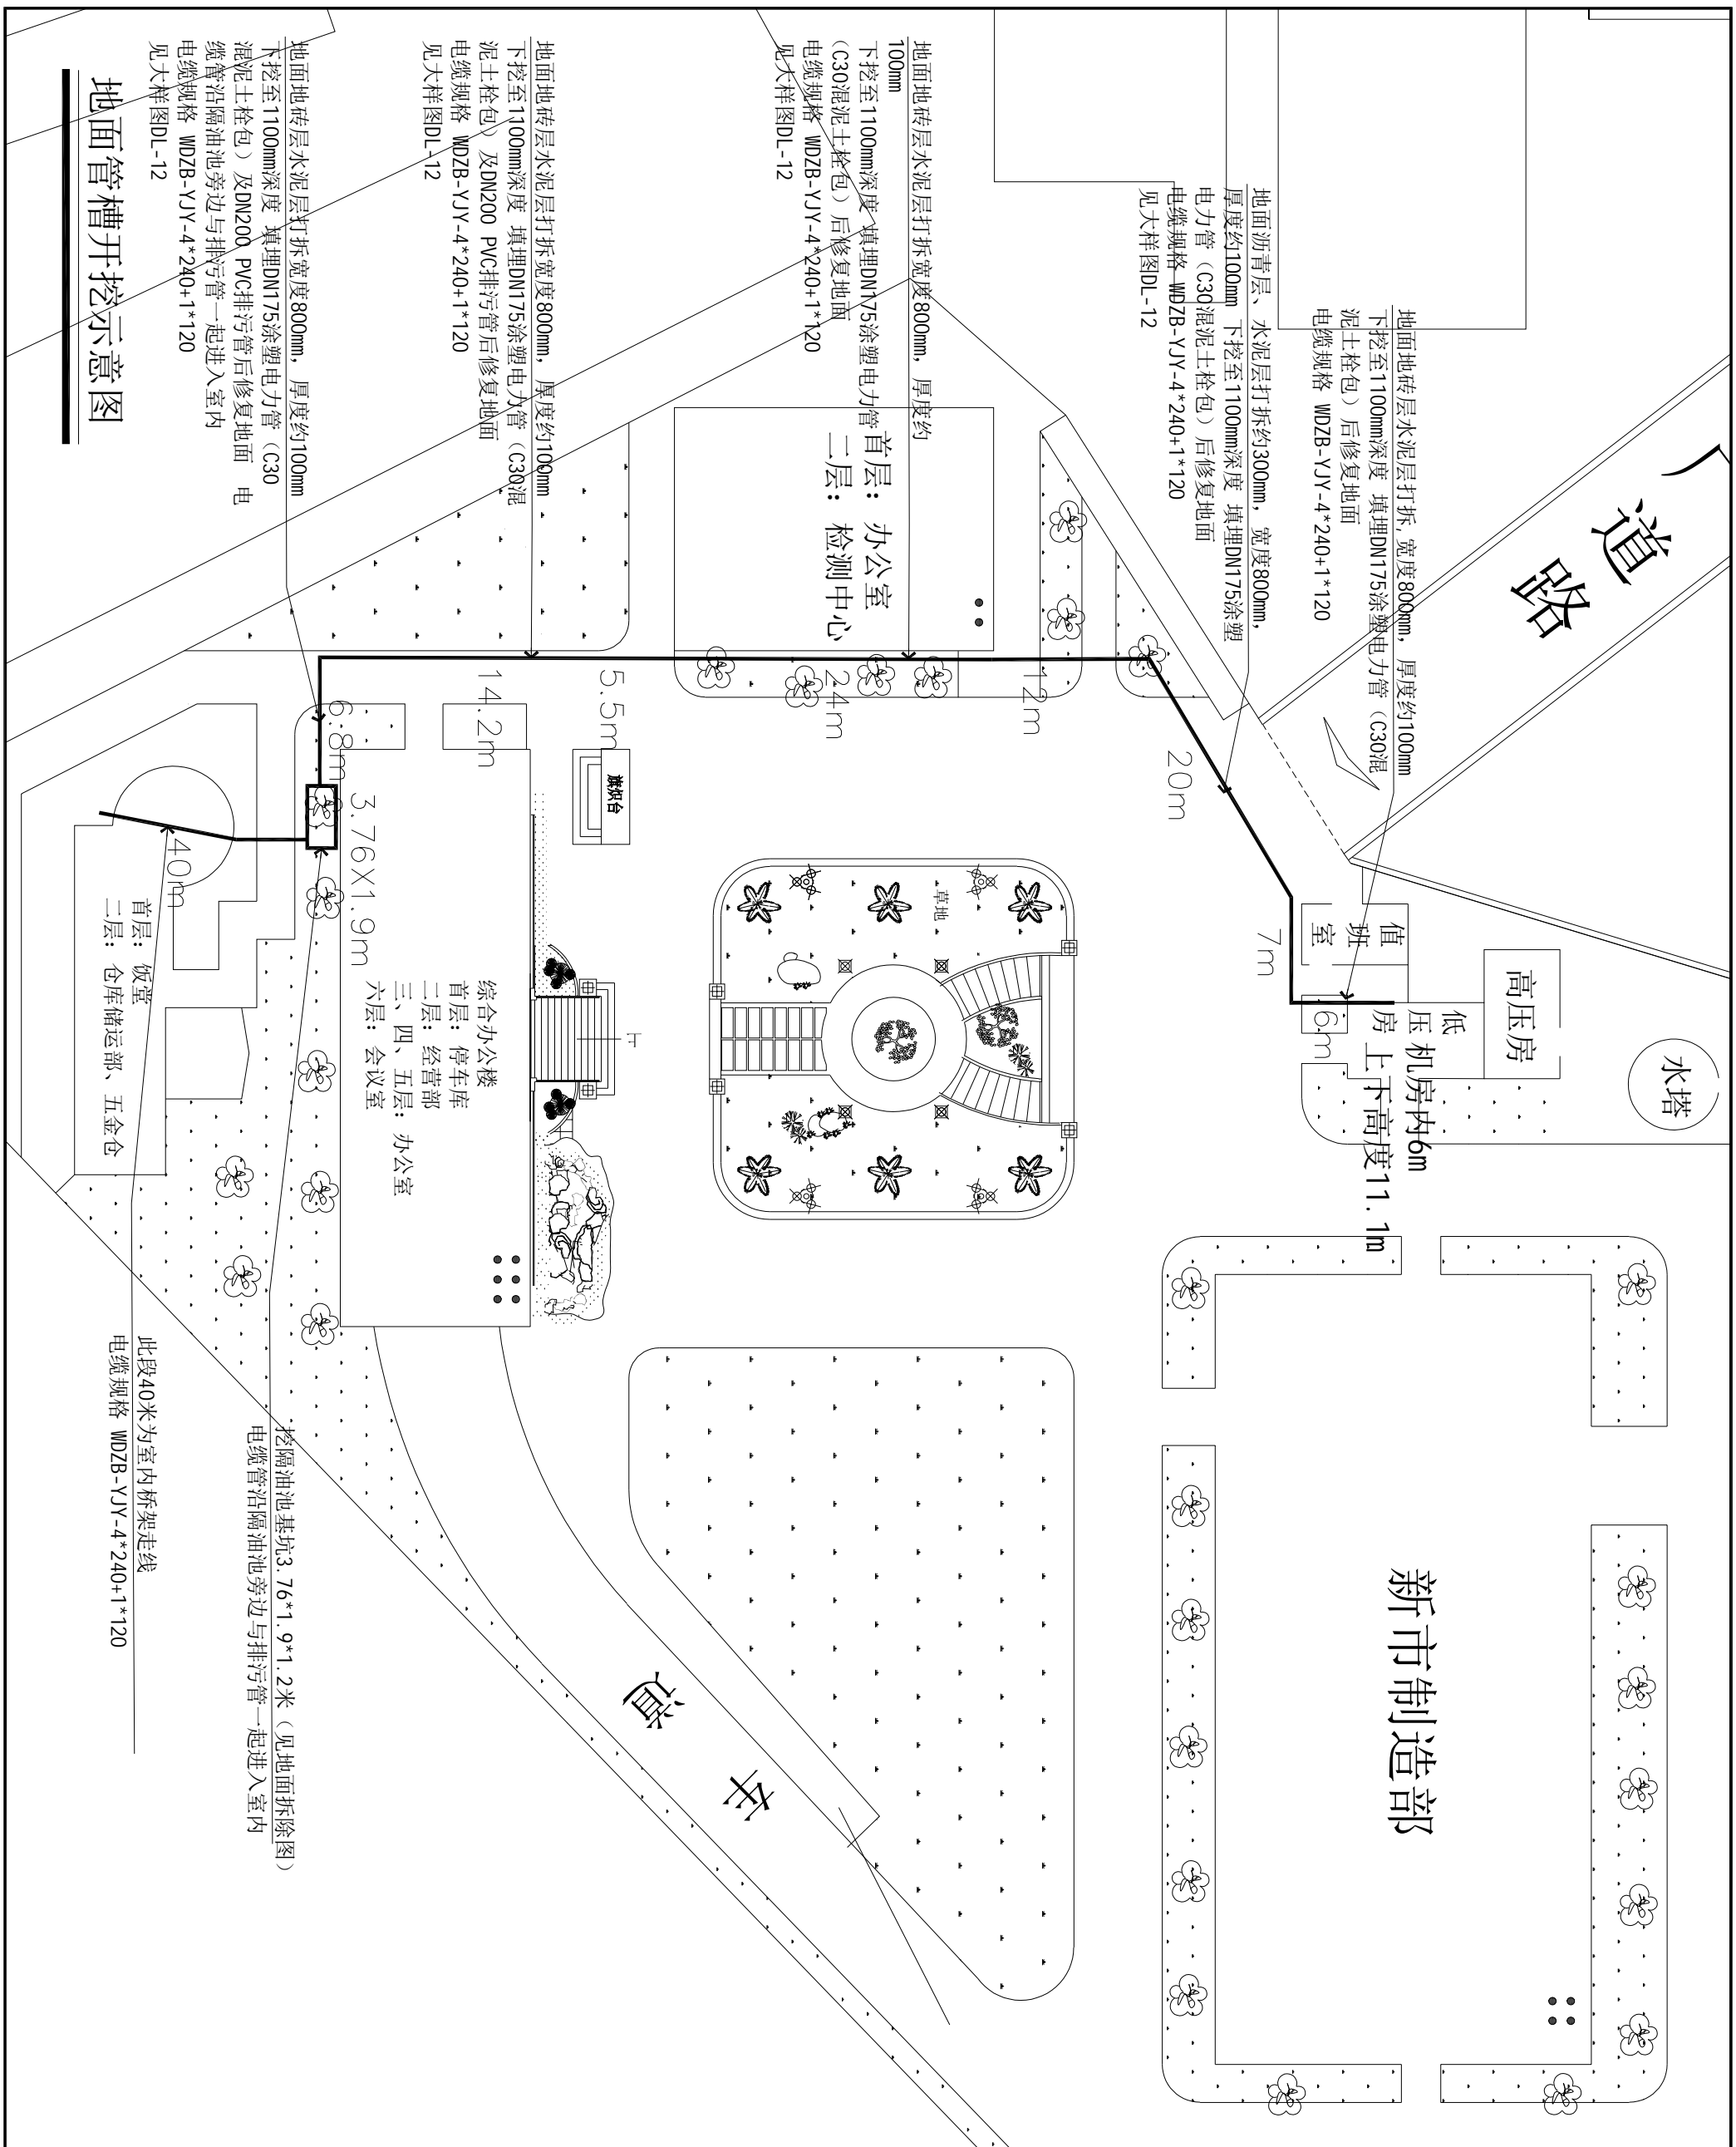

地面管槽开挖示意图

设计专用章
 本图未经设计专用章无效
 注册执业章

说明:


广州珠江建筑装饰有限公司
 GUANGZHOU ZHUJIANG DECORATION CO., LTD.
 建筑装饰工程专业承包等级: A1 (A000047)
 建筑装饰工程施工专业承包: A1 (A00047)

项目负责人: 林超
 项目经理: 蓝华深

工程量	
设计	孙健
造价	蓝敬然
专业负责人	林超
审核	蓝华深
盖章	蓝华深

专业栏	
建筑	电气
结构	暖通
给排水	智能

建设单位	广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂
工程名称	白云山何济公制药厂新市食堂改造
工程地址	地面管槽开挖示意图
设计阶段	施工图
专业	装修
图号	P-06
版次	A
日期	2024.3

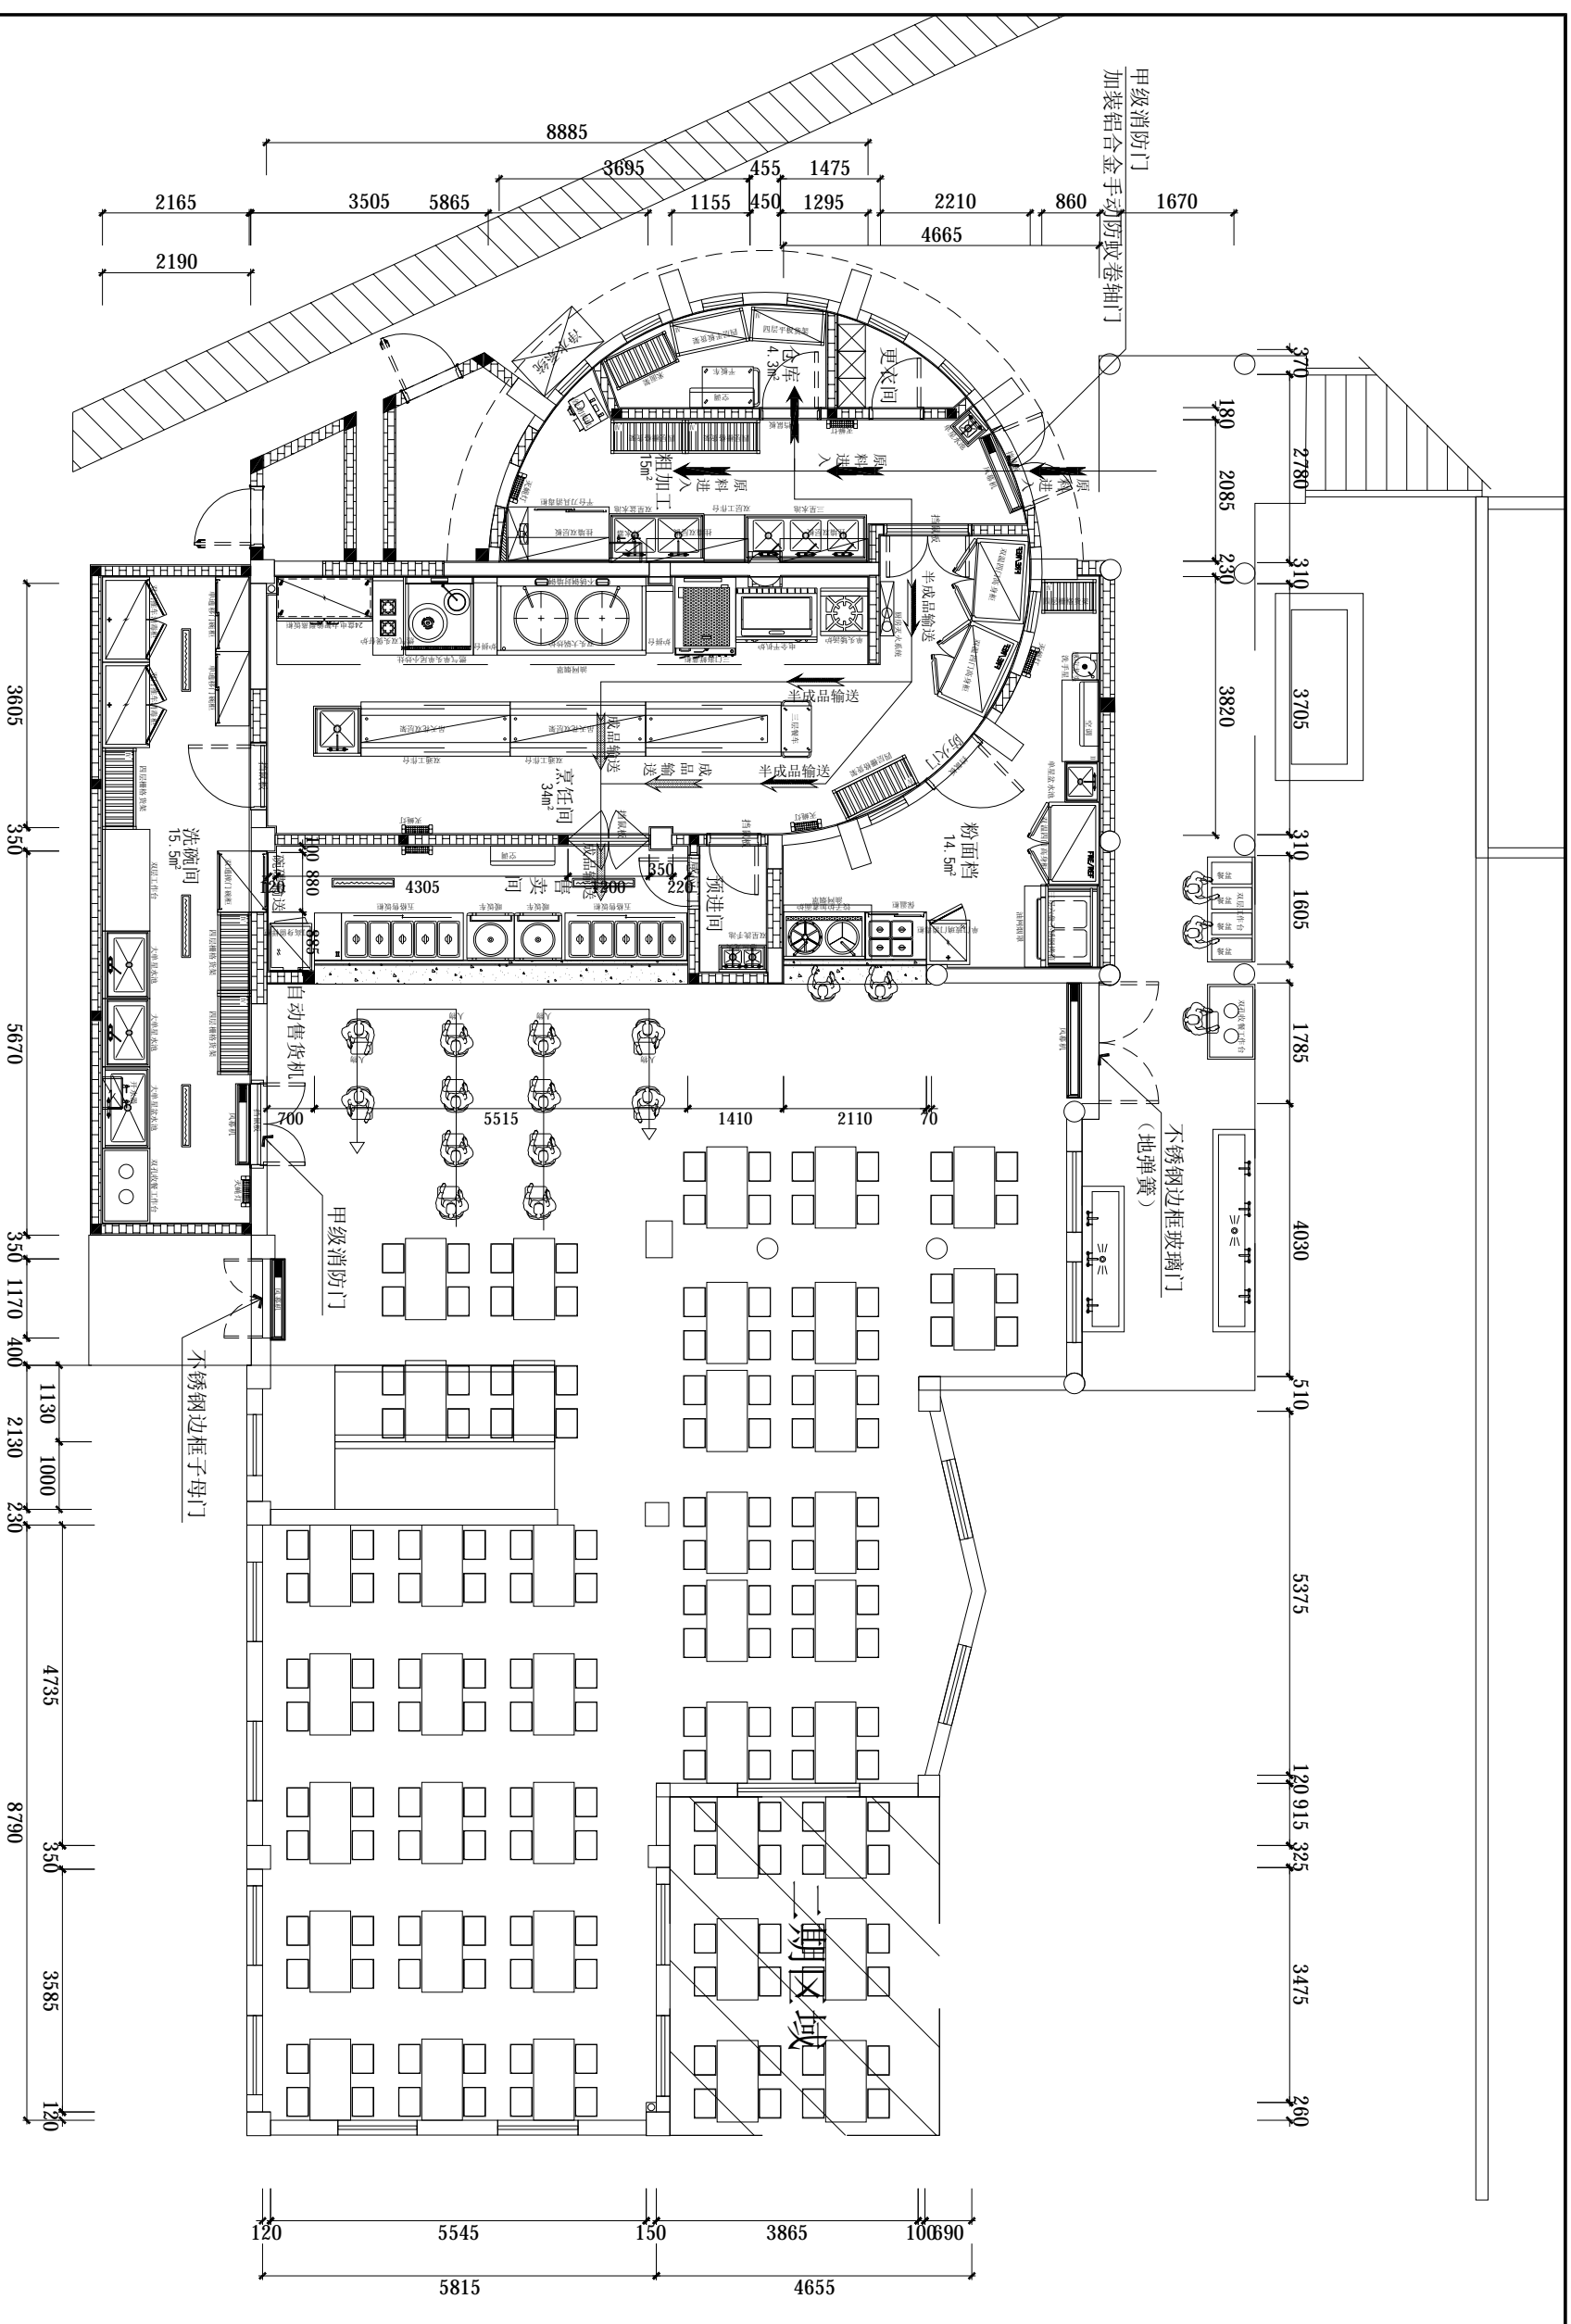

平面布置图 1: 100

设计专用章		说明:	
本图未经设计专用章无效			
注册执业章			
<p>广州珠江建筑装饰有限公司 GUANGZHOU ZHUJIANG BUILDING DECORATION CO., LTD. 建筑装饰工程施工专业承包: (114000427)</p>			
<p>工程量</p>			
设计	孙健	孙健	
校对	董敬然	董敬然	
专业负责人	林超	林超	
项目负责人	林超	林超	
审核	蓝华深	蓝华深	
盖章	蓝华深	蓝华深	
<p>专业栏</p>			
建筑	电气	暖通	给排水
结构	暖通	给排水	智能
给排水			
<p>工程名称 白云山何济公制药厂新市食堂改造</p>			
<p>建设单位 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂</p>			
<p>工程名称 白云山何济公制药厂新市食堂改造</p>			
<p>平面布置图</p>			
设计阶段	施工图	设计编号	
专业	装修	比例	1:100@A3
图号	P-07		
版本	A		
日期	2024.3		

版权所有·未经许可·不得翻印

设计专用章

本图未经设计专用章无效
注册执业章

说明:

广州珠江建筑装饰有限公司
GUANGZHOU ZHUJIANG BUILDING DECORATION CO., LTD.
建筑装饰工程施工设计专用章: A14000427


设计负责人: 孙建
设计: 宣敬然
专业负责人: 林超
审核: 蓝华深
蓝华深

专业栏	
设计	孙建
校核	宣敬然
专业负责人	林超
审核	蓝华深
盖章	蓝华深

专业栏	
建筑	电气
结构	暖通
给排水	智能

建设单位	白云山医药集团股份有限 公司白云山何济公制药厂
工程名称	白云山何济公制药厂新市食堂改造
图名	地面拆除图

设计阶段	施工图	设计编号	
专业	装修	比例	1:100(A3)
图号	P-09	版次	A
日期	2024.3		

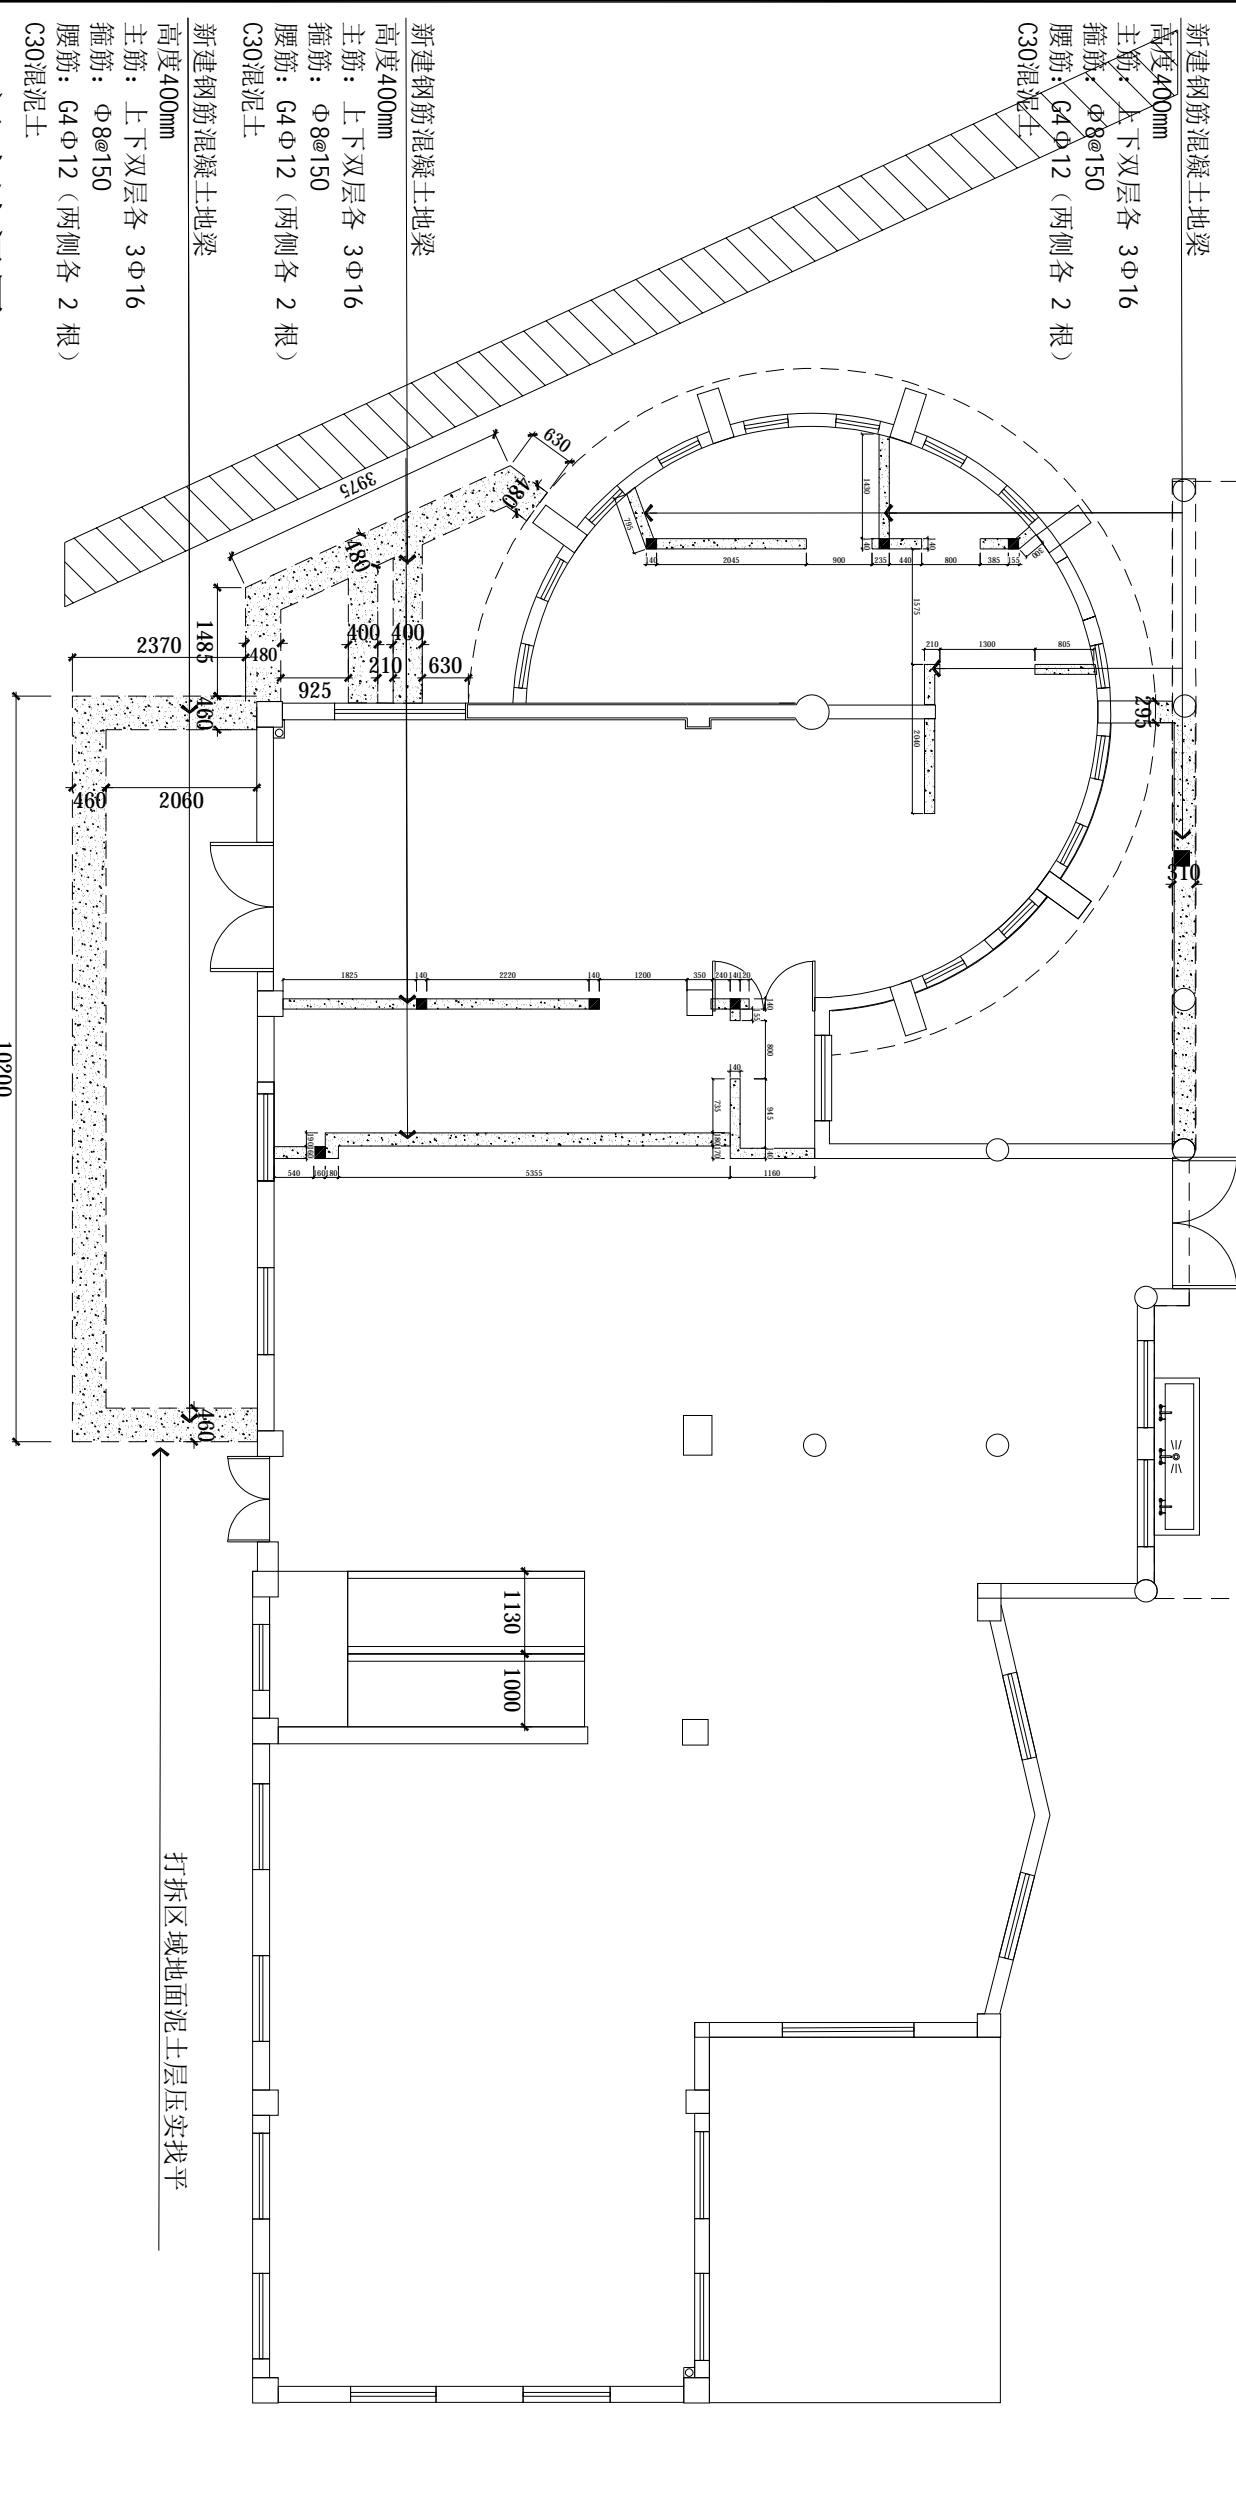


新建钢筋混凝土地梁
高度400mm
主筋: 上下双层各 3Φ16
箍筋: Φ8@150
腰筋: G4Φ12 (两侧各 2根)
C30混凝土

新建钢筋混凝土地梁
高度400mm
主筋: 上下双层各 3Φ16
箍筋: Φ8@150
腰筋: G4Φ12 (两侧各 2根)
C30混凝土

新建钢筋混凝土地梁
高度400mm
主筋: 上下双层各 3Φ16
箍筋: Φ8@150
腰筋: G4Φ12 (两侧各 2根)
C30混凝土

新建地梁图 1: 100

原有铝扣板天花区域
 同款铝扣板天花
 修复吊顶
 600*600mm
 扣板天花专用片灯
 (具体位置现场调整, 对称布置)

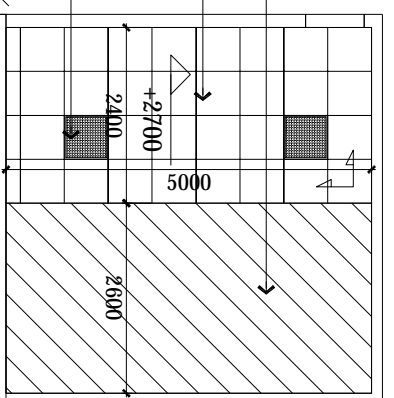


图例	名称	色温
	LED带罩三防灯架	白光
	紫外线消毒灯	
	扣板天花三防片灯	白光
	预留电源	
	排气扇	

设计专用章
 本图未经设计专用章无效
 注册执业章

厨房无吊顶区域
 2.7米以上全部刮水性腻子2-3遍喷涂深灰色乳胶漆

600*600mm
 白色铝扣板天花
 厨房无吊顶区域
 2.7米以上部分全部刮水性腻子2-3遍喷涂深灰色乳胶漆

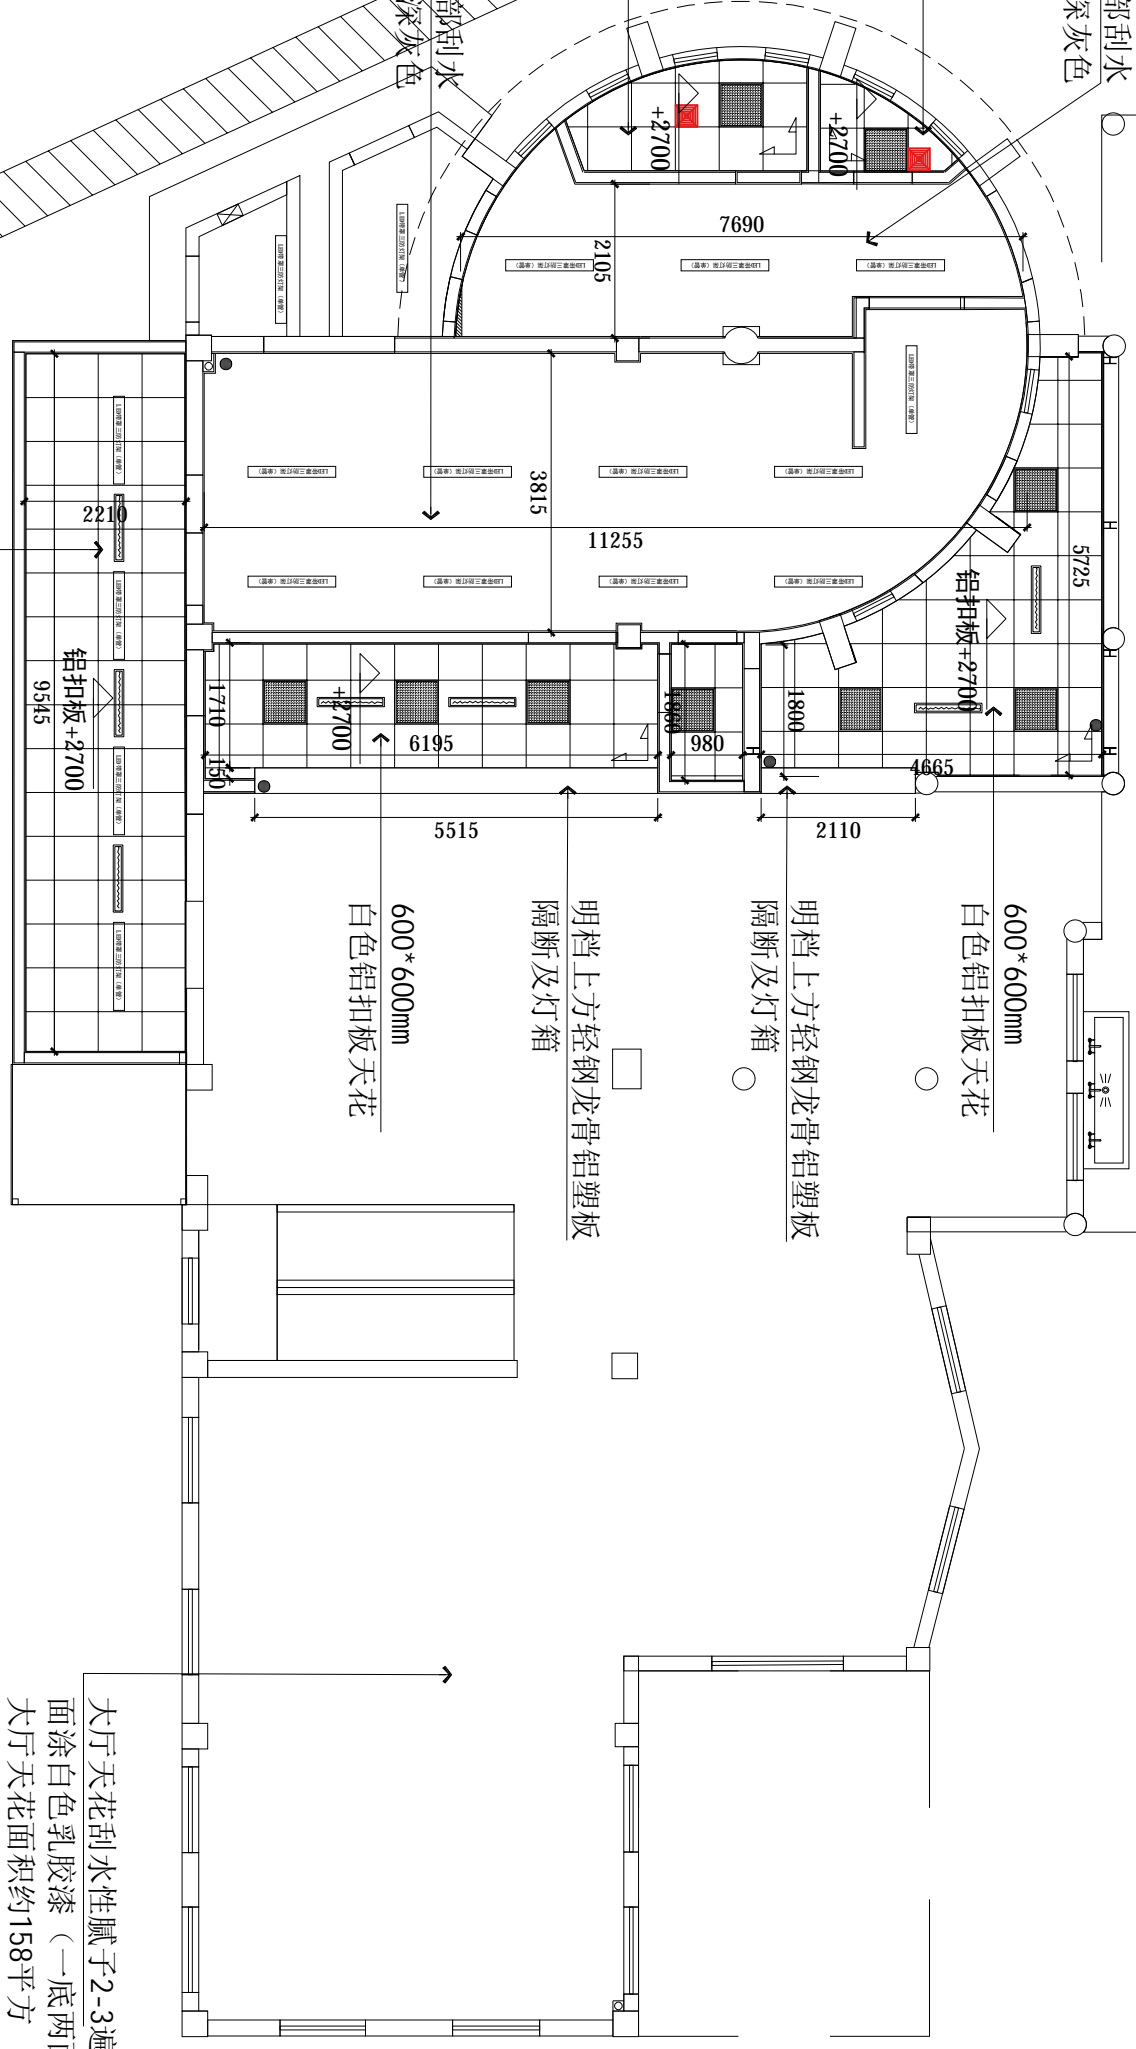

大厅天花刮水性腻子2-3遍
 面涂白色乳胶漆 (一底两面)
 大厅天花面积约158平方

天花布置图 1: 100


600*600mm
 白色铝扣板天花

广州珠江建筑装饰有限公司
 注册建造师: 114000427

设计	孙健	审核	林超
绘图	董敬然	审核	董敬然
专业负责人	孙健	审核	孙健
项目负责人	林超	审核	林超
审核	董敬然	审核	董敬然
审核	董敬然	审核	董敬然

工程名称: 白云山何济公制药厂新市食堂改造
 建设单位: 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂
 设计阶段: 施工图
 图号: P-15
 版本: A
 日期: 2024.3

600*600mm
扣板天花专用片灯
(具体位置现场调整, 对称布置)

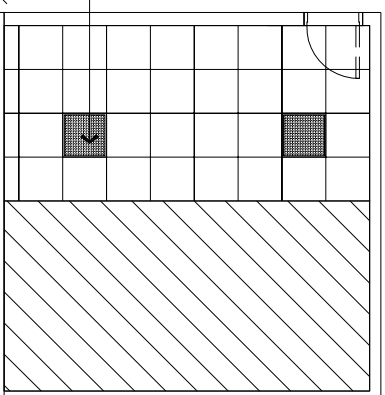

图例	名称	色温
	LED带罩三防灯架	白光
	紫外线消毒灯	
	扣板天花三防片灯	白光
	预留电源	
	排气扇	

设计专用章
本图未经设计专用章无效
注册执业章

说明:

广州珠江建筑装饰有限公司
注册执业章
注册建筑师: 1146000437


设计: 孙健
校对: 董敬然
审核: 林超
审批: 蓝华深

专业栏	
建筑	电气
结构	暖通
给排水	智能


建设单位: 白云山何济公制药厂
设计单位: 广州珠江建筑装饰有限公司
工程名称: 白云山何济公制药厂新市食堂改造

图号: P-16
图次: A
日期: 2024.3

灯具定位图 1: 100

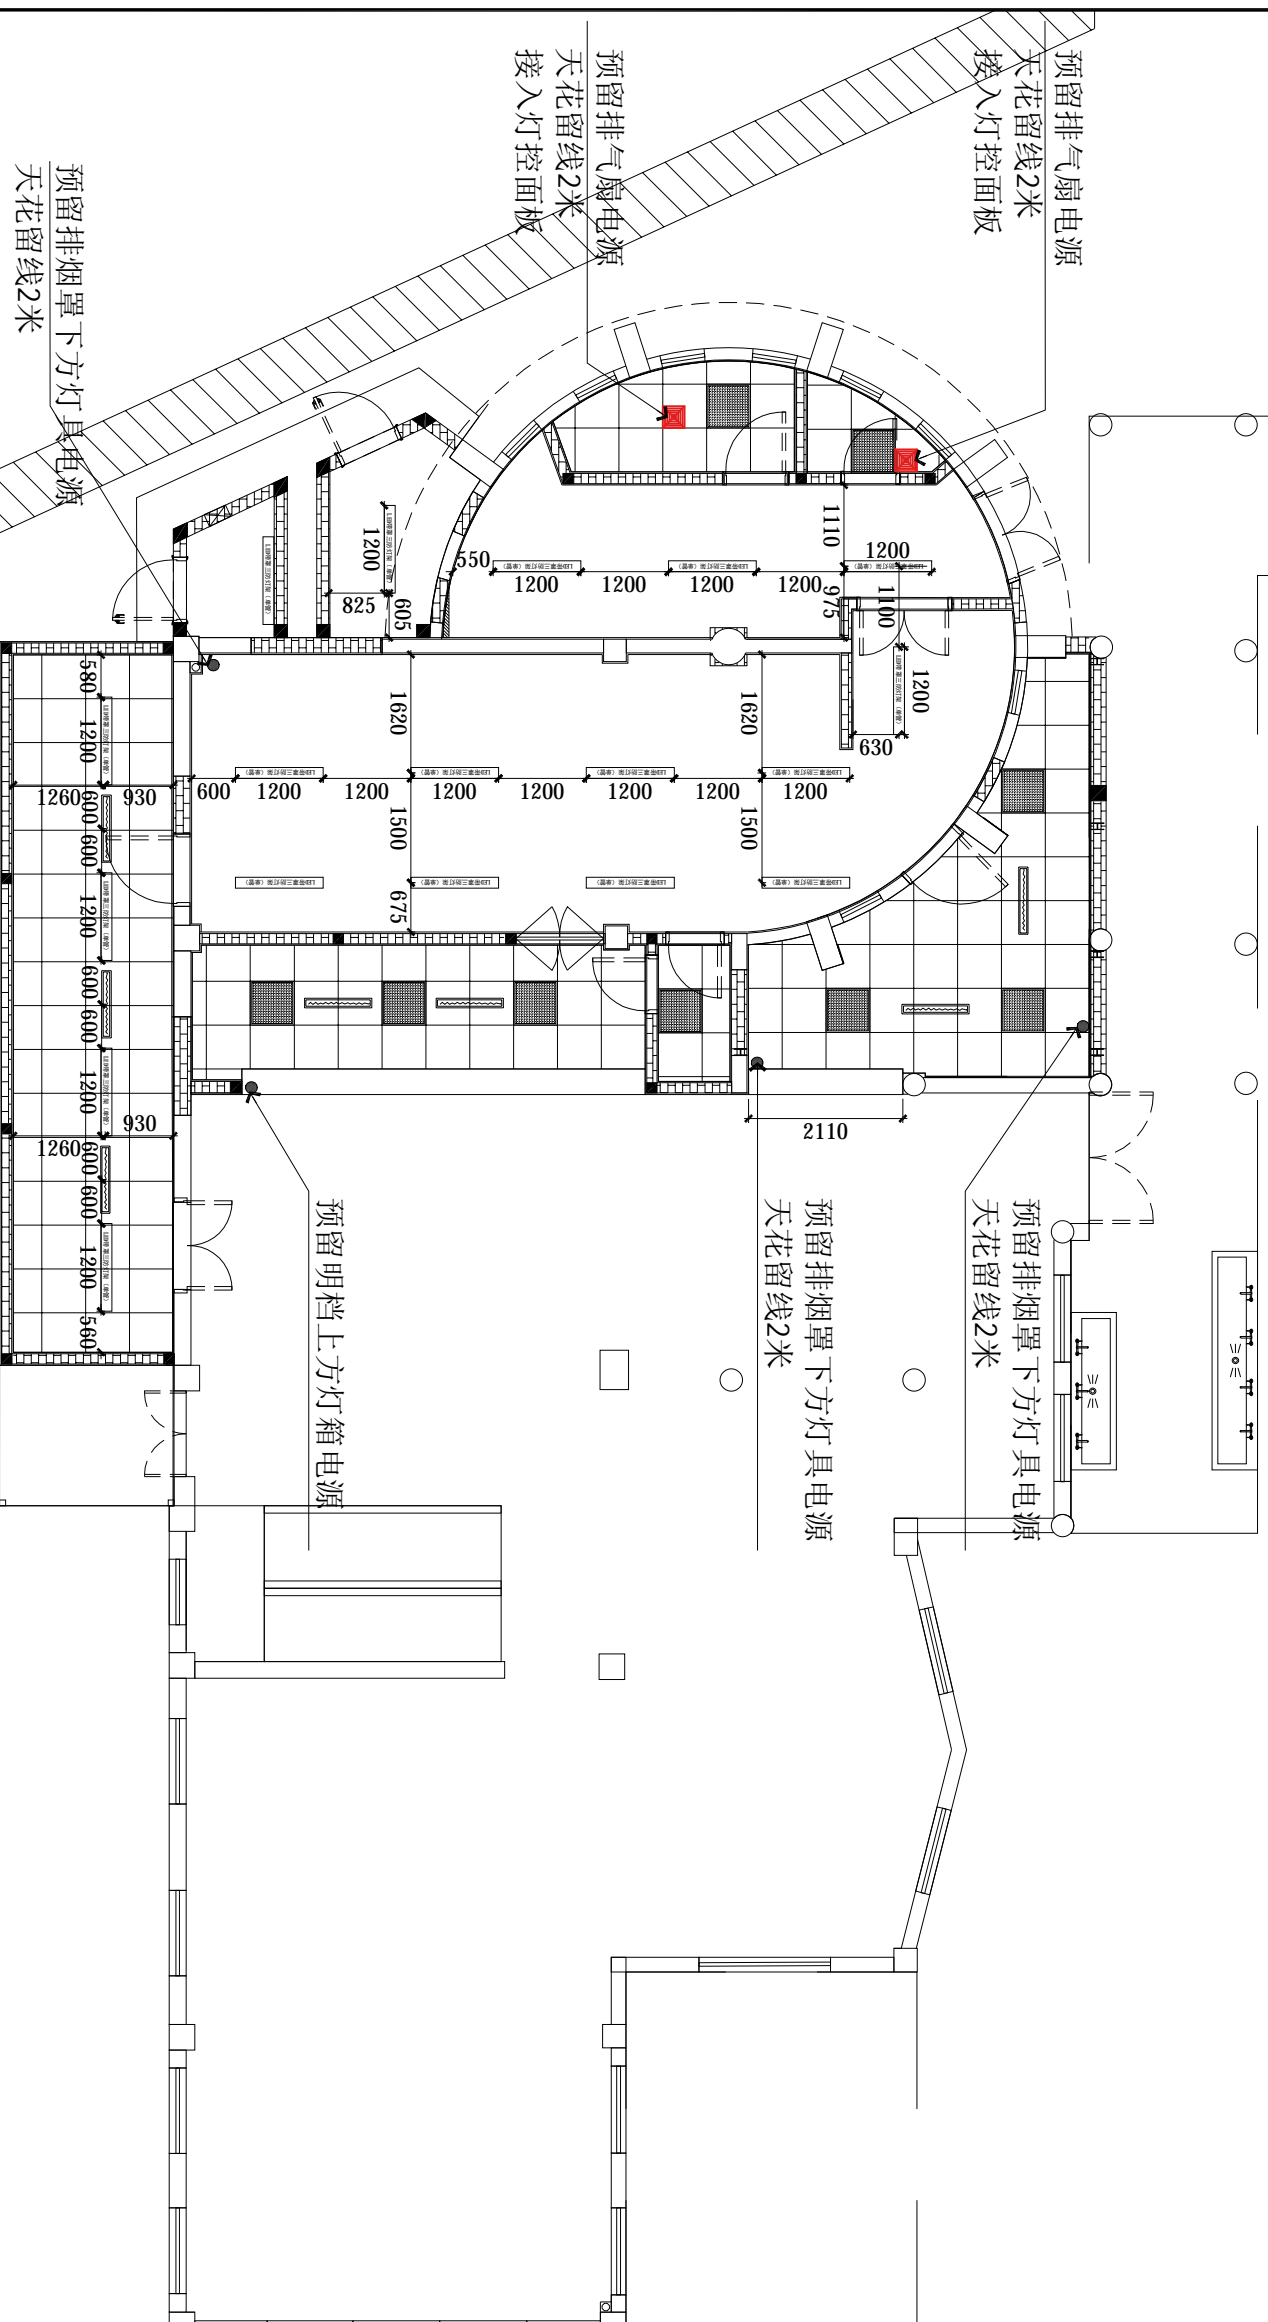

接入房间原有灯具线路

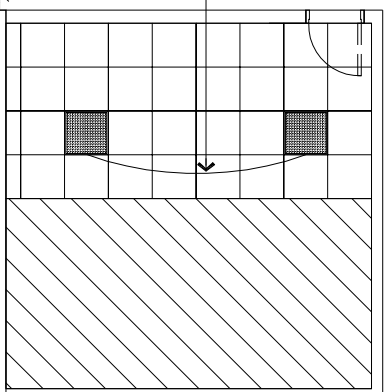

- 开关图例**
- 注：本图中圆圈大小不代表实际尺寸
- 单联单控开关
 - 双联单控开关
 - 定时控制开关

图例	名称	色温
	LED带罩三防灯架	白光
	紫外线消毒灯	
	扣板天花三防片灯	白光
	预留电源	
	天花管道排气扇	300*300mm

设计用章
本图未经设计专用章无效
注册机电

说明:

广州珠江建筑装饰有限公司
GUANGZHOU ZHUJIANG ARCHITECTURE DECORATION CO., LTD.
注册机电工程师证书编号: A140000427

设计: 陈露云
校对: 董敬松
专业负责人: 陈露云
项目负责人: 林超
审核: 董敬松
盖章: 董敬松


专业栏	
建筑	电气
结构	暖通
给排水	智能

建设单位: 白云山何济公制药厂新市食堂改造
设计单位: 广州珠江建筑装饰有限公司
白云山何济公制药厂


工程名称: 白云山何济公制药厂新市食堂改造
设计名称: 开关灯具连线图

设计阶段	施工图	设计编号	
专业	电气	比例	1:100(1/3)
图号	P-17	层次	A
版次	1	日期	2024.3

开关灯具连线图 1: 100

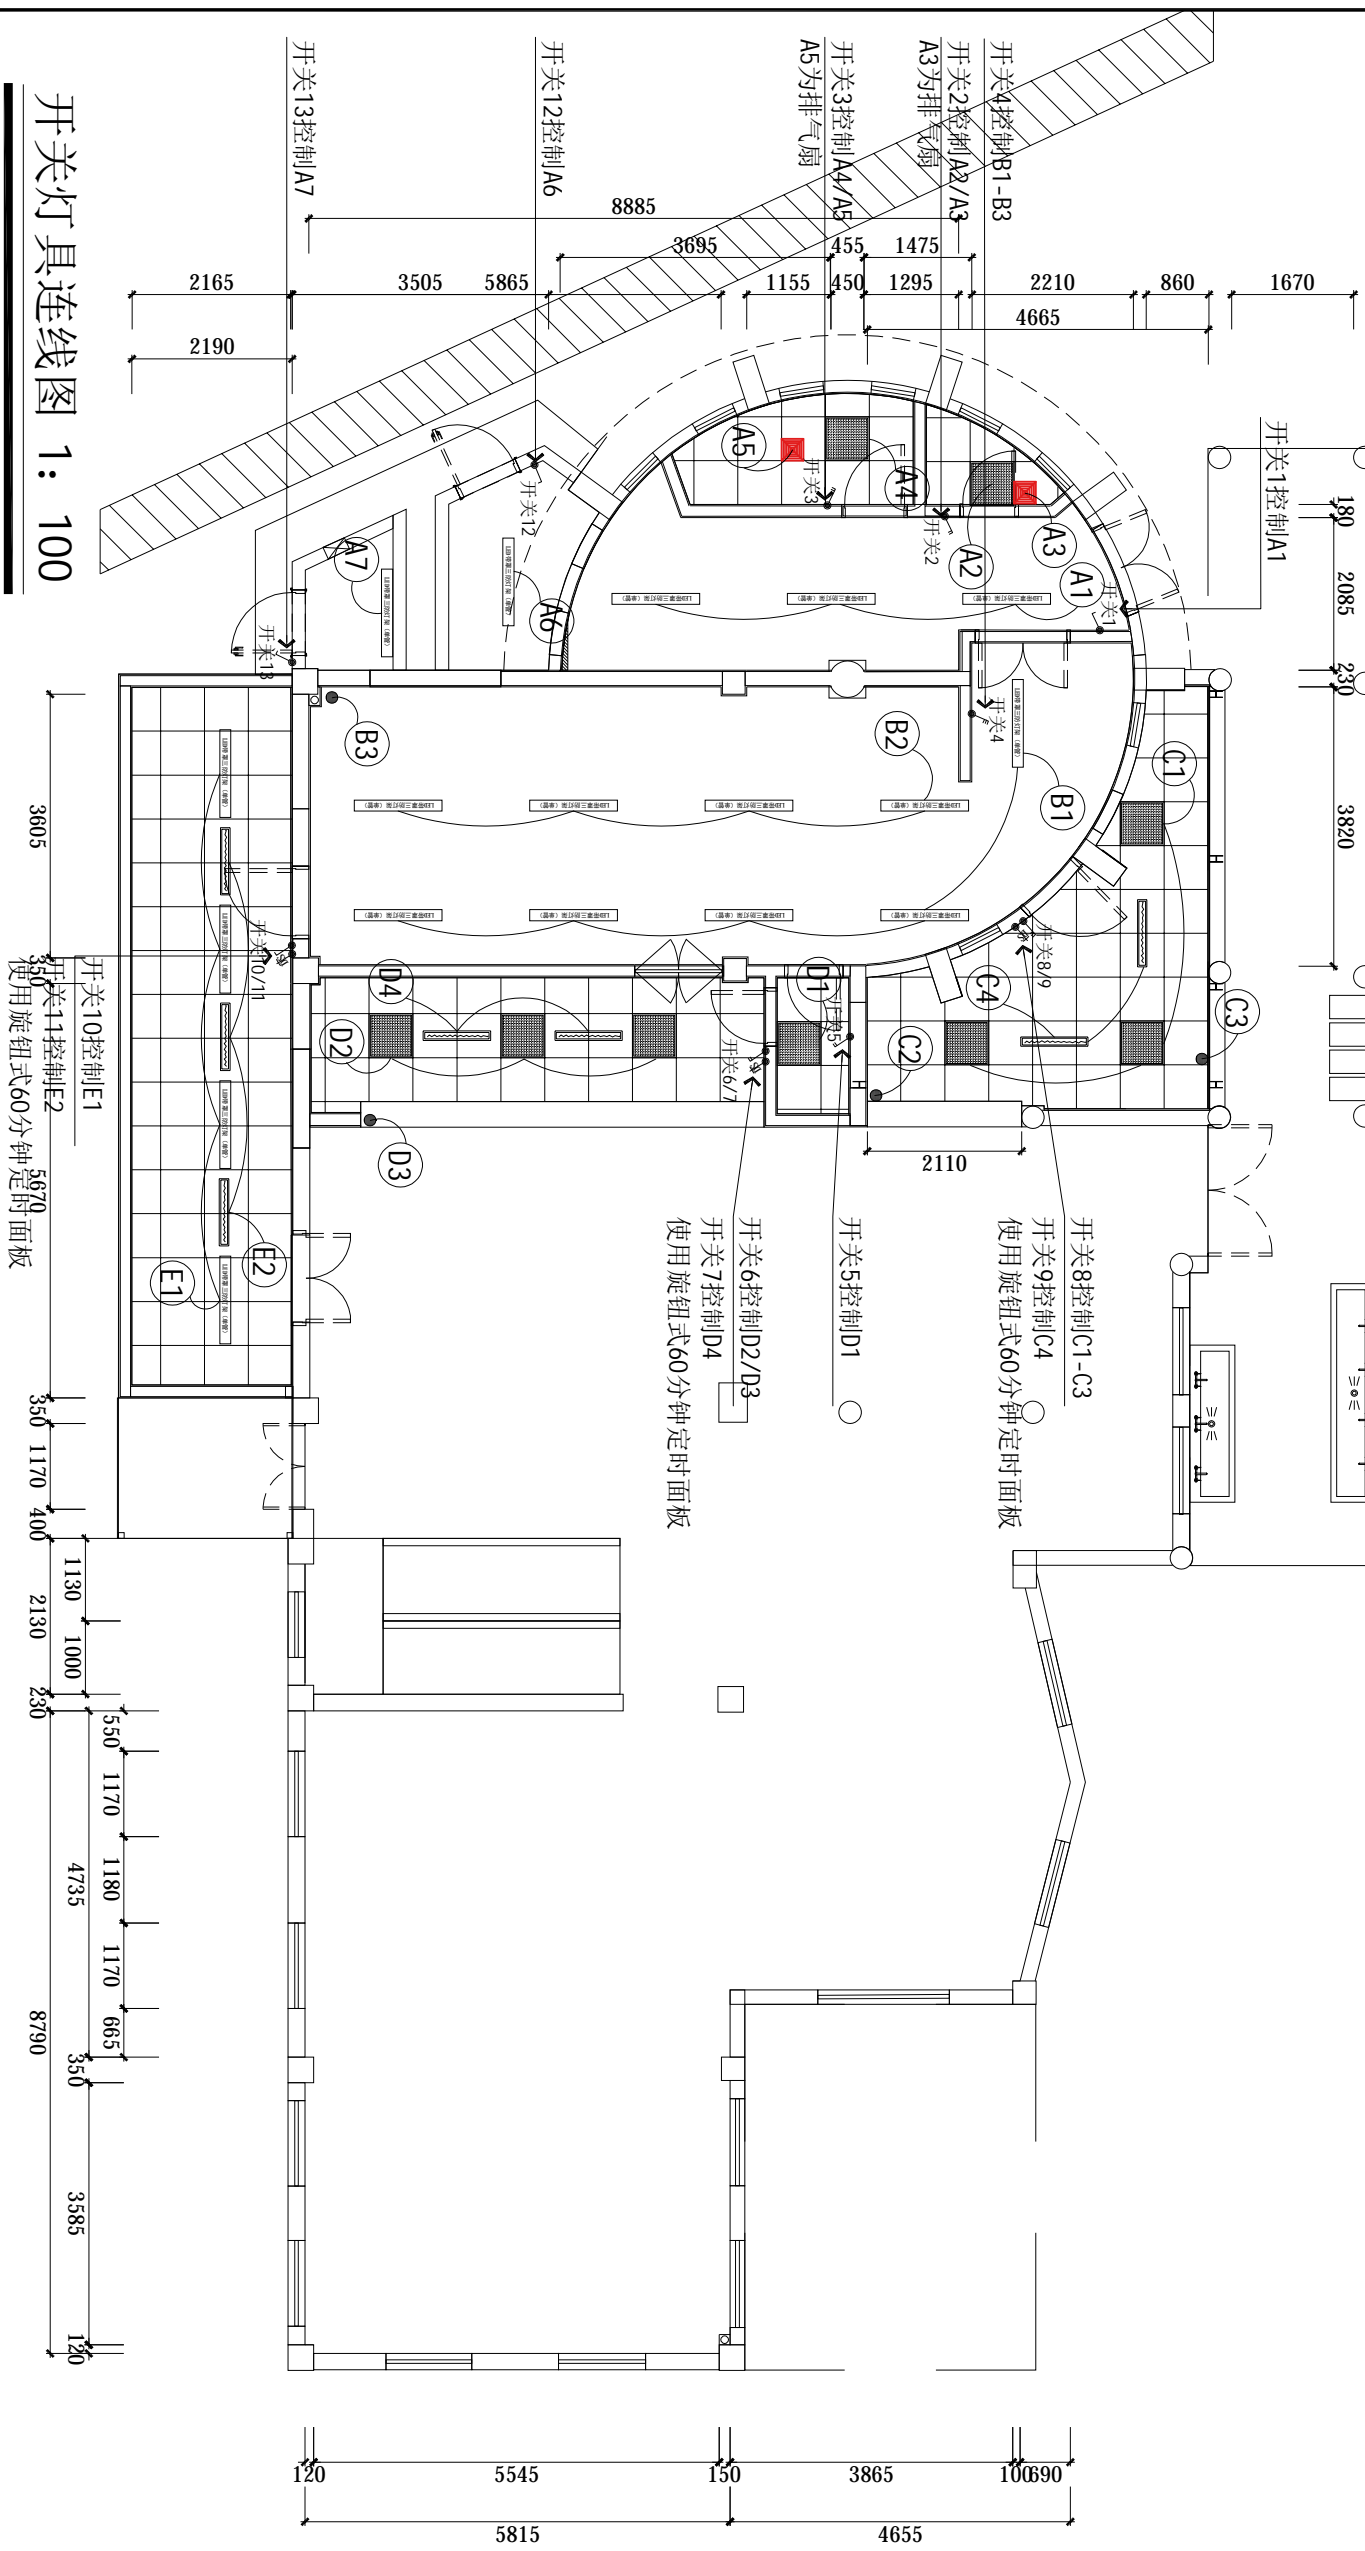

无特别标注点位均为10A二三插
 标高1.5米以下插座面板全部加装防水罩
 应急灯等消防用电纳入不间断线路WX-N1
 灭蝇灯等小电器插座纳入就近电源线路即可

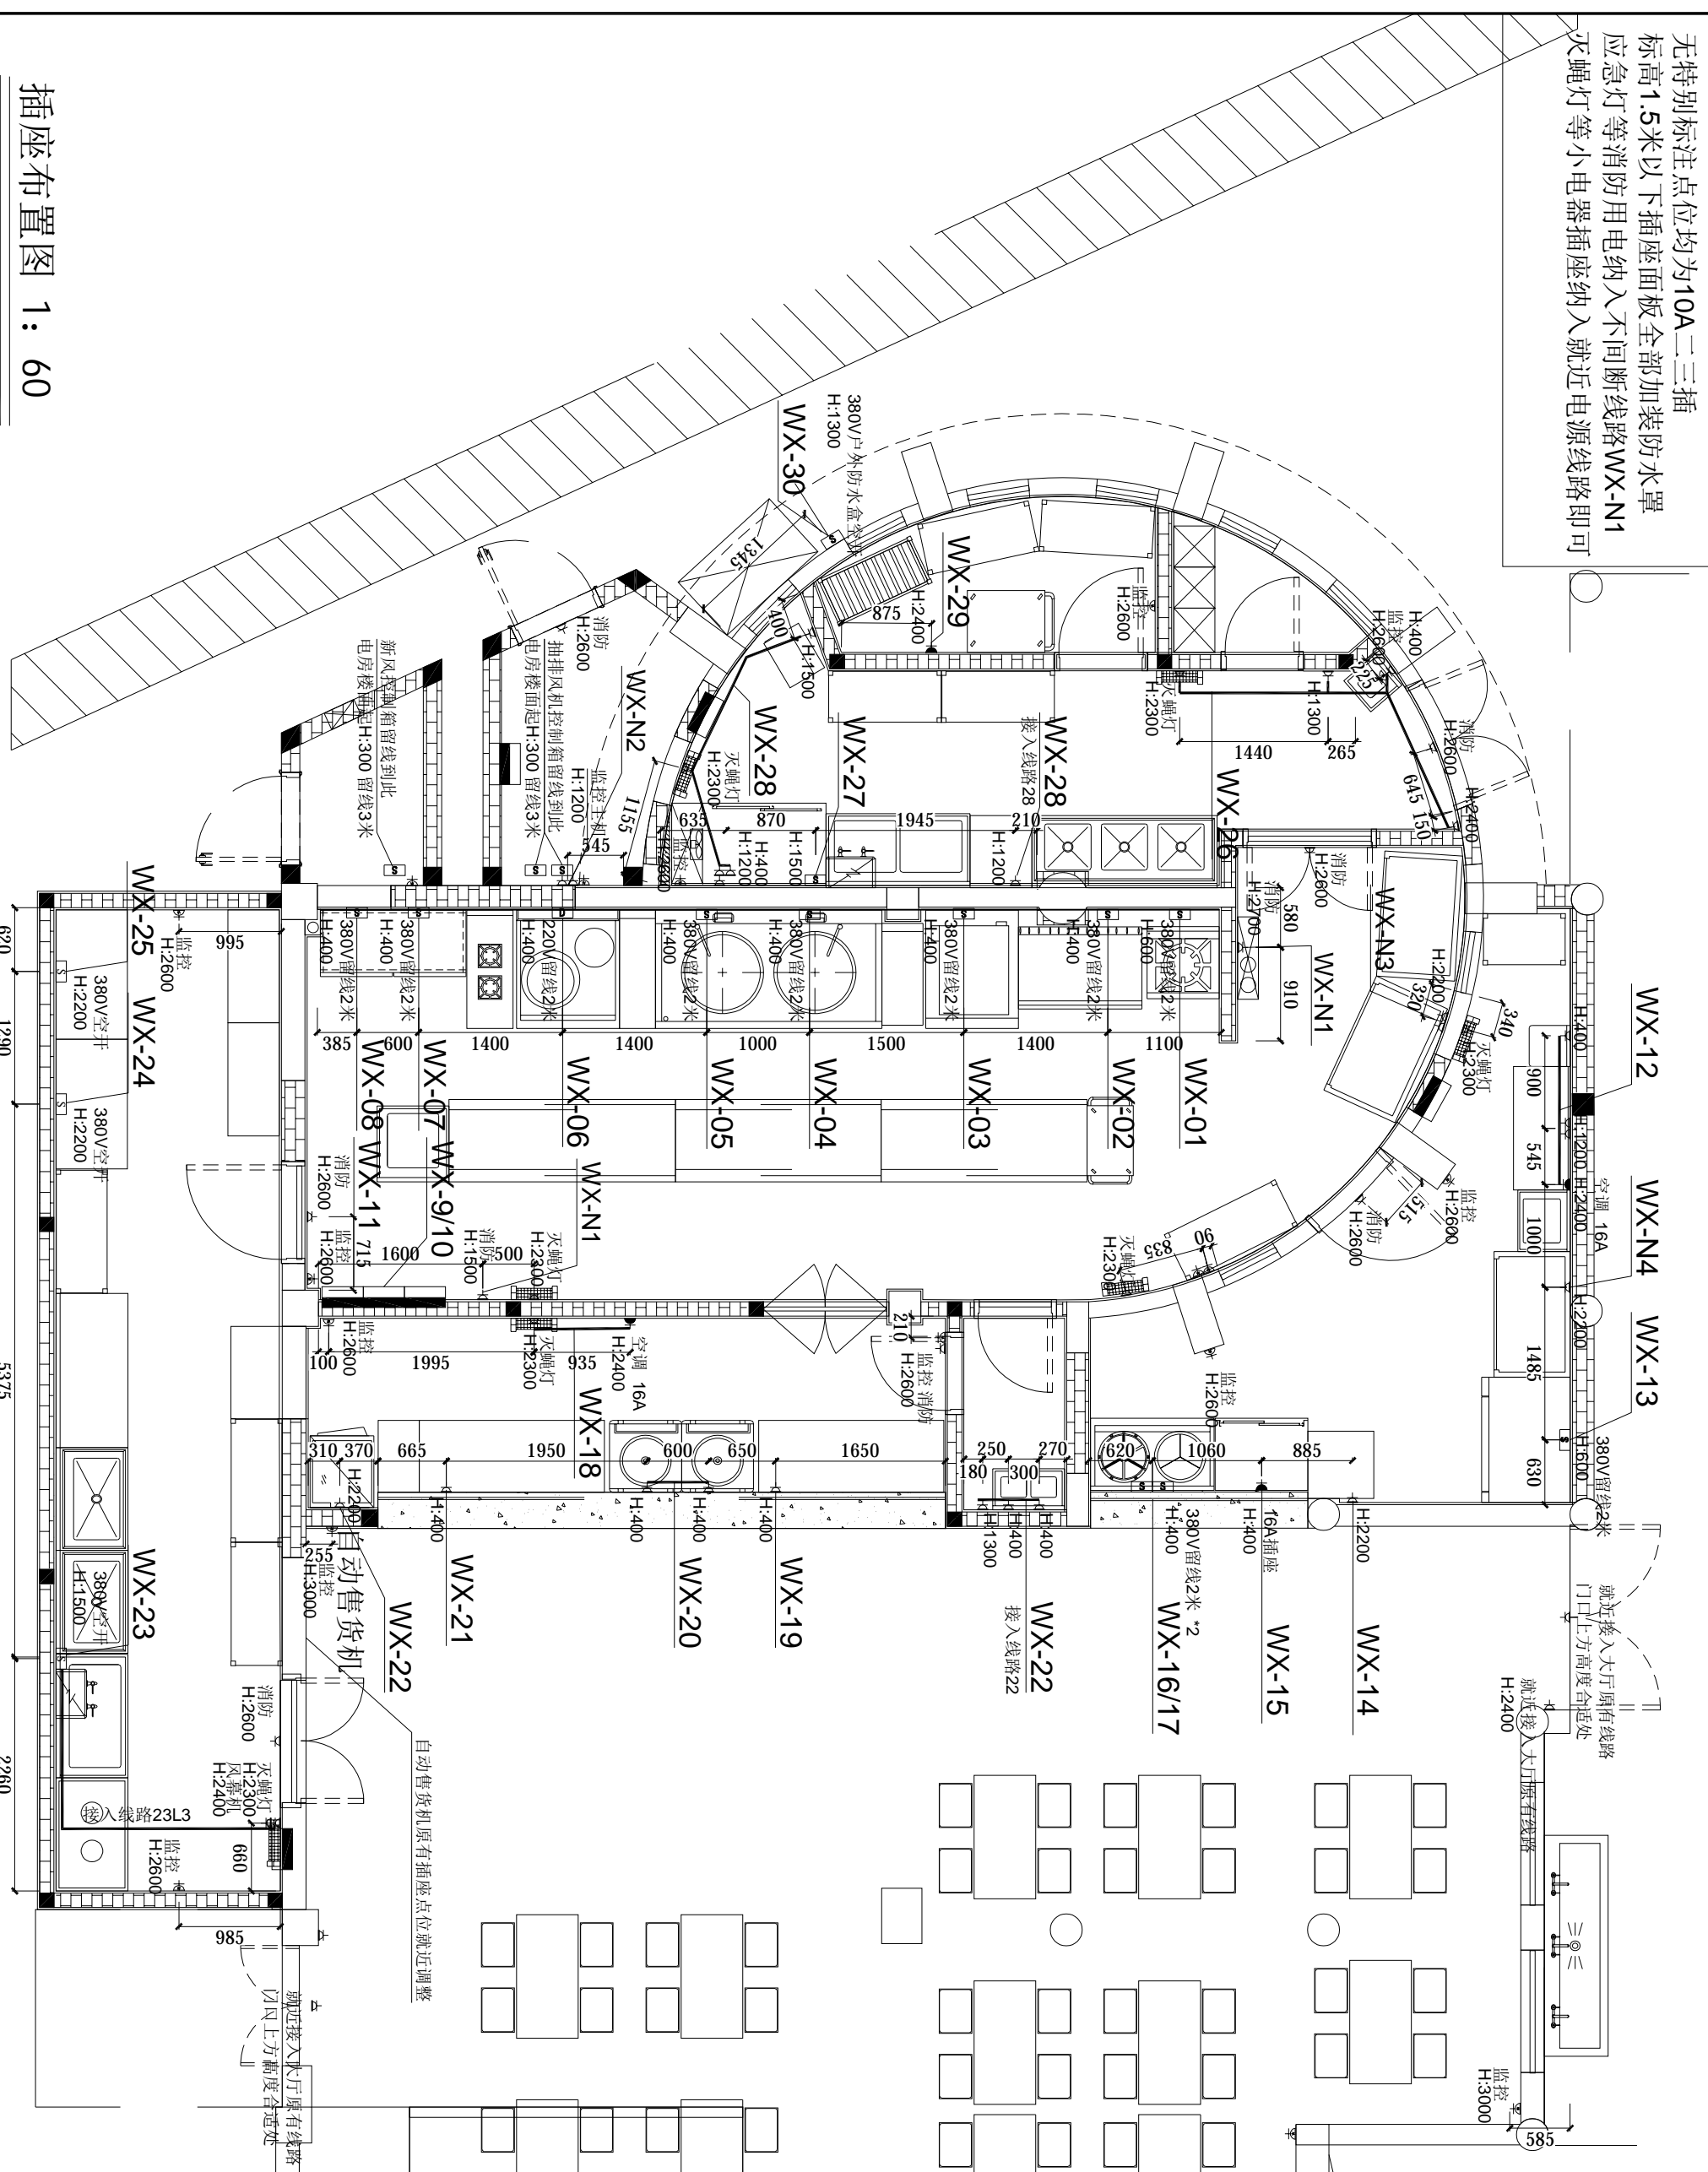

插座布置图 1: 60

设计用章
 本图未经设计专用章无效
 注册执业章

说明:
 1. 插座均为10A二三插
 2. 标高1.5米以下插座面板全部加装防水罩
 3. 应急灯等消防用电纳入不间断线路WX-N1
 4. 灭蝇灯等小电器插座纳入就近电源线路即可

设计	陈露云	陈露云
校对	董敬怡	董敬怡
专业负责人	陈露云	陈露云
项目负责人	林超	林超
审核	蓝华滨	蓝华滨
审定	蓝华滨	蓝华滨

建筑	电气
结构	暖通
给排水	智能

工程名称	白云区医药集团新市食堂改造
建设单位	广州白云区医药集团股份有限公司
设计名称	插座布置图
设计阶段	施工图
专业	电气
图号	P-18
版本	A
日期	2024.3

广州珠江建筑装饰有限公司
 注册执业章
 注册电气工程师(供配电) 114000427

设计专用章

本图未经设计专用章无效
注册执业章

说明:


广州珠江建筑装饰有限公司
GUANGZHOU ZHUJIANG DECORATION CO., LTD.
注册建筑师: 110000427
注册电气工程师(供配电): 110000427

设计: 陈露云
校对: 董敬怡
审核: 陈露云
项目负责人: 林超
专业负责人: 董敬怡
专业负责人: 董敬怡


全套图
电气
暖通
给排水

工程名称	白云山何济公制药厂新市食堂改造
建设单位	广州白云山医药集团股份有限公司 白云山何济公制药厂
设计名称	插座点位说明
专业	电气
图号	P-19
版次	A
日期	2024.3

设计阶段	施工图	设计编号	
比例	1:60@A3		

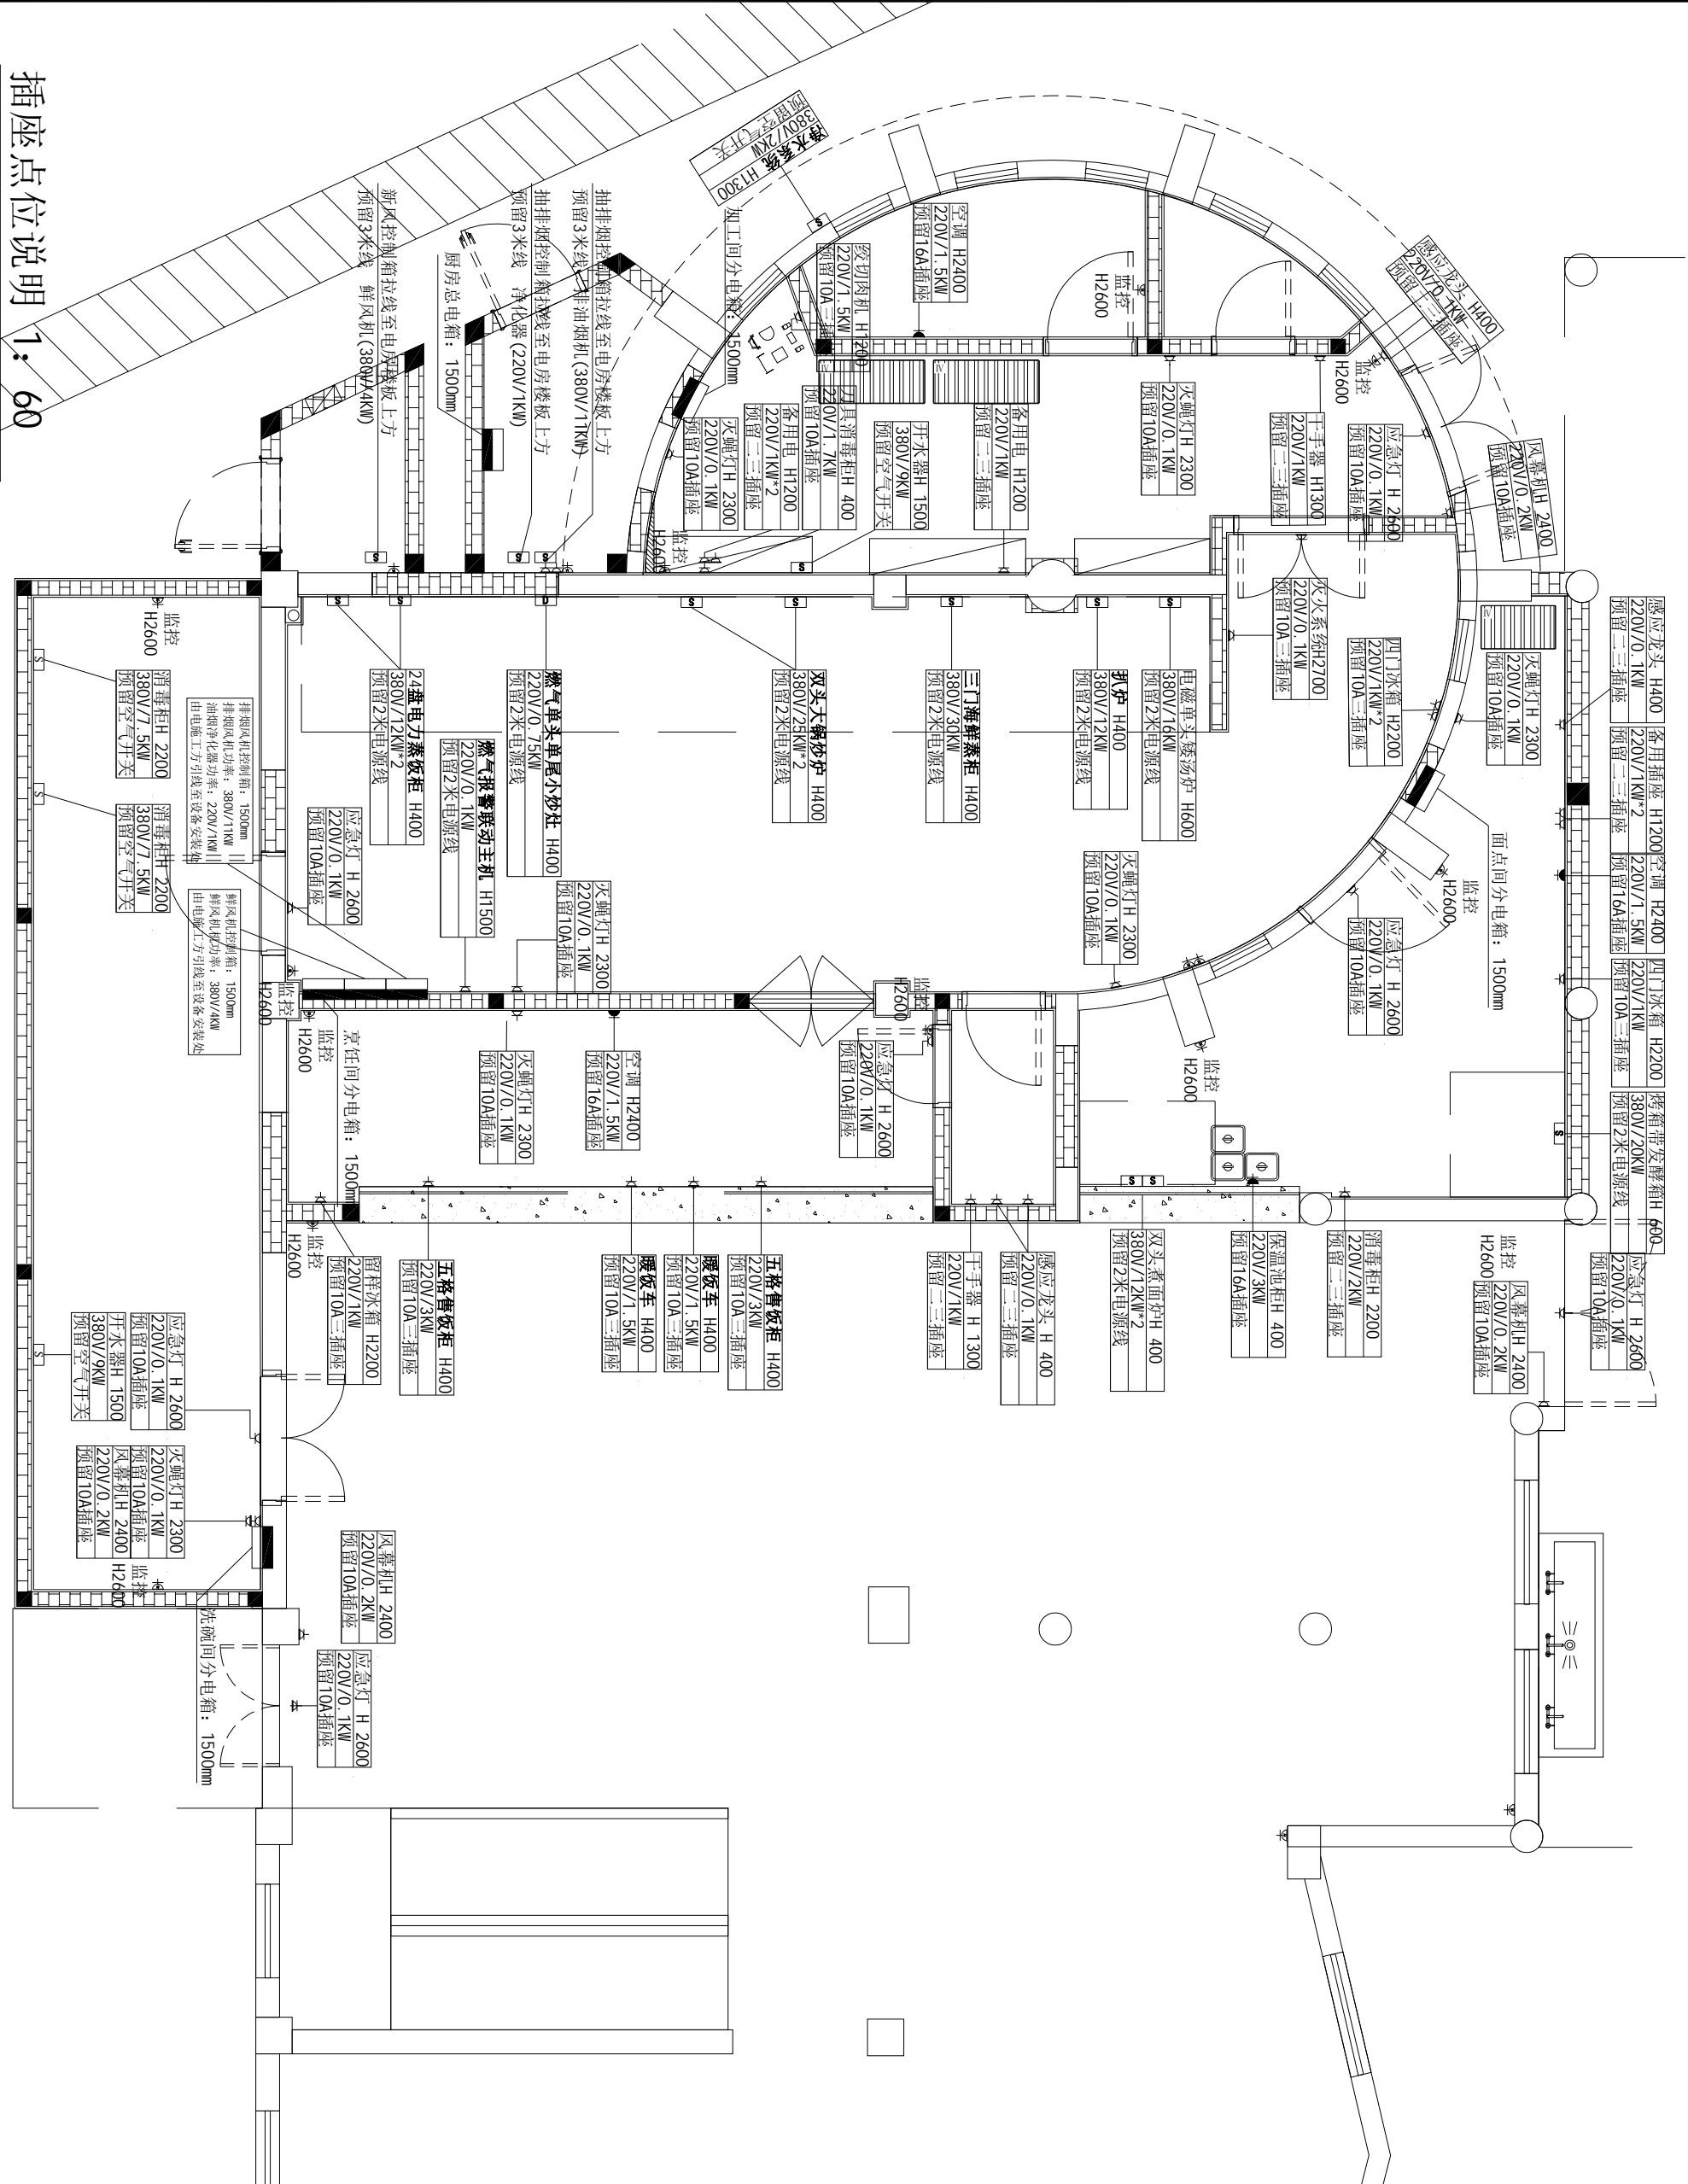

线路桥架图 1: 60

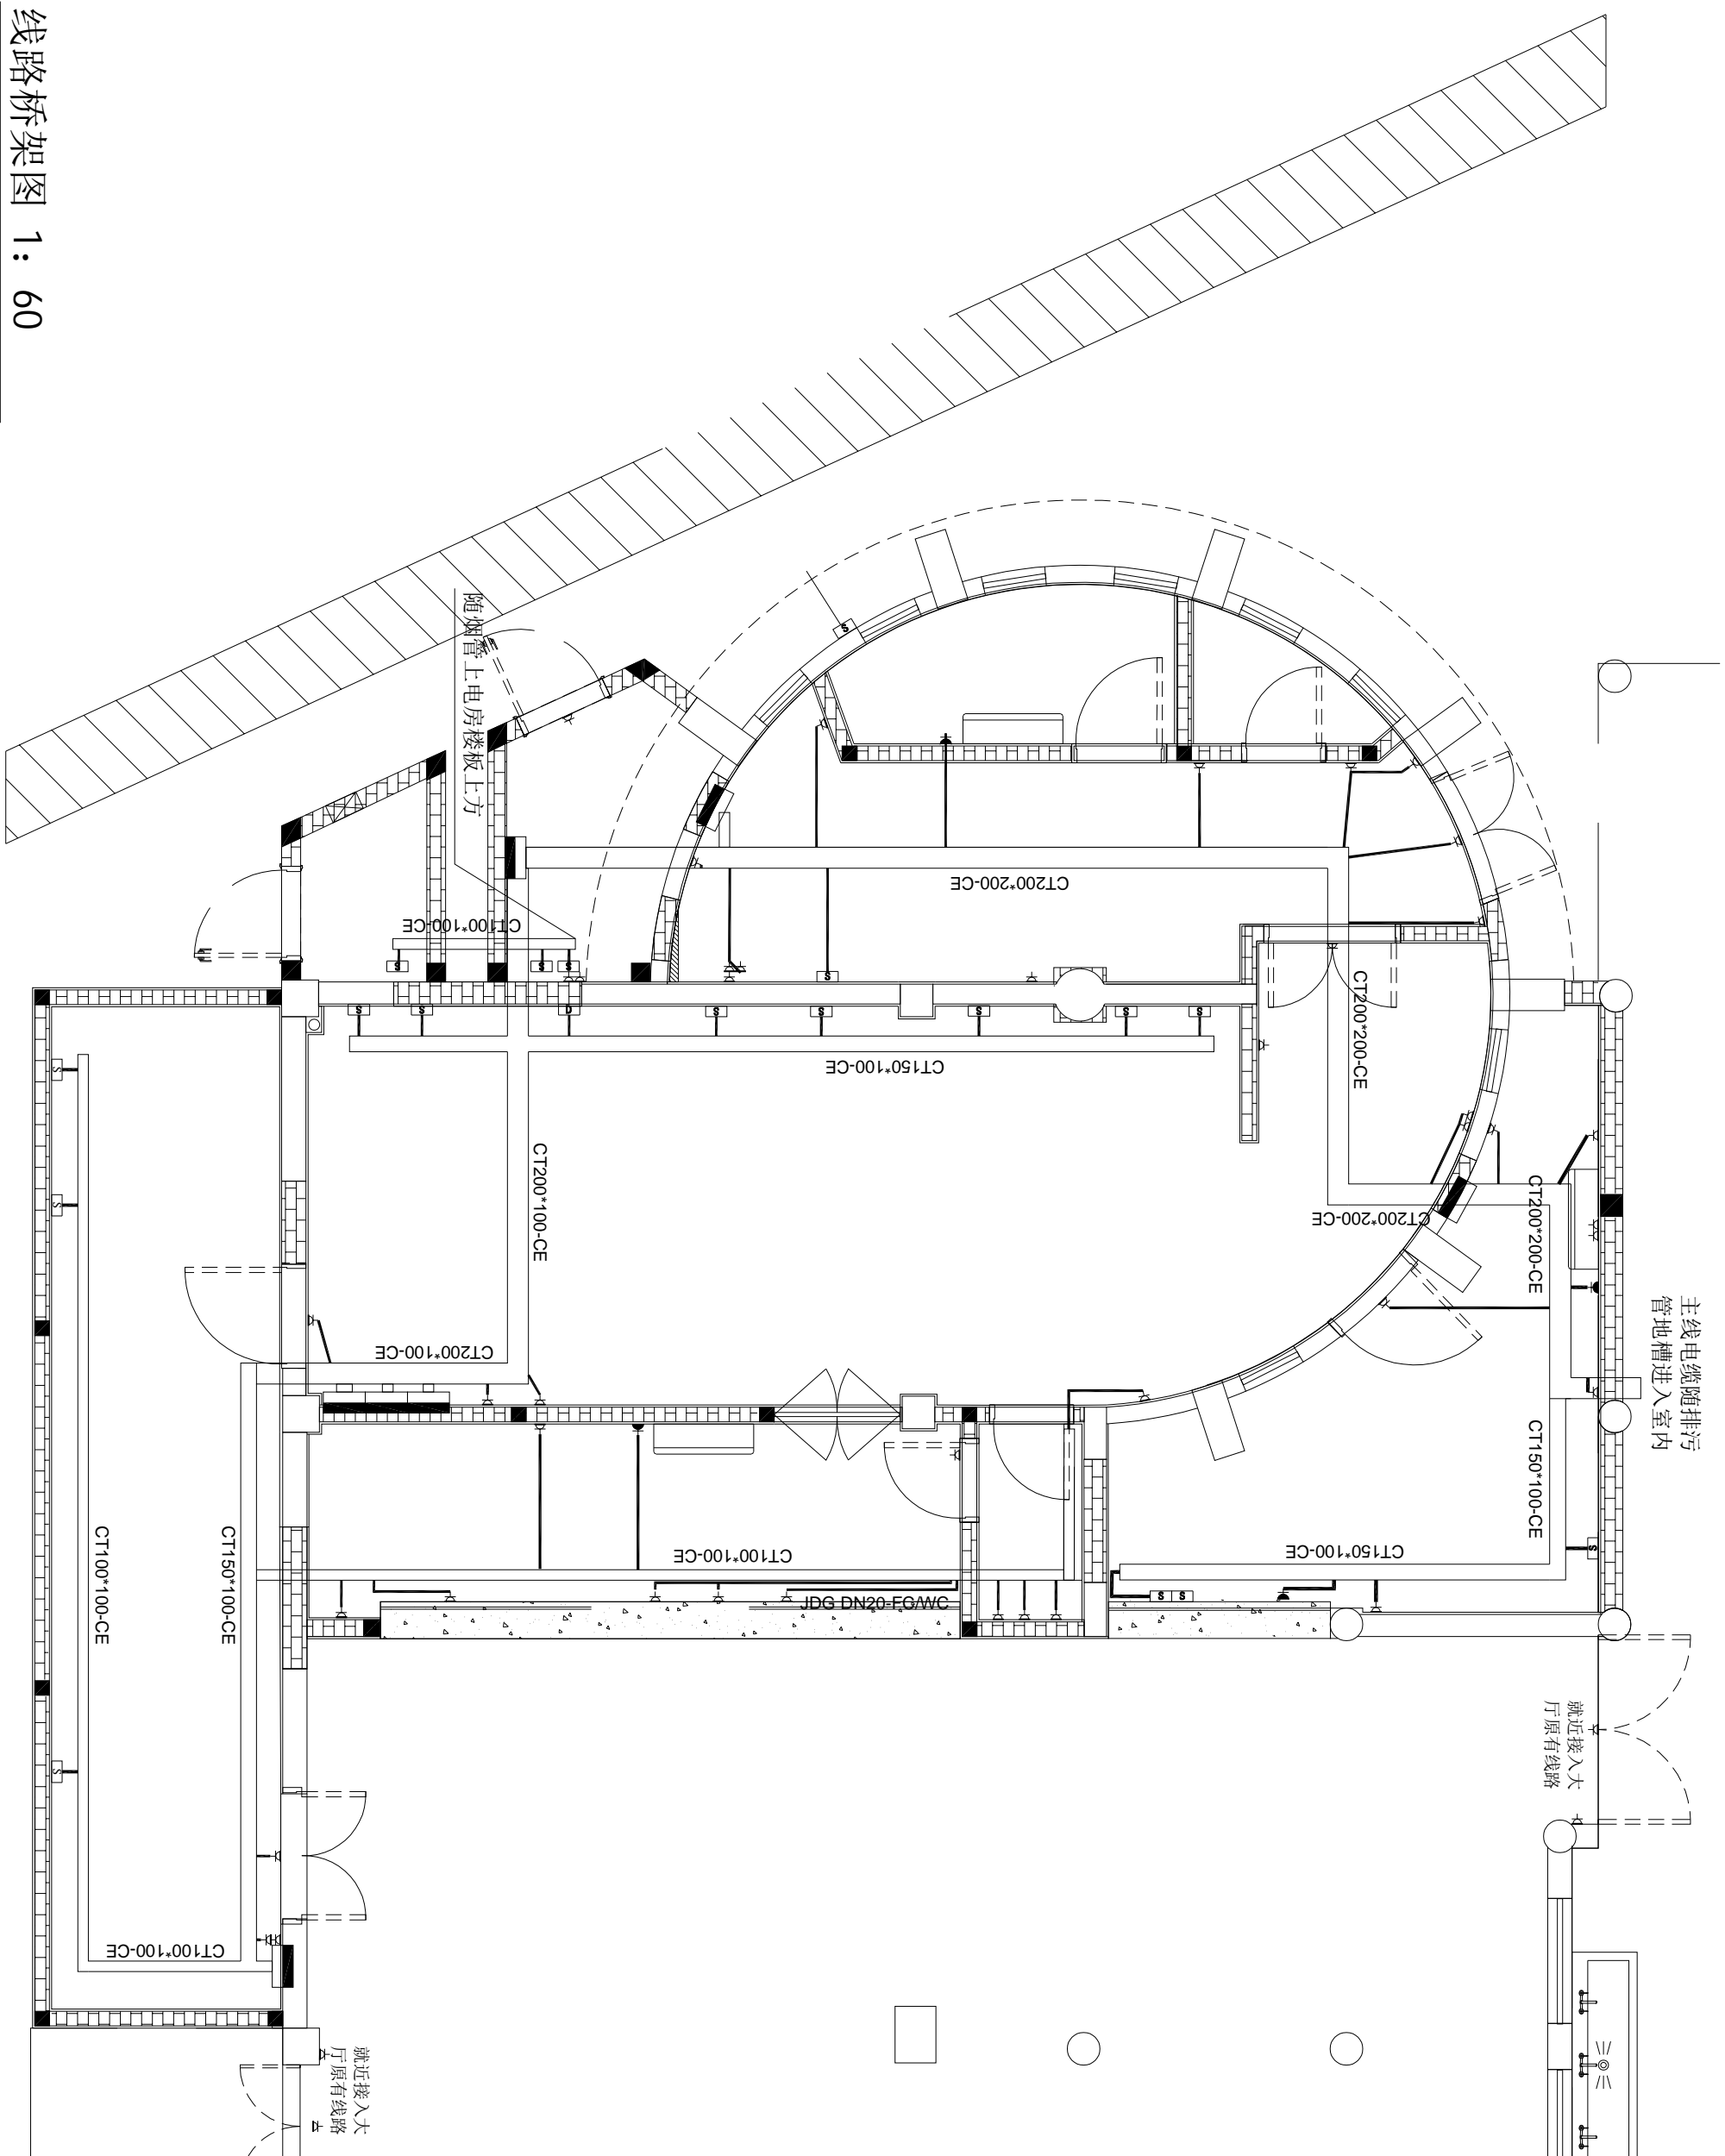

设计专用章
本图未经设计专用章无效
注册执业章

说明:


<p>广州珠江建筑装饰有限公司 GUANGZHOU ZHUJIANG ARCHITECTURE DECORATION CO., LTD. 注册建筑师: 1114000437</p>	
<p>专业设计单位</p>	
设计	陈游云
校核	董敬松
专业负责人	陈游云
项目负责人	林超
审核	蓝华滨
盖章	蓝华滨

<p>建设单位</p>	
名称	白云山何济公制药厂新市食堂改造
地址	广州市白云区何济公制药厂
设计阶段	施工图
设计编号	P-20
图号	A
日期	2024.3

版权所有，未经许可，不得转载

i065N 1P+N 2位 2*1=2位
i065N 1P+N Vigi 30mA 2位 2*7=14位
i065N 4P Vigi 30mA 8位 8*3=24位


电箱1-粗加工区

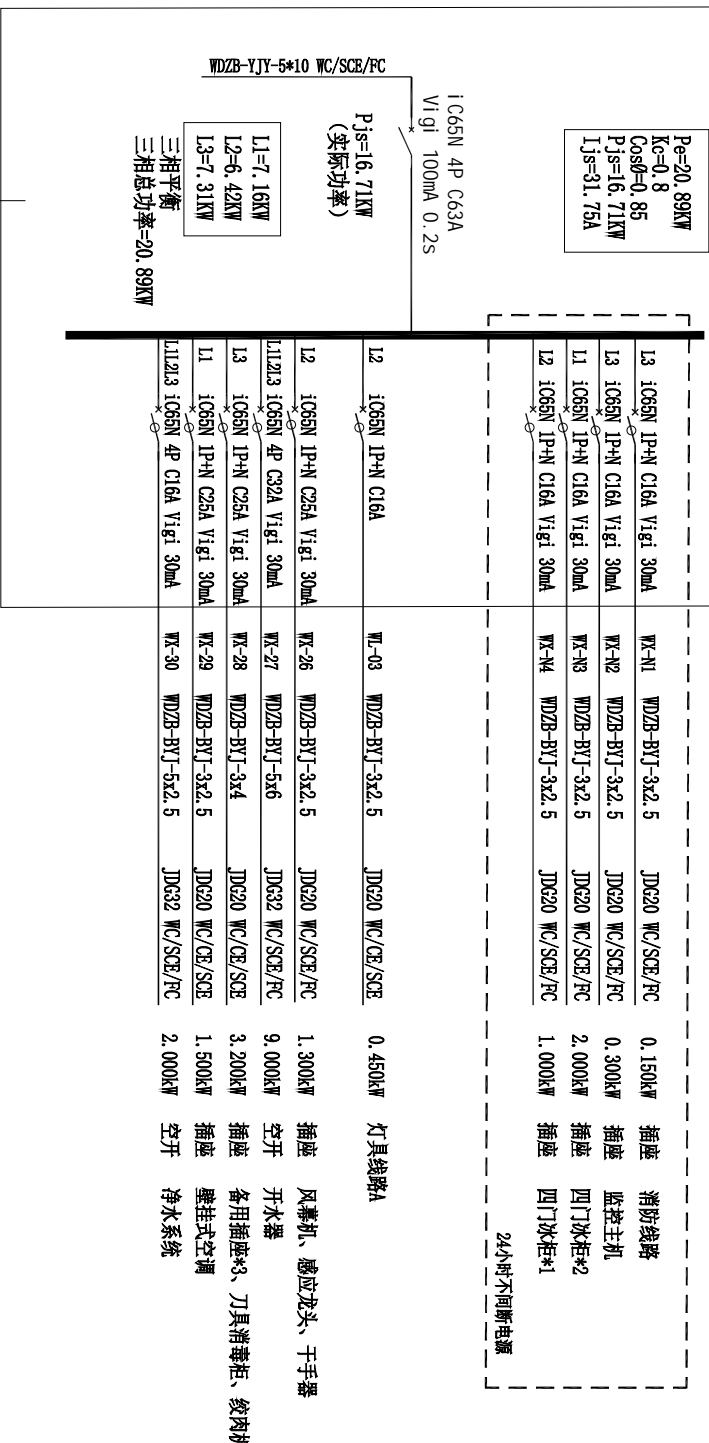

机电系统图-分电箱1

i065N 1P+N 2位 2*1=2位
i065N 1P+N Vigi 30mA 2位 2*2=4位
i065N 4P Vigi 30mA 8位 8*3=24位
NSXm250N/4P Vigi 8位

电箱2-烹饪区

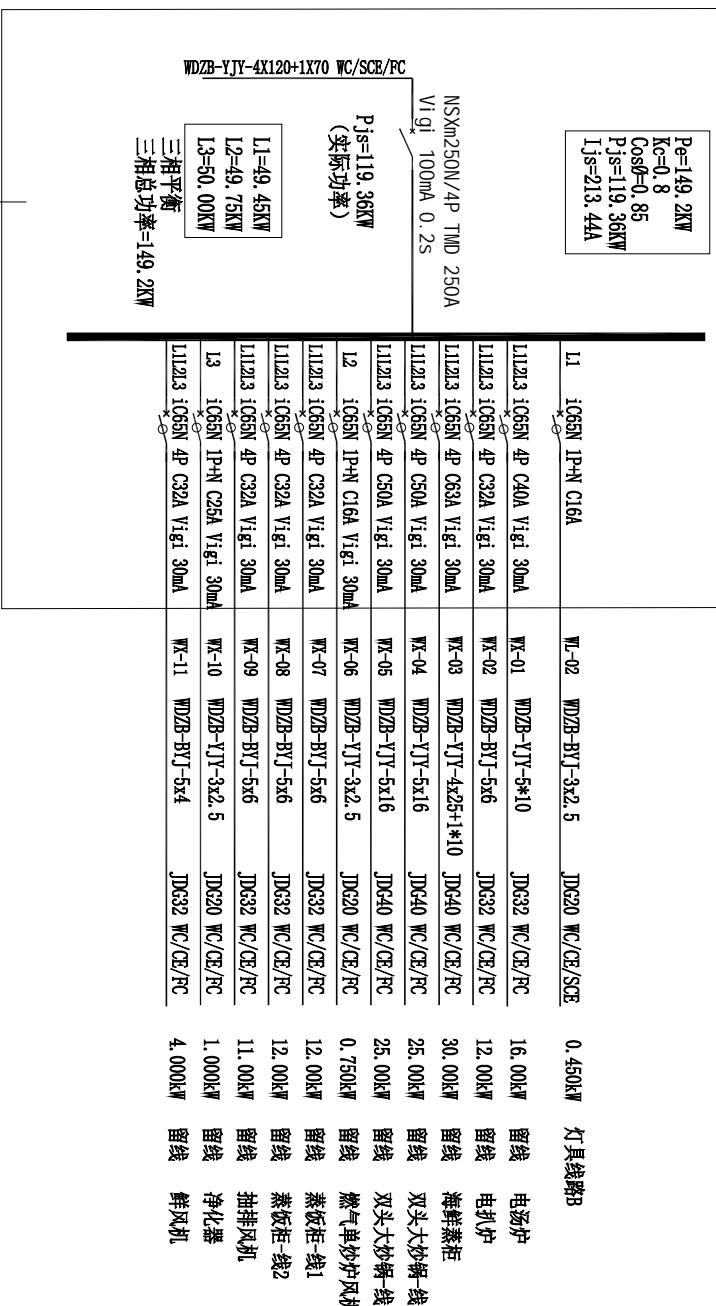

机电系统图-分电箱2

设计专用章

本图未经设计专用章无效

注册机电师

说明:

广州珠江建筑装饰有限公司
GUANGZHOU ZHUJIANG BUILDING DECORATION CO., LTD.
注册机电师: 林超
注册日期: 2024.3

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

设计专用章

注册机电师

注册日期

注册日期

i065N 1P+N 2位 2*1=2位
i065N 1P+N Vigi 30mA 2位 2*3=6位
i065N 4P Vigi 30mA 8位 8*3=24位
NSXm160N/4P Vigi 8位

电箱3-面点间

Pe=52.94KW
Kc=0.8
Cosφ=0.85
Pjs=42.35KW
Ijs=75.74A

NSXm160N/4P TMD 100A
Vigi 100mA 0.2S
WDZB-YJY-4X35+1X16 WC/SCE/PC
Pjs=42.35KW
(实际功率)
L1=17.66KW
L2=17.12KW
L3=18.16KW
三相平衡
三相总功率=26.55KW

L2	i065N 1P+N C16A	WL-03	WDZB-BYJ-3x2.5	JDG20 WC/CE/SCE	0.450kW	灯具线路C
L3	i065N 1P+N C25A Vigi 30mA	WL-12	WDZB-BYJ-3x4	JDG20 WC/SCE/PC	3.500kW	壁挂空调、备用插座、感应水龙头
L1L2L3	i065N 4P C40A Vigi 30mA	WL-13	WDZB-YJY-5x16	JDG32 WC/SCE/PC	20.000kW	留线 电烤箱带发烤箱
L2	i065N 1P+N C25A Vigi 30mA	WL-14	WDZB-BYJ-3x4	JDG20 WC/SCE/PC	2.000kW	插座 消毒柜
L1	i065N 1P+N C25A Vigi 30mA	WL-15	WDZB-BYJ-3x4	JDG20 WC/SCE/PC	3.000kW	插座 保温池柜
L1L2L3	i065N 4P C32A Vigi 30mA	WL-16	WDZB-BYJ-5x6	JDG32 WC/SCE/PC	12.000kW	空开 双头煮面炉(左)
L1L2L3	i065N 4P C32A Vigi 30mA	WL-17	WDZB-BYJ-5x6	JDG32 WC/SCE/PC	12.000kW	空开 双头煮面炉(右)

机电系统图-分电箱3

i065N 1P+N 2位 2*1=2位
i065N 1P+N Vigi 30mA 2位 2*5=10位
i065N 4P Vigi 30mA 8位 8*3=24位
NSXm160N/4P Vigi 8位

电箱4-分餐间/洗消间

Pe=37.70KW
Kc=0.8
Cosφ=0.85
Pjs=30.16KW
Ijs=53.93A

NSXm160N/4P TMD 80A
Vigi 100mA 0.2S
WDZB-YJY-4X25+1X16 WC/SCE/PC
Pjs=30.16KW
(实际功率)
L1=12.50KW
L2=13.10KW
L3=12.10KW
三相平衡
三相总功率=29.66KW

L3	i065N 1P+N C16A	WL-02	WDZB-BYJ-3x2.5	JDG20 WC/CE/SCE	0.800kW	灯具线路D/E
L1	i065N 1P+N C25A Vigi 30mA	WL-18	WDZB-BYJ-3x2.5	JDG20 WC/SCE/PC	1.500kW	插座 壁挂空调
L1	i065N 1P+N C25A Vigi 30mA	WL-19	WDZB-BYJ-3x4	JDG20 WC/SCE/PC	3.000kW	插座 五格保温台
L2	i065N 1P+N C25A Vigi 30mA	WL-20	WDZB-BYJ-3x4	JDG20 WC/SCE/PC	3.000kW	插座 暖饭车*2
L3	i065N 1P+N C25A Vigi 30mA	WL-21	WDZB-BYJ-3x4	JDG20 WC/SCE/PC	3.000kW	插座 五格保温台
L2	i065N 1P+N C25A Vigi 30mA	WL-22	WDZB-BYJ-3x2.5	JDG20 WC/SCE/PC	2.100kW	插座 留样冰箱、感应龙头、干手器
L1L2L3	i065N 1P+N C25A Vigi 30mA	WL-23	WDZB-BYJ-5x6	JDG20 WC/SCE/PC	9.300kW	空开 开水器、风幕机、灭蝇灯
L1L2L3	i065N 4P C32A Vigi 30mA	WL-24	WDZB-BYJ-5x4	JDG32 WC/SCE/PC	7.500kW	空开 消毒柜
L1L2L3	i065N 4P C32A Vigi 30mA	WL-25	WDZB-BYJ-5x4	JDG32 WC/SCE/PC	7.500kW	空开 消毒柜

机电系统图-分电箱4

i065N 1P+N Vigi 30mA 1位 1*7=7位
i065N 4P Vigi 30mA 6位 6*2=12位
NM-250S/3300 8位

设计专用章

本图未经设计专用章无效
注册执业章

说明:

广州珠江建筑装饰有限公司
GUANGZHOU ZHUJIANG BUILDING DECORATION CO., LTD.
注册建筑师: 林超 (11400047)

设计专用章

设计: 陈露云
校核: 董敬松
审核: 陈露云
项目负责人: 林超
专业负责人: 董敬松
审核: 董敬松
审核: 董敬松

审核: 董敬松

审核: 董敬松

审核: 董敬松

审核: 董敬松

审核: 董敬松


审核: 董敬松

审核: 董敬松

审核: 董敬松

审核: 董敬松

版权所有·未经许可·不得翻印

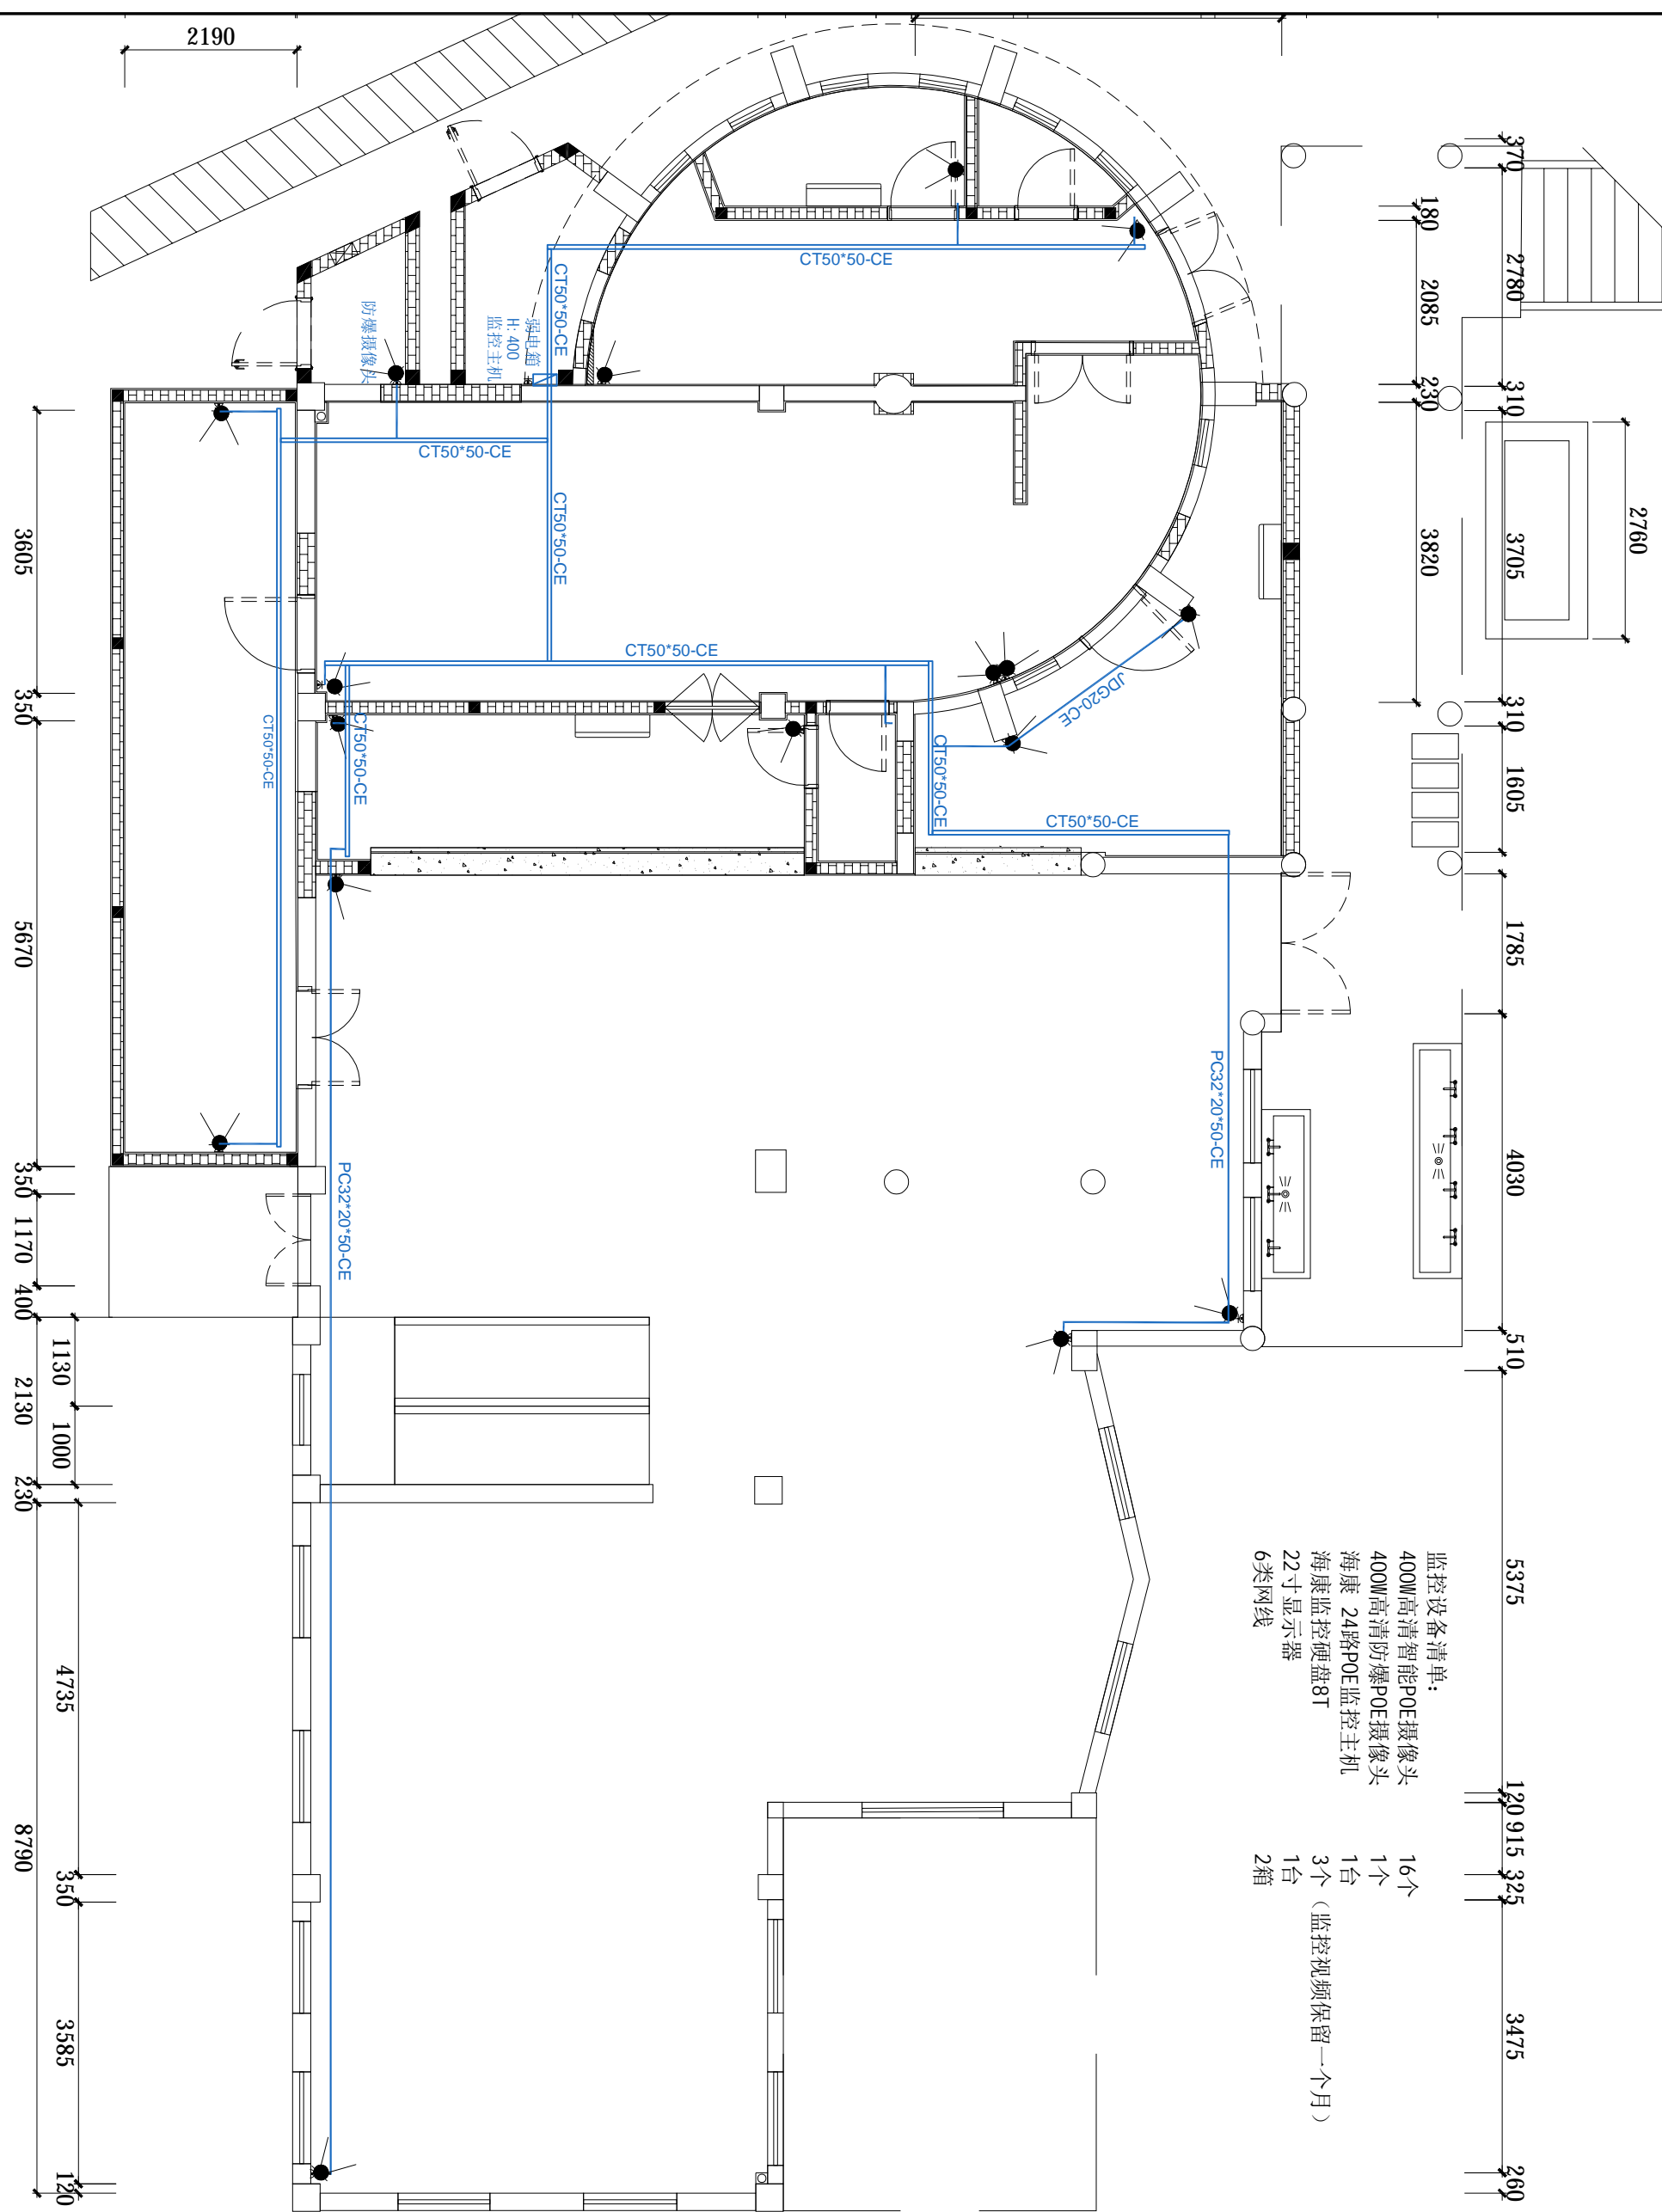

- 监控设备清单:
- 400W高清智能POE摄像头 16个
 - 400W高清防爆POE摄像头 1个
 - 海康 24路POE监控主机 1台
 - 海康 监控硬盘8T 3个 (监控视频保留一个月)
 - 22寸显示器 1台
 - 6类网线 2箱

弱电桥架图 1: 80

设计专用章		说明:	
本图未经设计专用章无效			
注册执业章			
<p>广州东建建筑装饰有限公司 GUANGZHOU EAST BUILDING DECORATION CO., LTD. 注册建筑师: 林超 (114000427)</p>			
<p>设计人: 陈游云 校对人: 董敬松 专业负责人: 陈游云 项目负责人: 林超 审核: 董敬松 盖章: 董华滨</p>			
<p>工程名称: 白云山何济公制药厂新市食堂改造</p>			
<p>建设单位: 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂</p>			
<p>工程名称: 弱电桥架图</p>			
设计阶段: 施工图	设计比例: 1:80/A3		
专业: 电气	图号: P-25		
版本: A	日期: 2024.3		

设计专用章

本图未经设计专用章无效
注册执业章

说明:

广州珠江建筑装饰有限公司
GUANGZHOU ZHUJIANG BUILDING DECORATION CO., LTD.
注册建筑师: 1101000047
注册给排水工程师: 1101000047

设计专用章

专业章

设计	高诗楠	高诗楠
校核	董敬松	董敬松
专业负责人	高诗楠	高诗楠
项目负责人	林超	林超
审核	蓝华滨	蓝华滨
盖章	蓝华滨	蓝华滨

专业章

建筑	电气
结构	暖通
给排水	智能

建设单位: 广州白云山医药集团股份有限公司
白云山何济公制药厂

工程名称: 白云山何济公制药厂新市食堂改造


给水布置图

设计阶段	施工图	设计编号	
专业	给排水	比例	1:80@A3
图号	P-26	图次	A
版本		日期	2024.3

接入停车场下方给水管道

外墙出管, 立管3米

架空走管, 固定于走廊天花

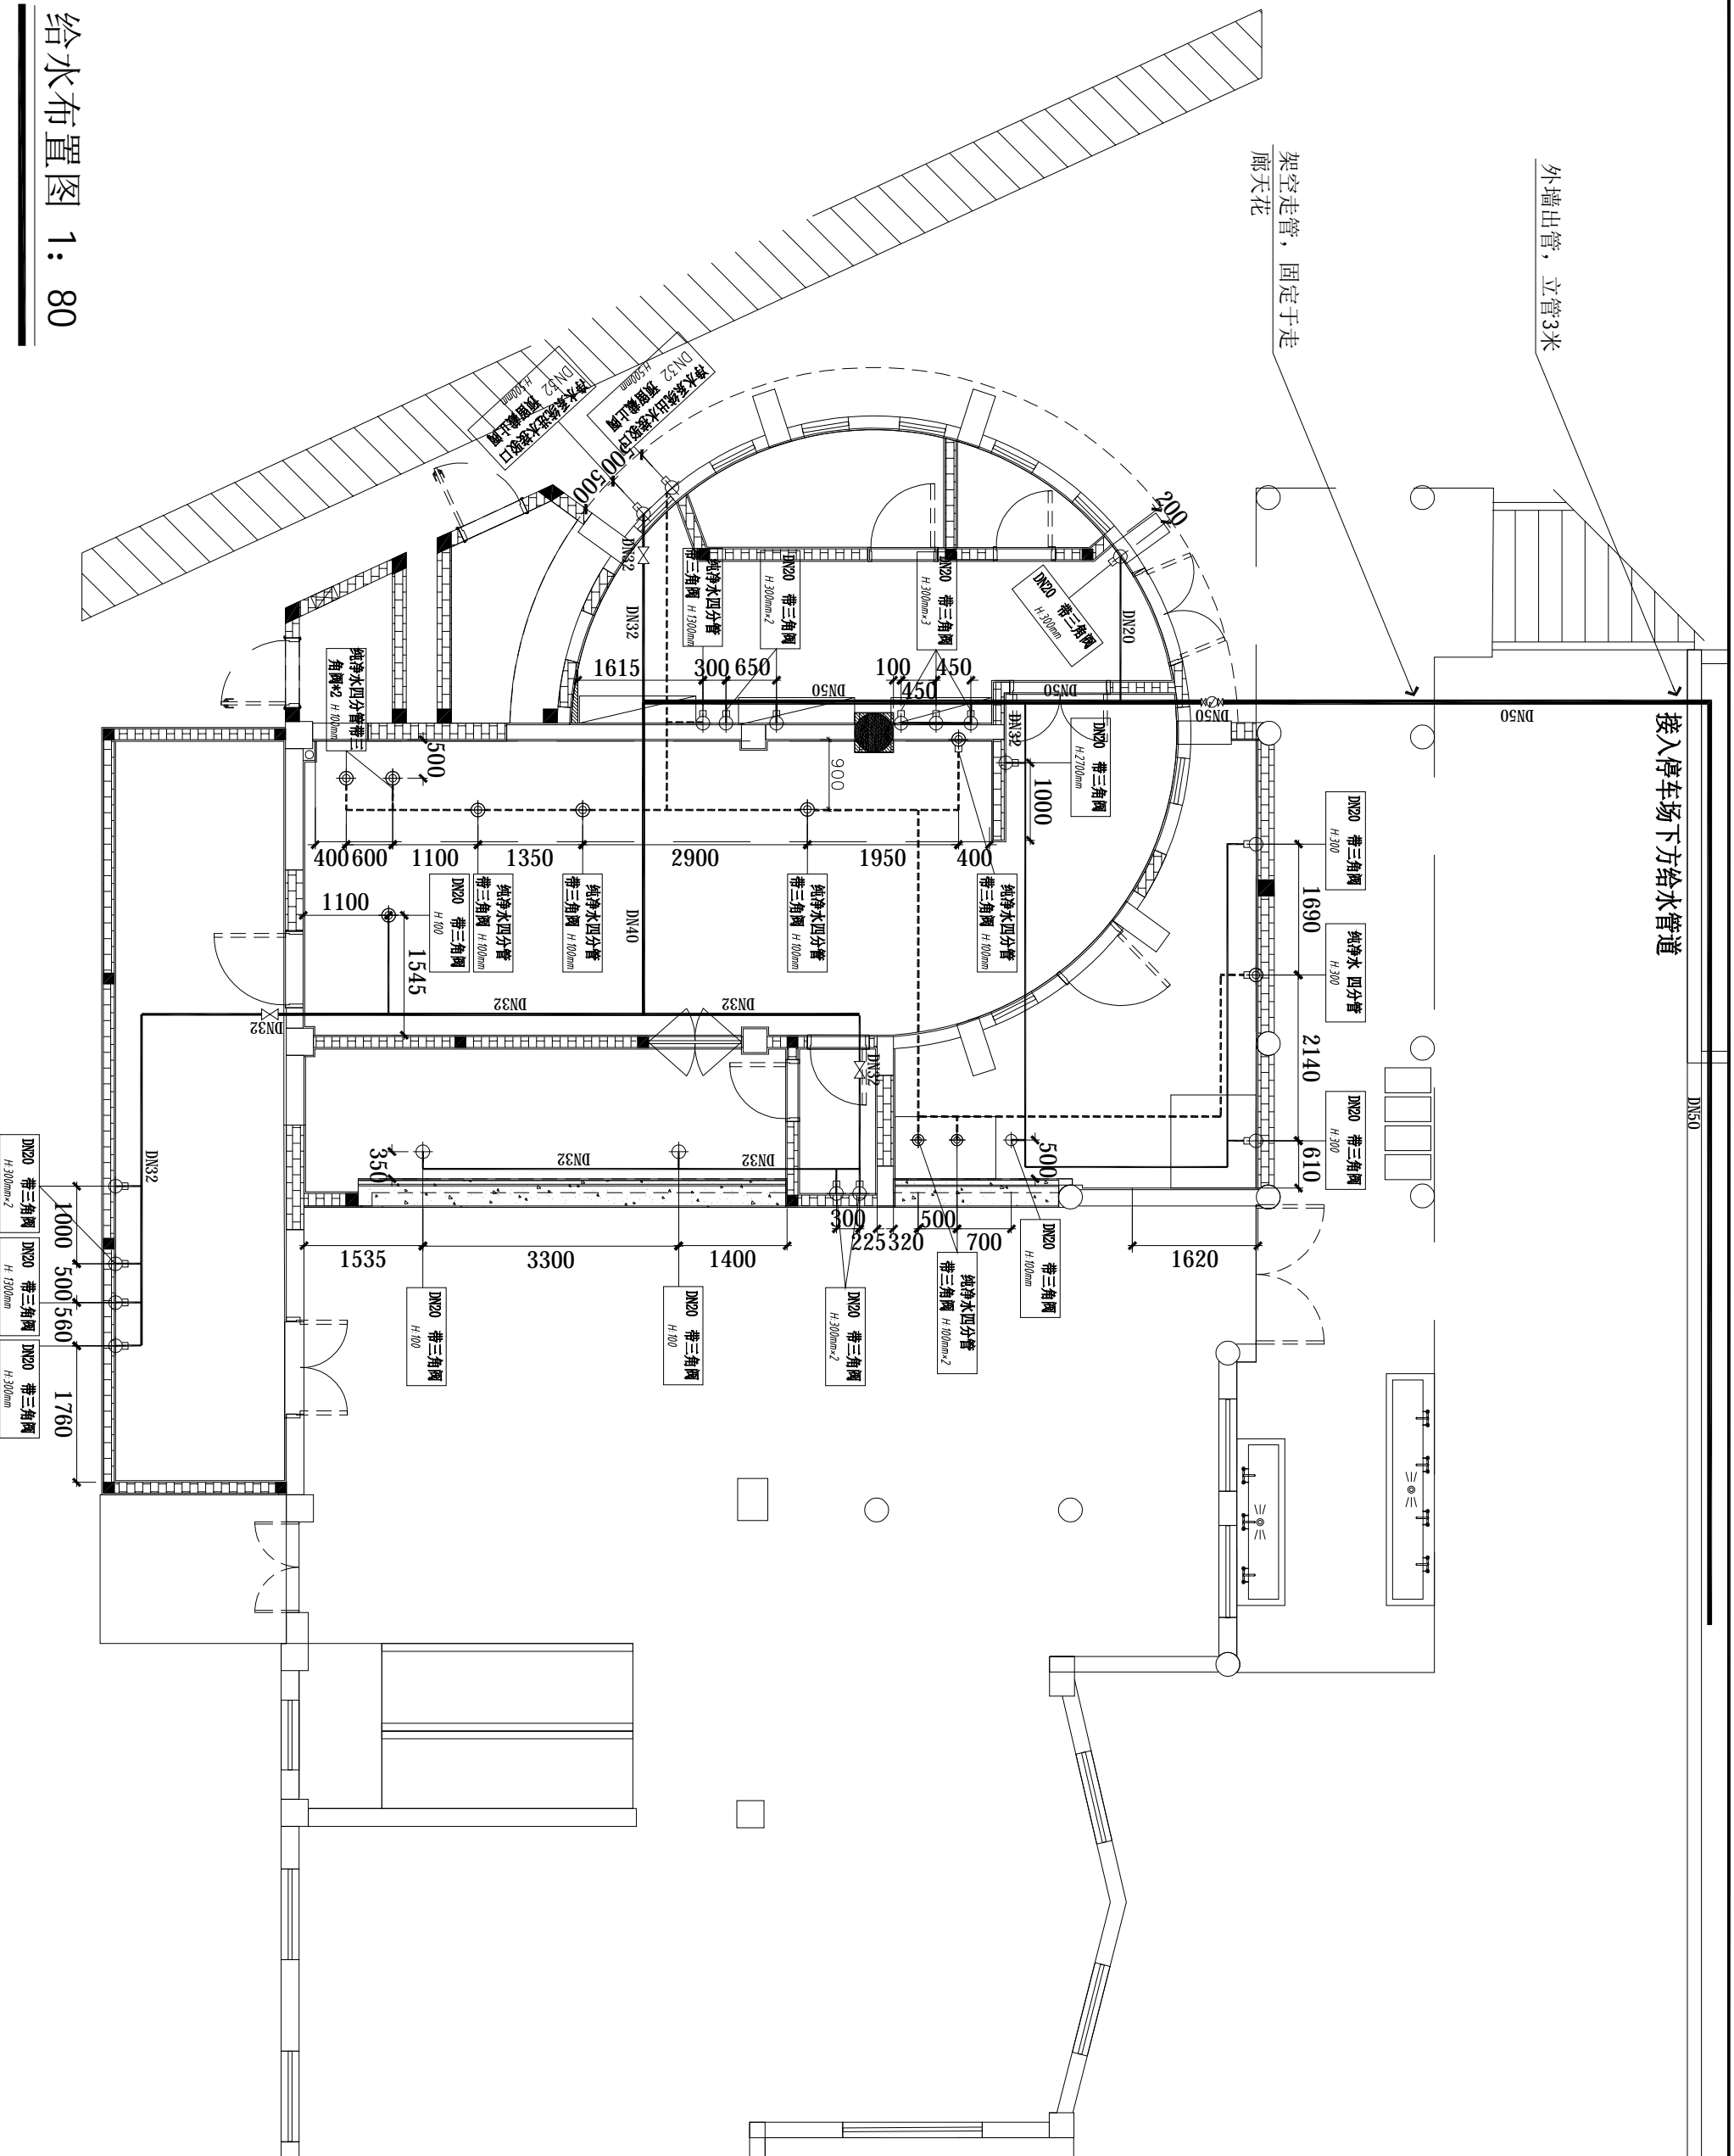

给水布置图 1: 80

设计专用章

本图未经设计专用章无效
注册执业章

说明:

广州珠江建筑装饰有限公司
 GUANGZHOU ZHUJIANG BUILDING DECORATION CO., LTD.
 注册建筑师: 林超 (110000427)
 注册给排水工程师: 蓝华滨 (A14000427)


蓝华滨
 注册给排水工程师: A14000427

专业设计章

设计	蓝华滨
校核	林超
审核	蓝华滨
审定	蓝华滨




建筑	电气
结构	暖通
给排水	给排水

建设单位	广州白云山医药集团股份有限公司 白云山何济公制药厂
工程名称	白云山何济公制药厂新市食堂改造
工程名称	给水系统图
设计阶段	施工图
专业	给排水
图号	P-27
层次	A
日期	2024.3

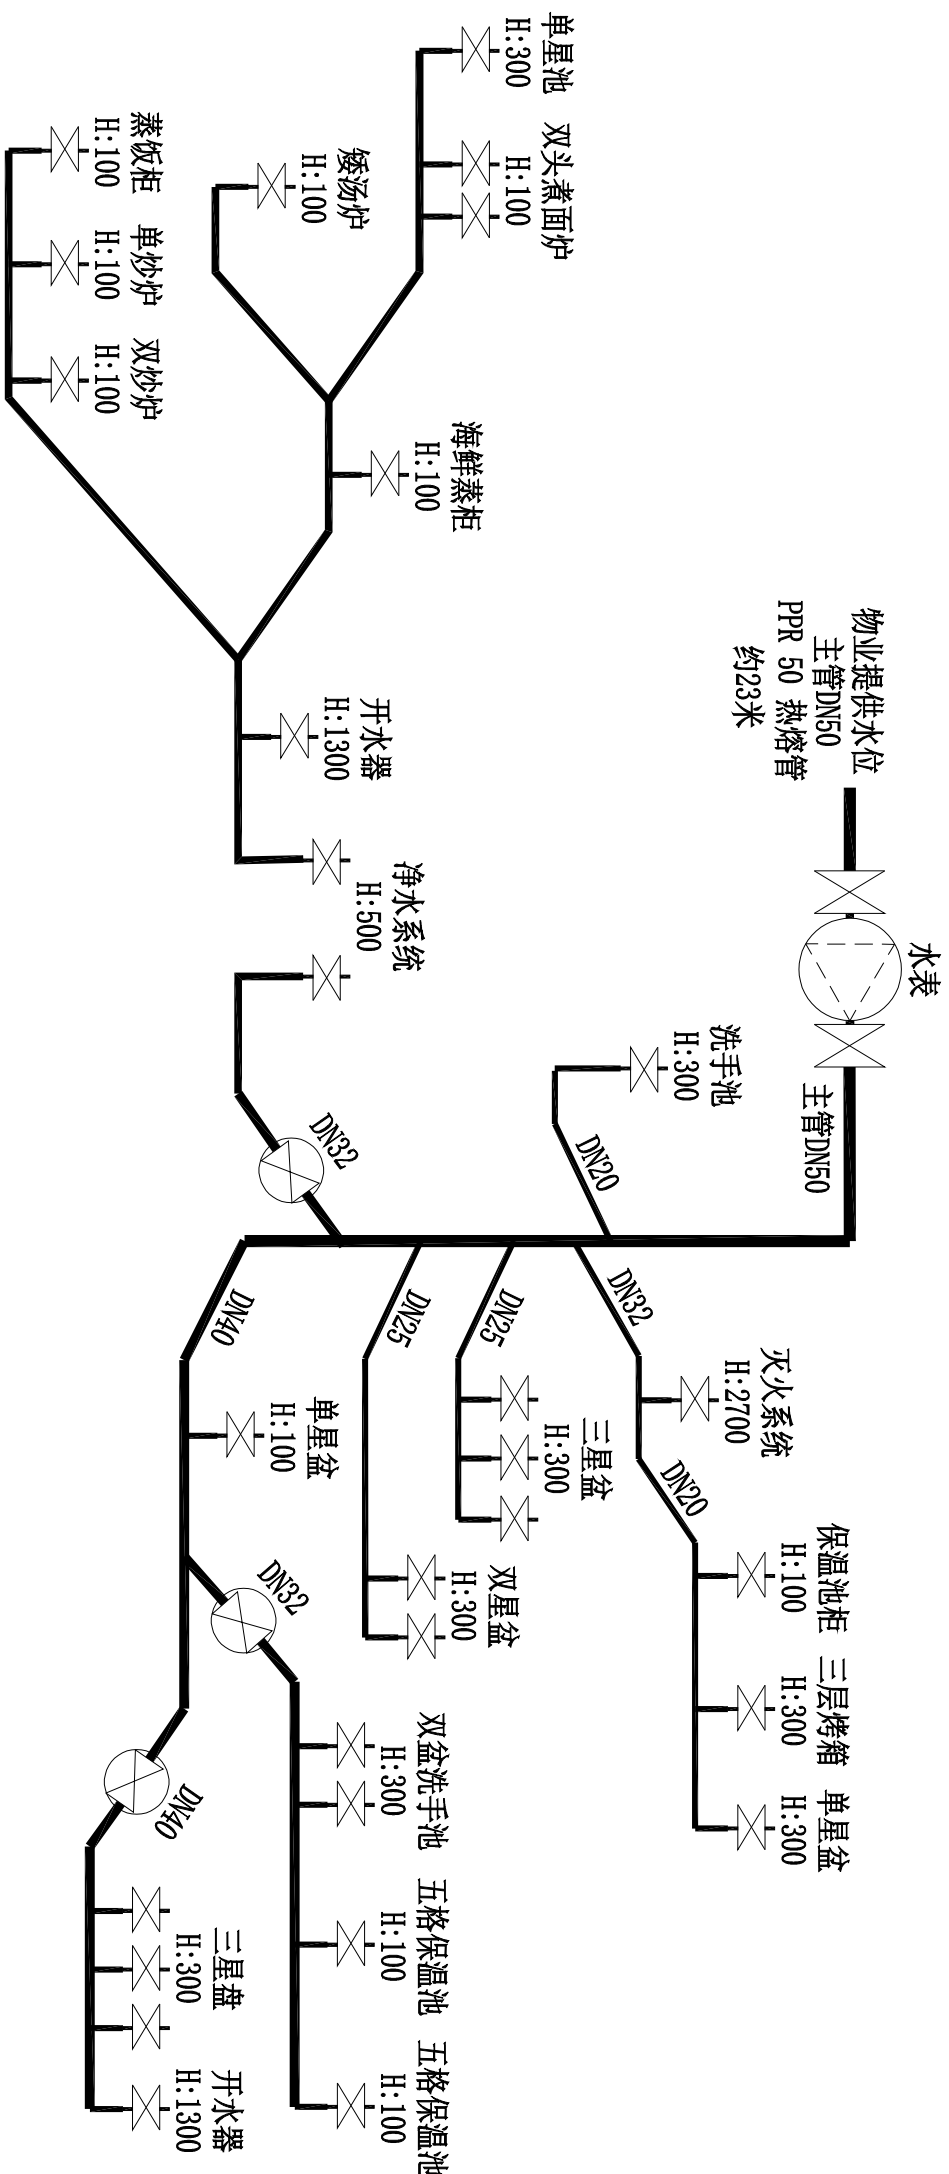

给水系统图

给水大样参考图:

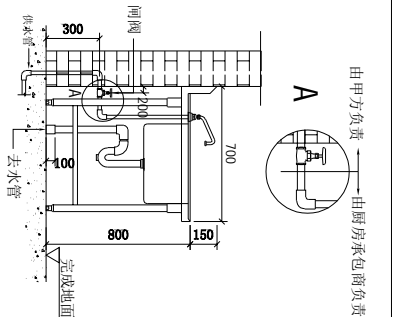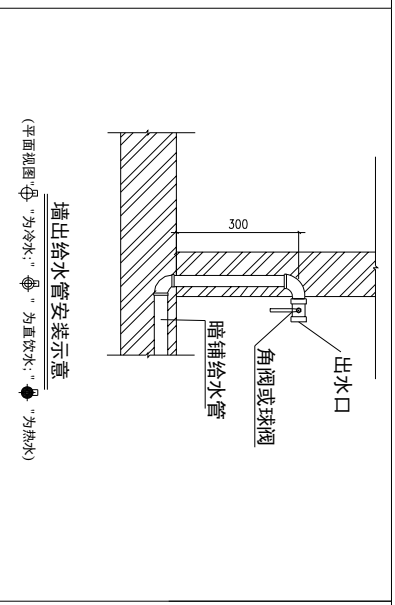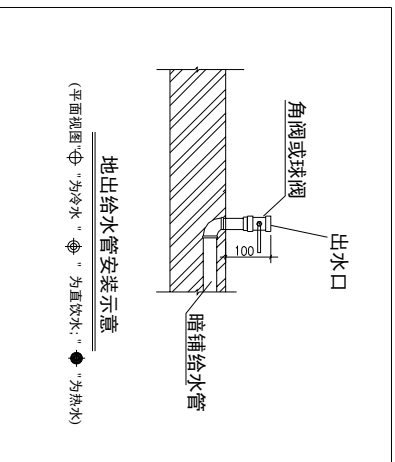


代号:
 ⊕ 地出自来水水口, 口径均为15MM 特别标注除外, 离地H100MM
 ⊙ 墙出自来冷水口, 口径均为15MM 特别标注除外, 离地H300MM

备注:
 (1). 图上标示之所有尺寸均以毫米为计算单位.
 (2). 除特别注明外, 图上所示尺寸均为完工后尺寸.
 (3). 本图仅供甲方参考, 实际布置根据现场具体情况而定.

备注:
 (1). 图上标示之所有尺寸均以毫米为计算单位.
 (2). 除特别注明外, 图上所示尺寸均为完工后尺寸.
 (3). -> 为泛指阀门, 连带标注释意.
 (4). 设置总阀 (如图), 位置施工时自定, H:2800.
 (5). 本图仅供甲方参考, 实际布置根据现场具体情况而定.

排入新埋设排污管道
 具体走管见地面开挖示意图
 排污管长度4.9+13.6+6.3m
 途经3个排污井，排污井需重新
 检修排除漏水情况

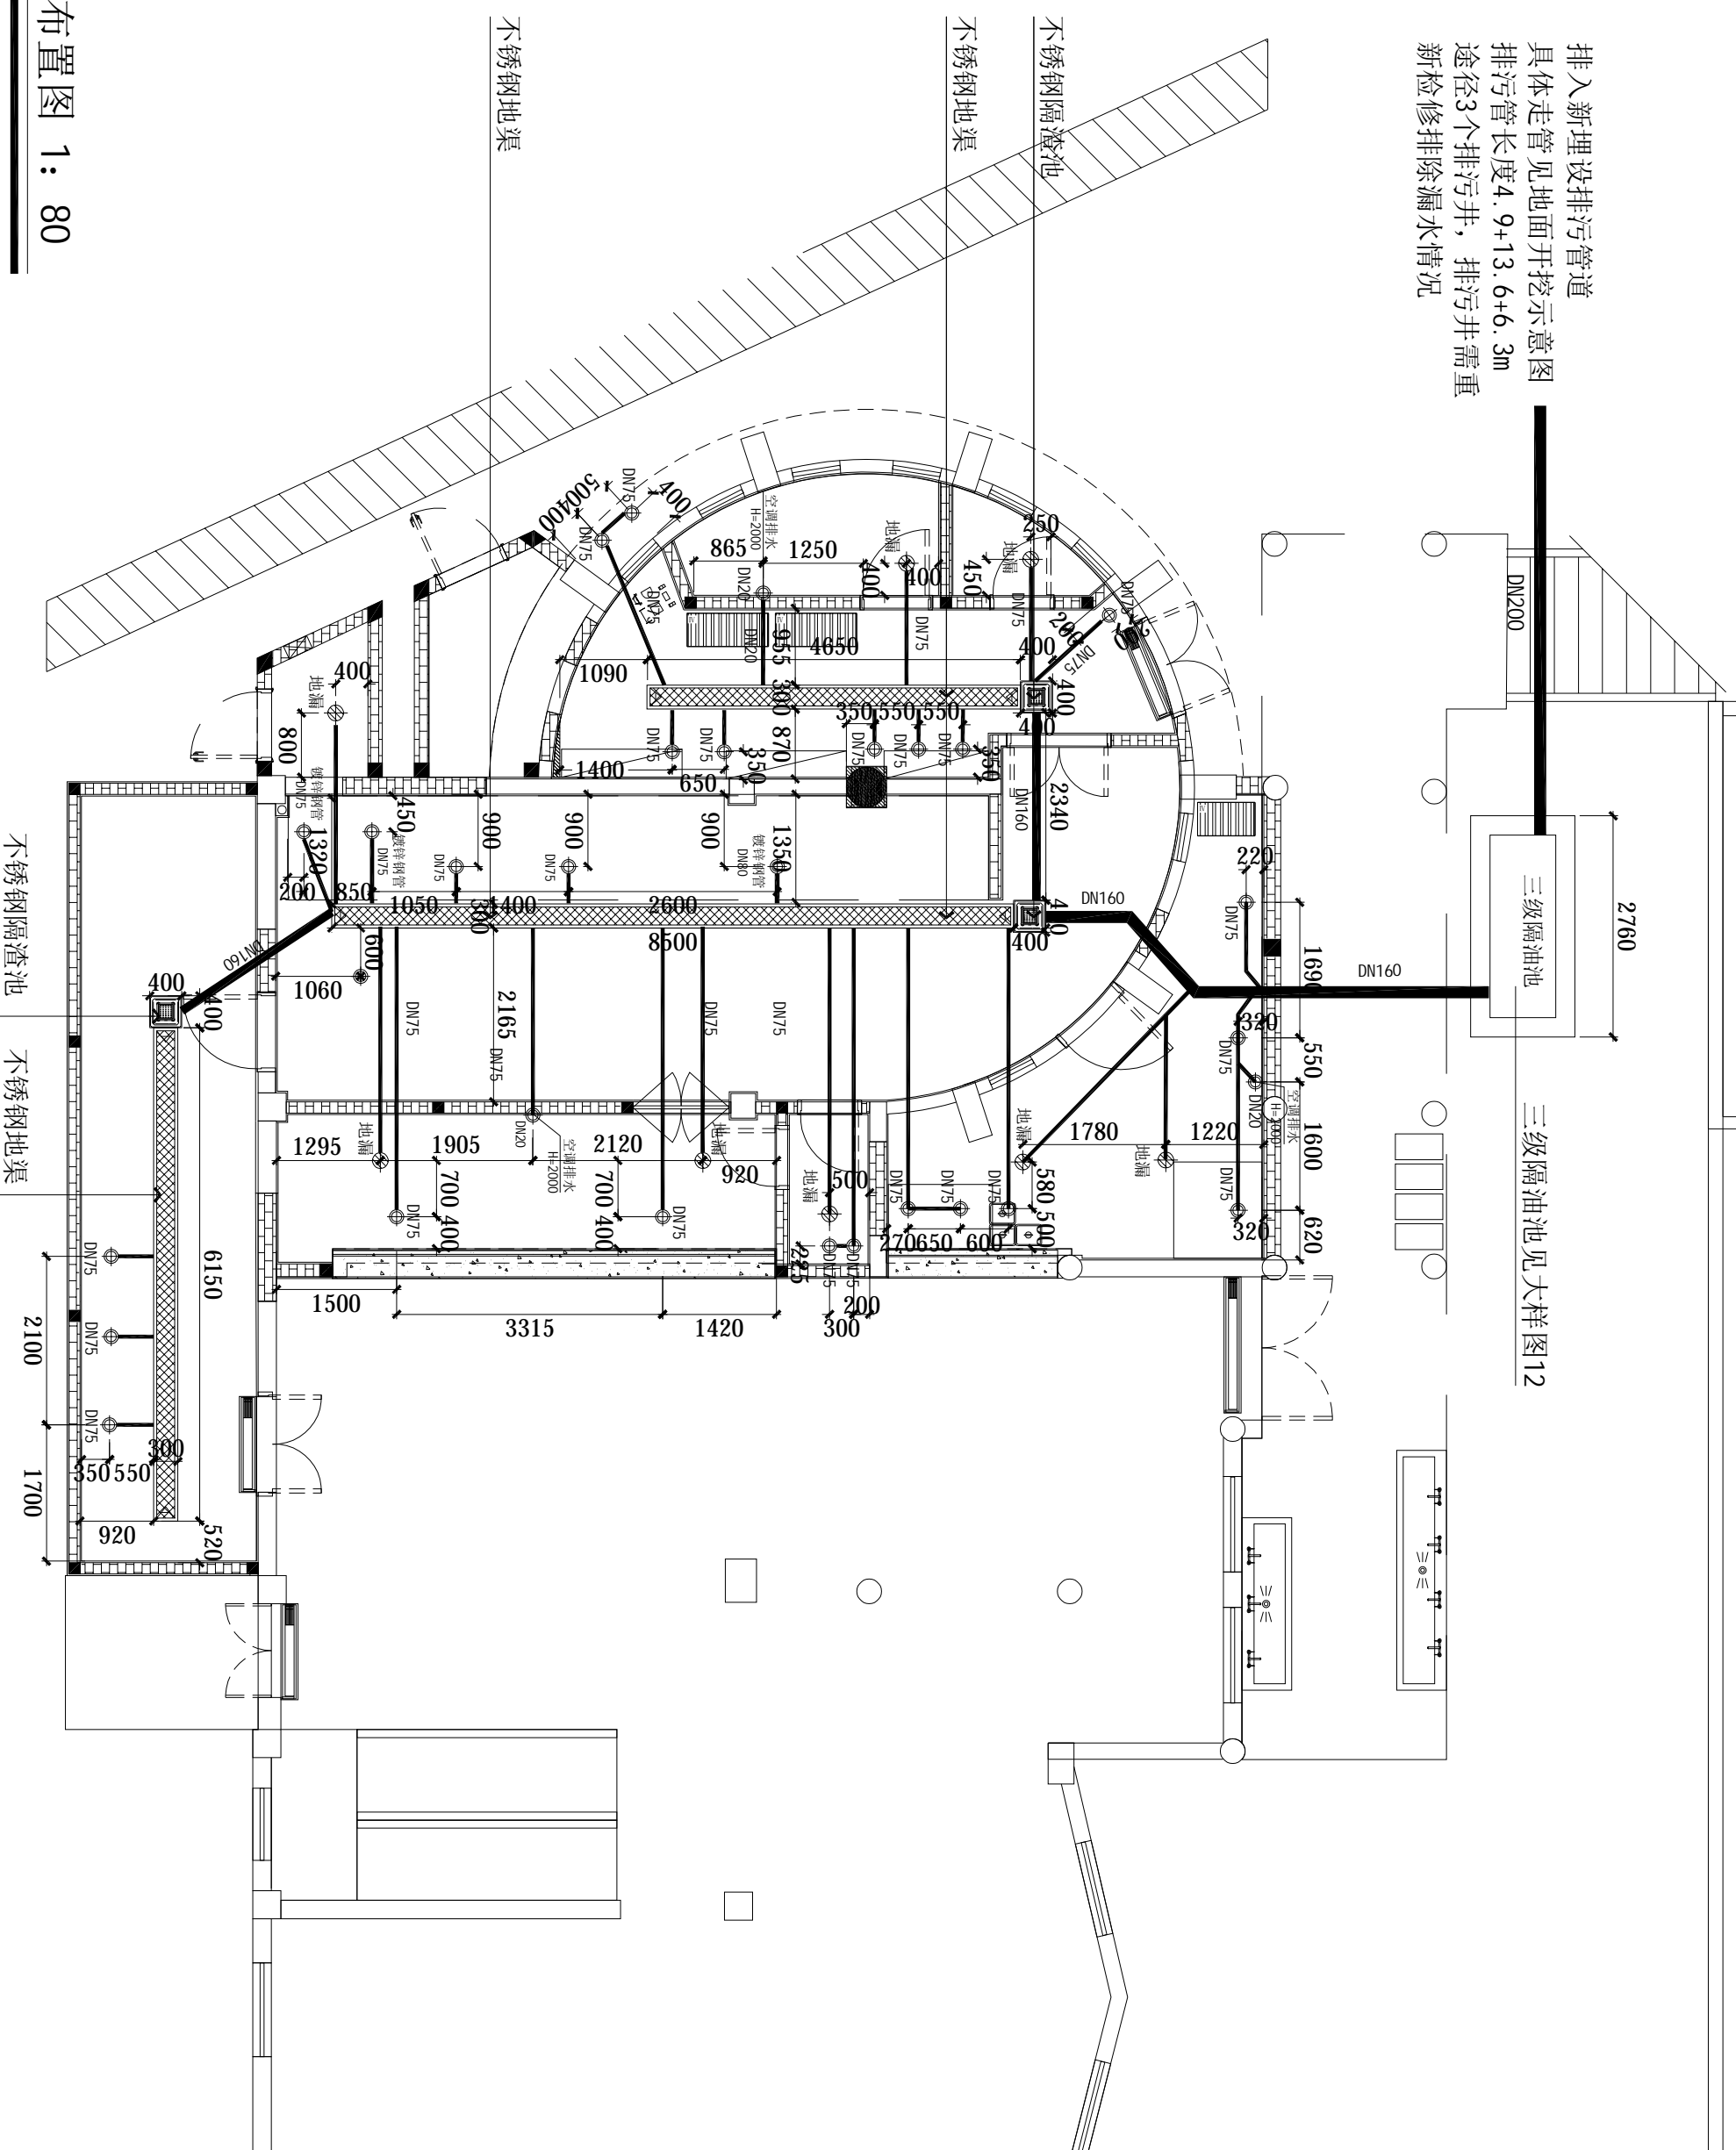

排水布置图 1: 80

设计专用章

本图未经设计专用章无效
 注册执业章

说明:


广州珠江建筑装饰有限公司
 GUANGZHOU ZHUJIANG ARCHITECTURAL DECORATION CO., LTD.
 建筑装饰工程施工专业承包 (A140000427)

设计: 高诗楠
 校核: 董敬松
 专业负责人: 高诗楠
 项目负责人: 林超
 审核: 蓝华滨
 审定: 蓝华滨

全套图

建筑: 电气
 结构: 暖通
 给排水: 智能

工程名称	排水布置图
建设单位	白云山何济公制药厂新市食堂改造
设计阶段	施工图
专业	给排水
图号	P-28
版本	A
日期	2024.3

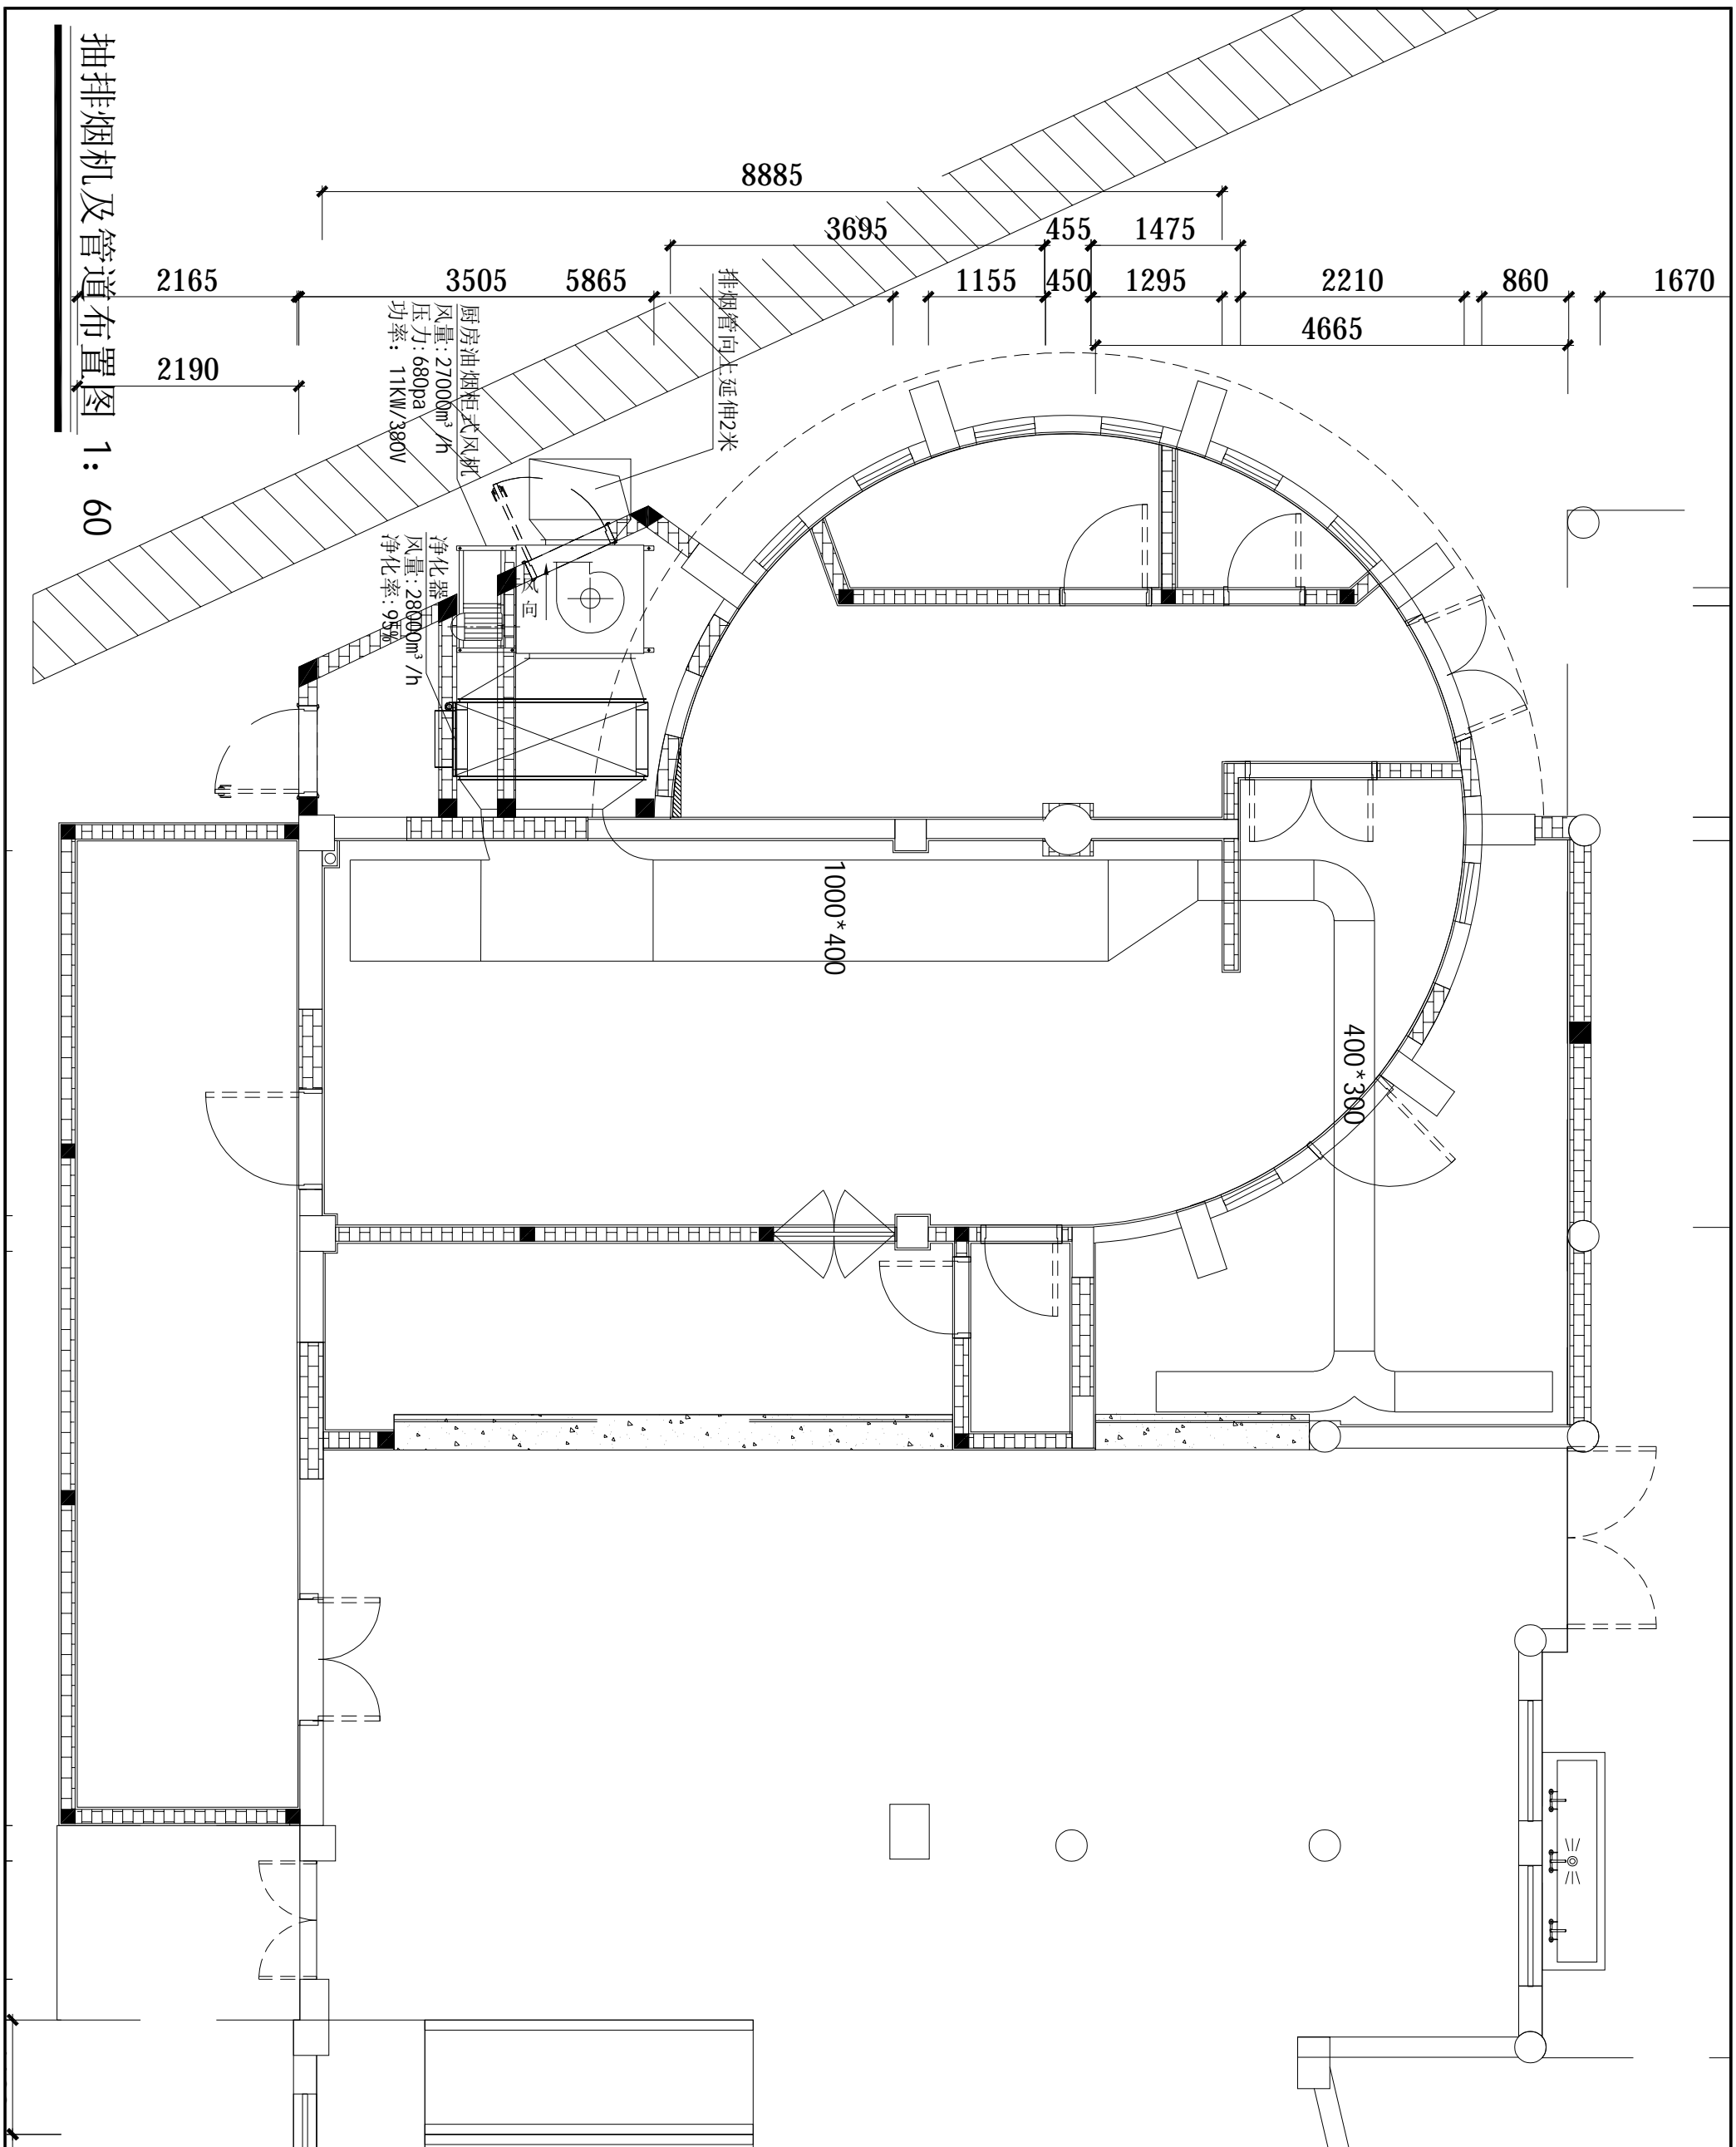

抽排烟机及管道布置图 1:60

设计专用章

本图未经设计专用章无效
注册执业章

说明:

广州珠江建筑装饰有限公司
 GUANGZHOU ZHUJIANG ARCHITECTURAL DECORATION CO., LTD.
 建筑装饰工程设计专项甲级: A14000427

专业设计地址

专业设计

设计	高诗楠	高诗楠
校核	董敬松	董敬松
专业负责人	高诗楠	高诗楠
项目负责人	林超	林超
审核	蓝华滨	蓝华滨
盖章	蓝华滨	蓝华滨

全套图

建筑	电气
结构	暖通
给排水	智能


建设单位
 广州白云山医药集团股份有限公司
 白云山何济公制药厂

工程名称
 白云山何济公制药厂新市食堂改造

图名
 抽排烟机及管道布置图

设计阶段	施工图	设计编号	
专业	给排水	比例	1:60@A3
图号	P-30		
层次	A		
日期	2024.3		

鲜风机及管道布置图 1: 60

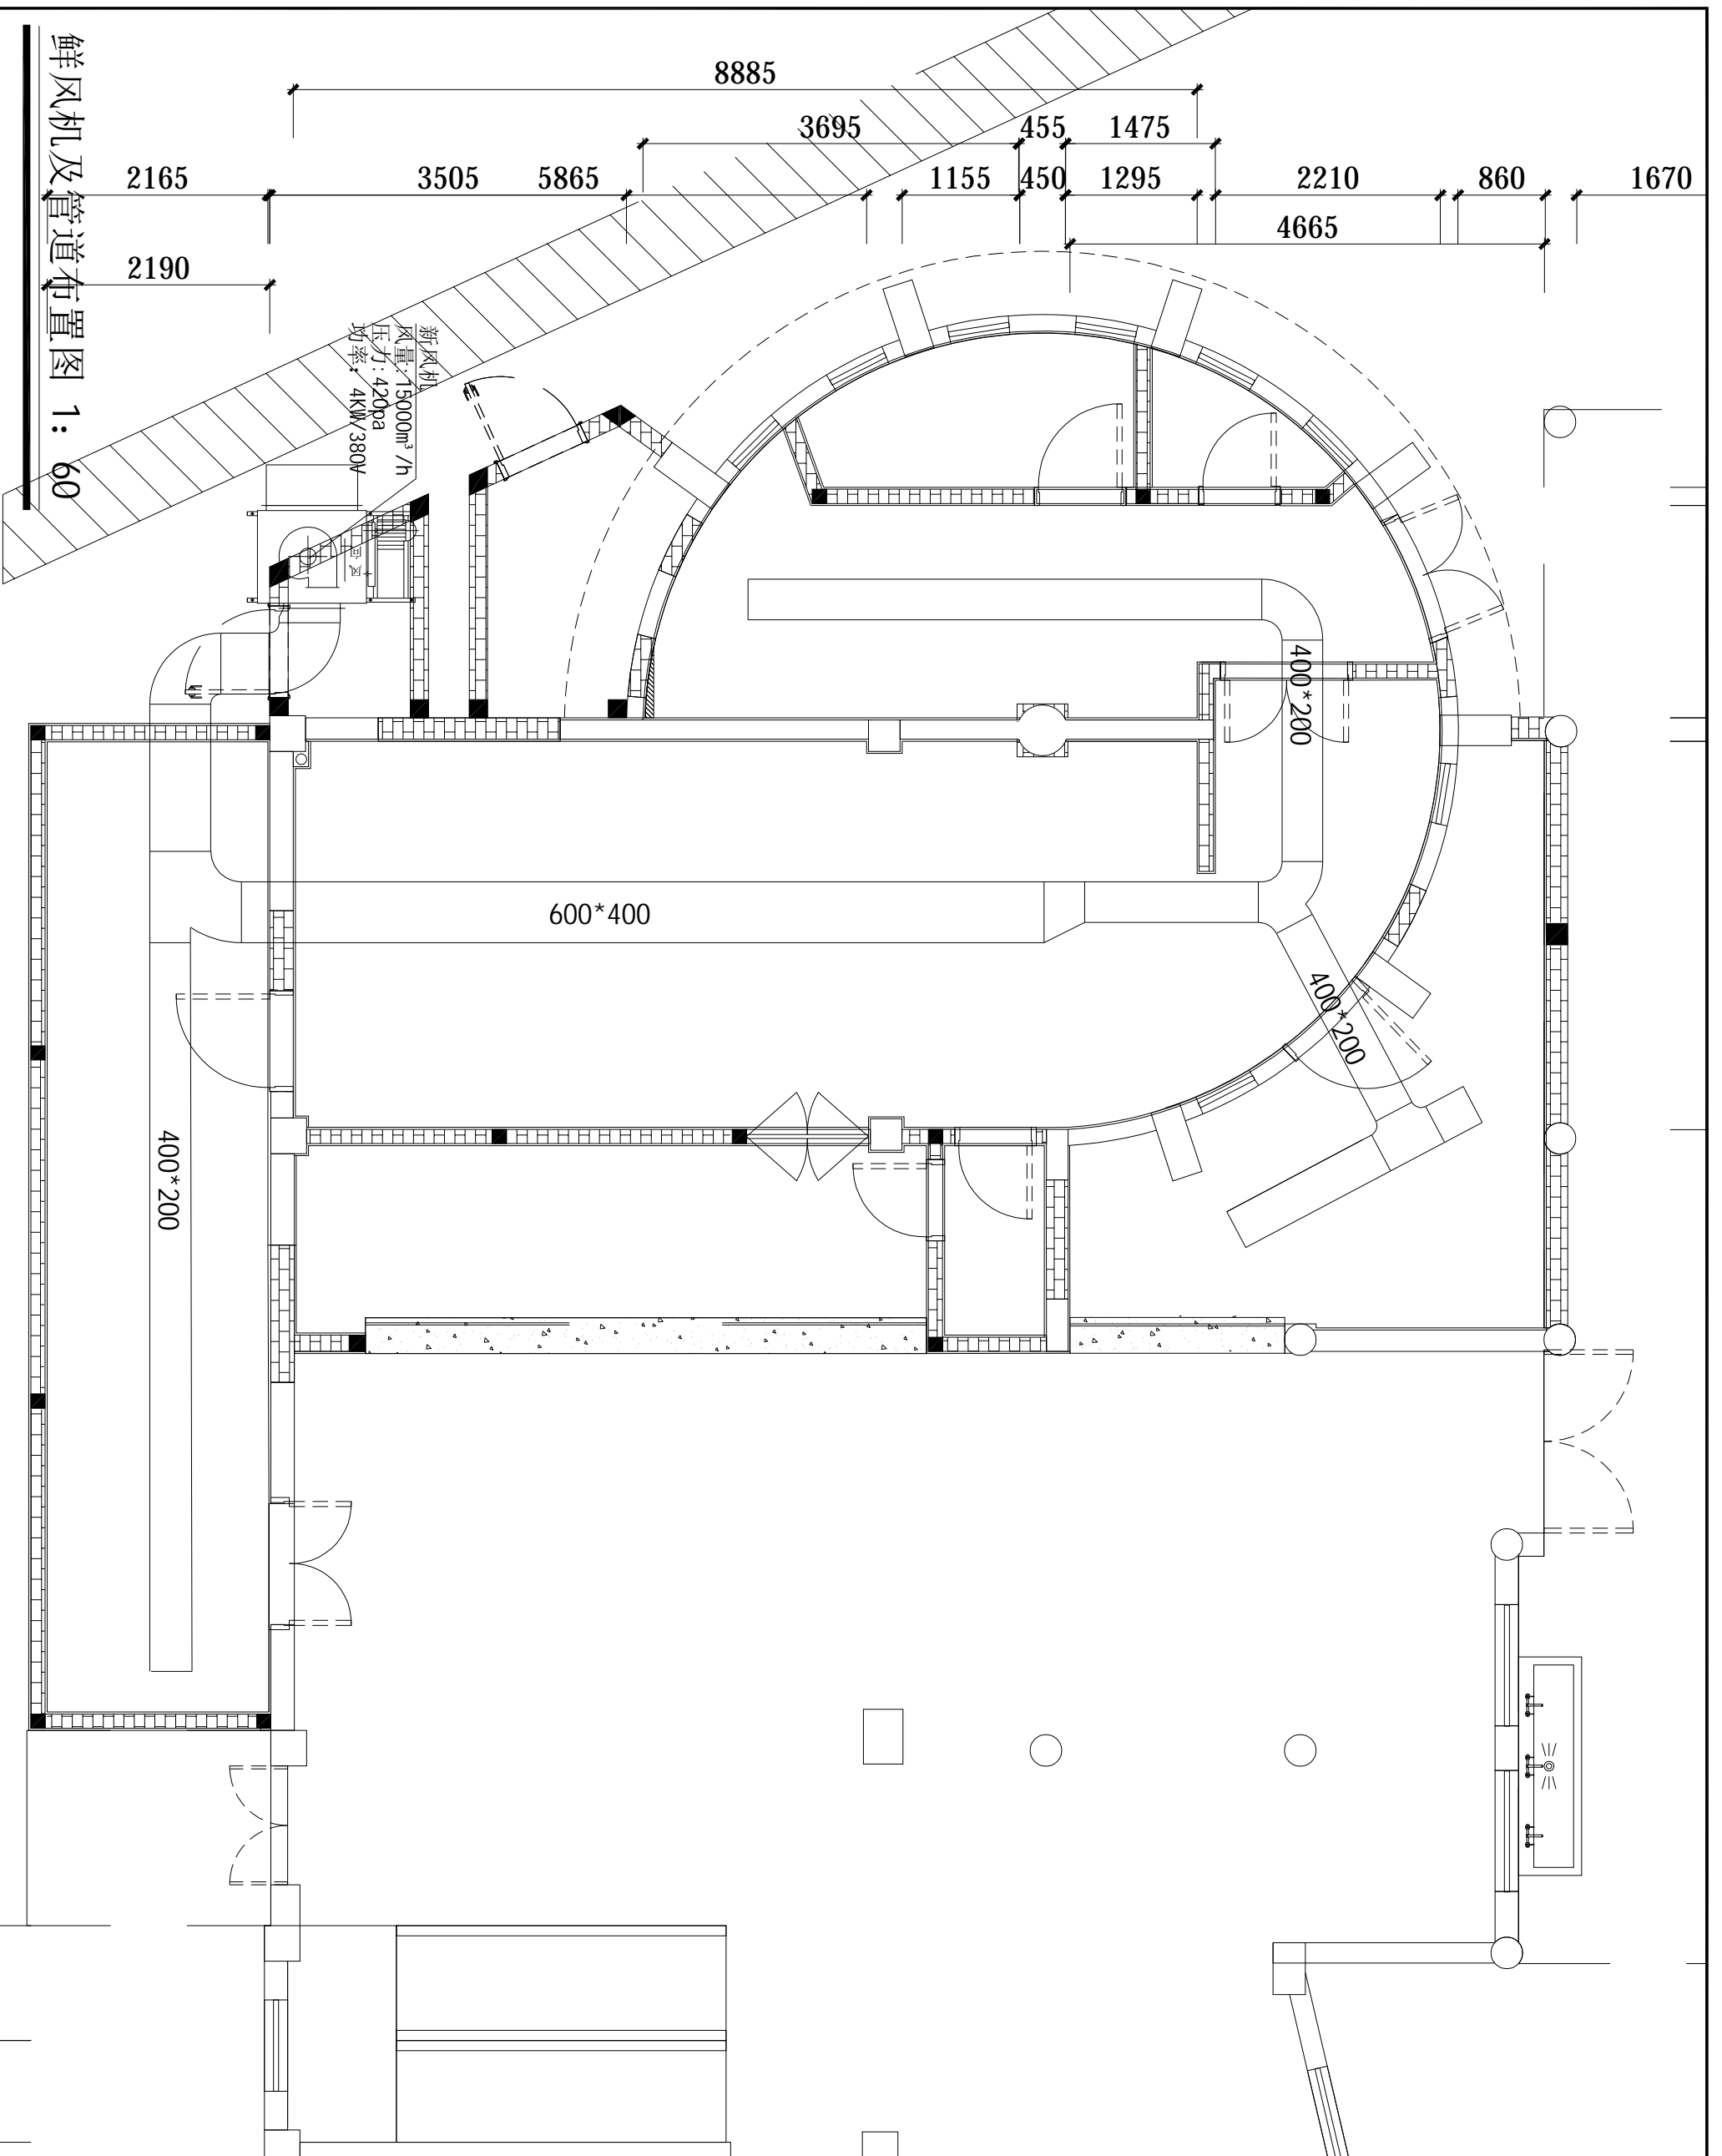

设计专用章

本图未经设计专用章无效
注册执业章

说明:

广州珠江建筑装饰有限公司
注册建筑师: 1116000427

设计: 高诗楠
校对: 高诗楠
审核: 林超
审批: 蓝华滨
蓝华滨


设计	高诗楠	高诗楠
校对	高诗楠	高诗楠
审核	林超	林超
审批	蓝华滨	蓝华滨
盖章	蓝华滨	蓝华滨

建筑	电气
结构	暖通
给排水	智能

建设单位: 广州白云山医药集团股份有限公司
白云山何济公制药厂
工程名称: 白云山何济公制药厂新市食堂改造

鲜风机及管道布置图

设计阶段	施工图	设计编号	
专业	给排水	比例	1:60@A3
图号	P-31		
层次	A		
日期	2024.3		

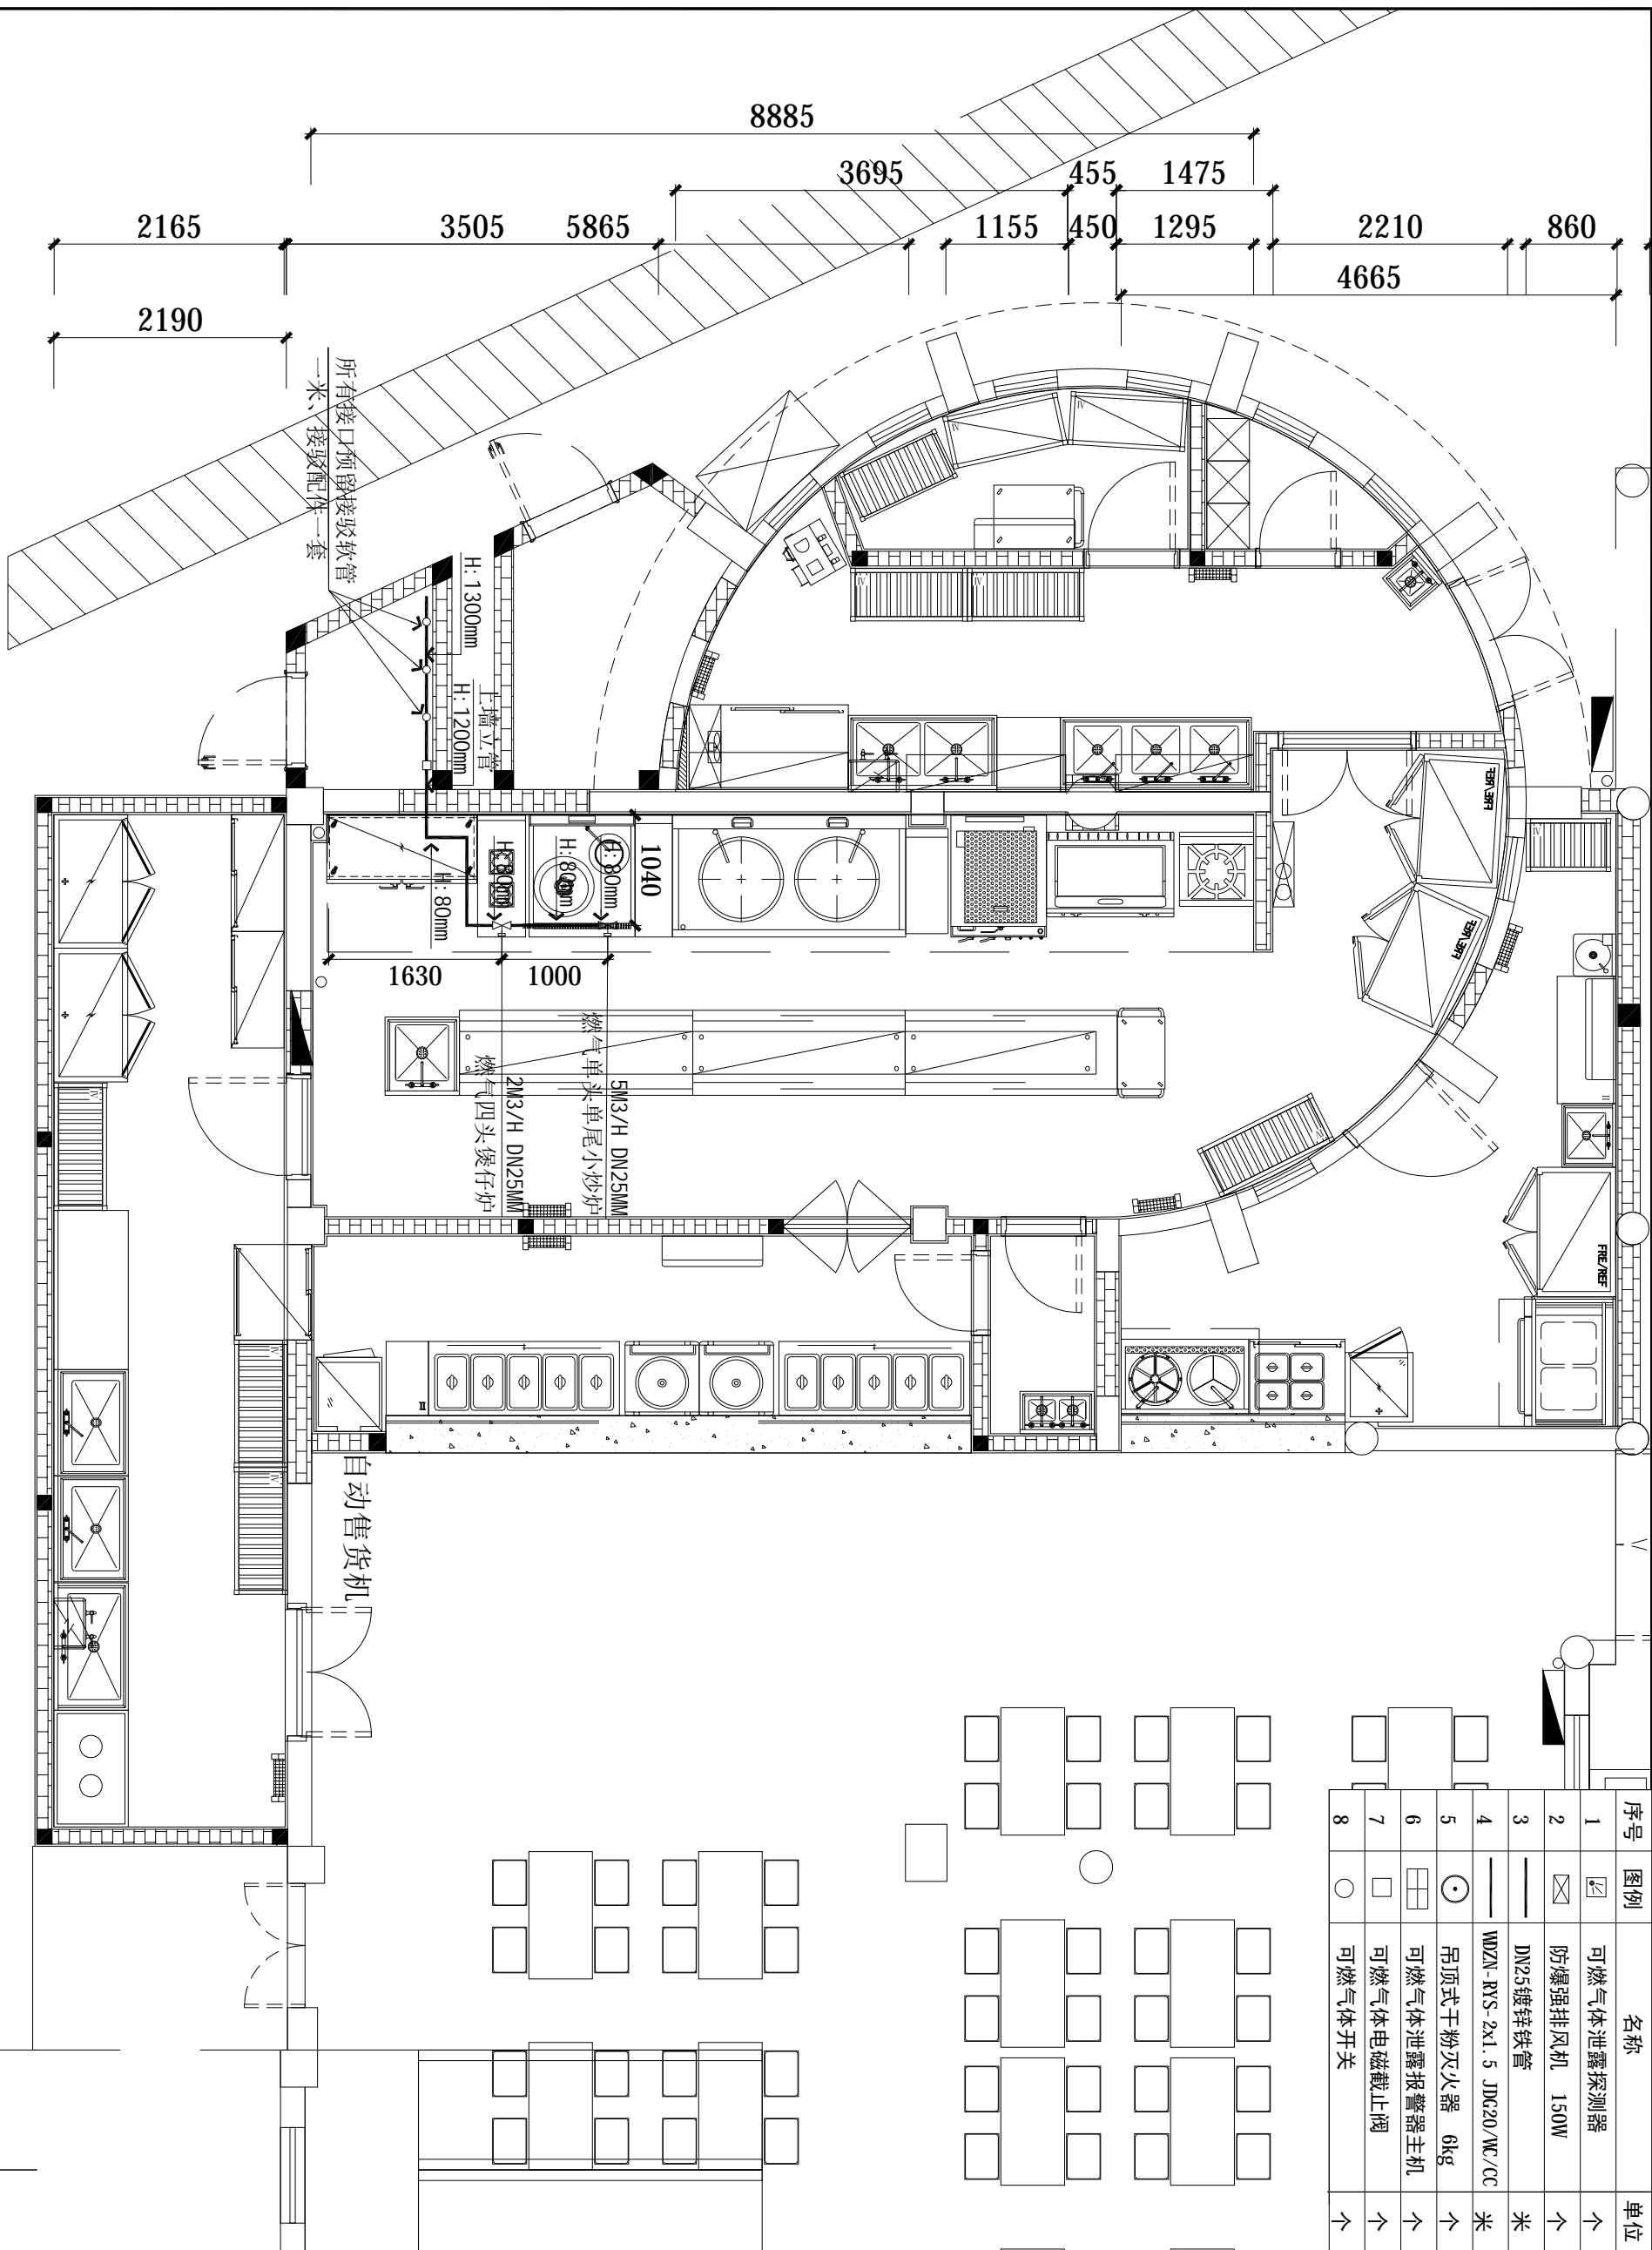

燃气点位布置图 1: 60

序号	图例	名称	单位
1		可燃气体泄露探测器	个
2		防爆强排风机 150W	个
3		DN25镀锌铁管	米
4		WDZN-RYS-2x1.5 JDC20/NC/CC 吊顶式干粉灭火器 6kg	个
5		可燃气体泄露报警器主机	个
6		可燃气体电磁截止阀	个
7		可燃气体开关	个
8		可燃气体开关	个

设计标准
 本图未标注设计专用系统
 注册机电

说明:

广州珠江建筑装饰有限公司
 GUANGZHOU ZHUJIANG ARCHITECTURAL DECORATION CO., LTD.
 注册机电工程设计师 注册编号: 111600047


专业设计标准

专业栏	
设计	陈露云
校核	董敬怡
专业负责人	陈露云
项目负责人	林超
审核	蓝华滨
盖章	蓝华滨

安全栏	
建筑	电气
结构	暖通
给排水	智能

工程名称	燃气点位布置图
建设单位	白云山何济公制药厂新市食堂改造
设计单位	广州珠江建筑装饰有限公司
设计日期	2024.3

设计阶段	施工图	设计编号	
专业	电气	比例	1:60(A3)
图号	P-33		
版本	A		
日期	2024.3		

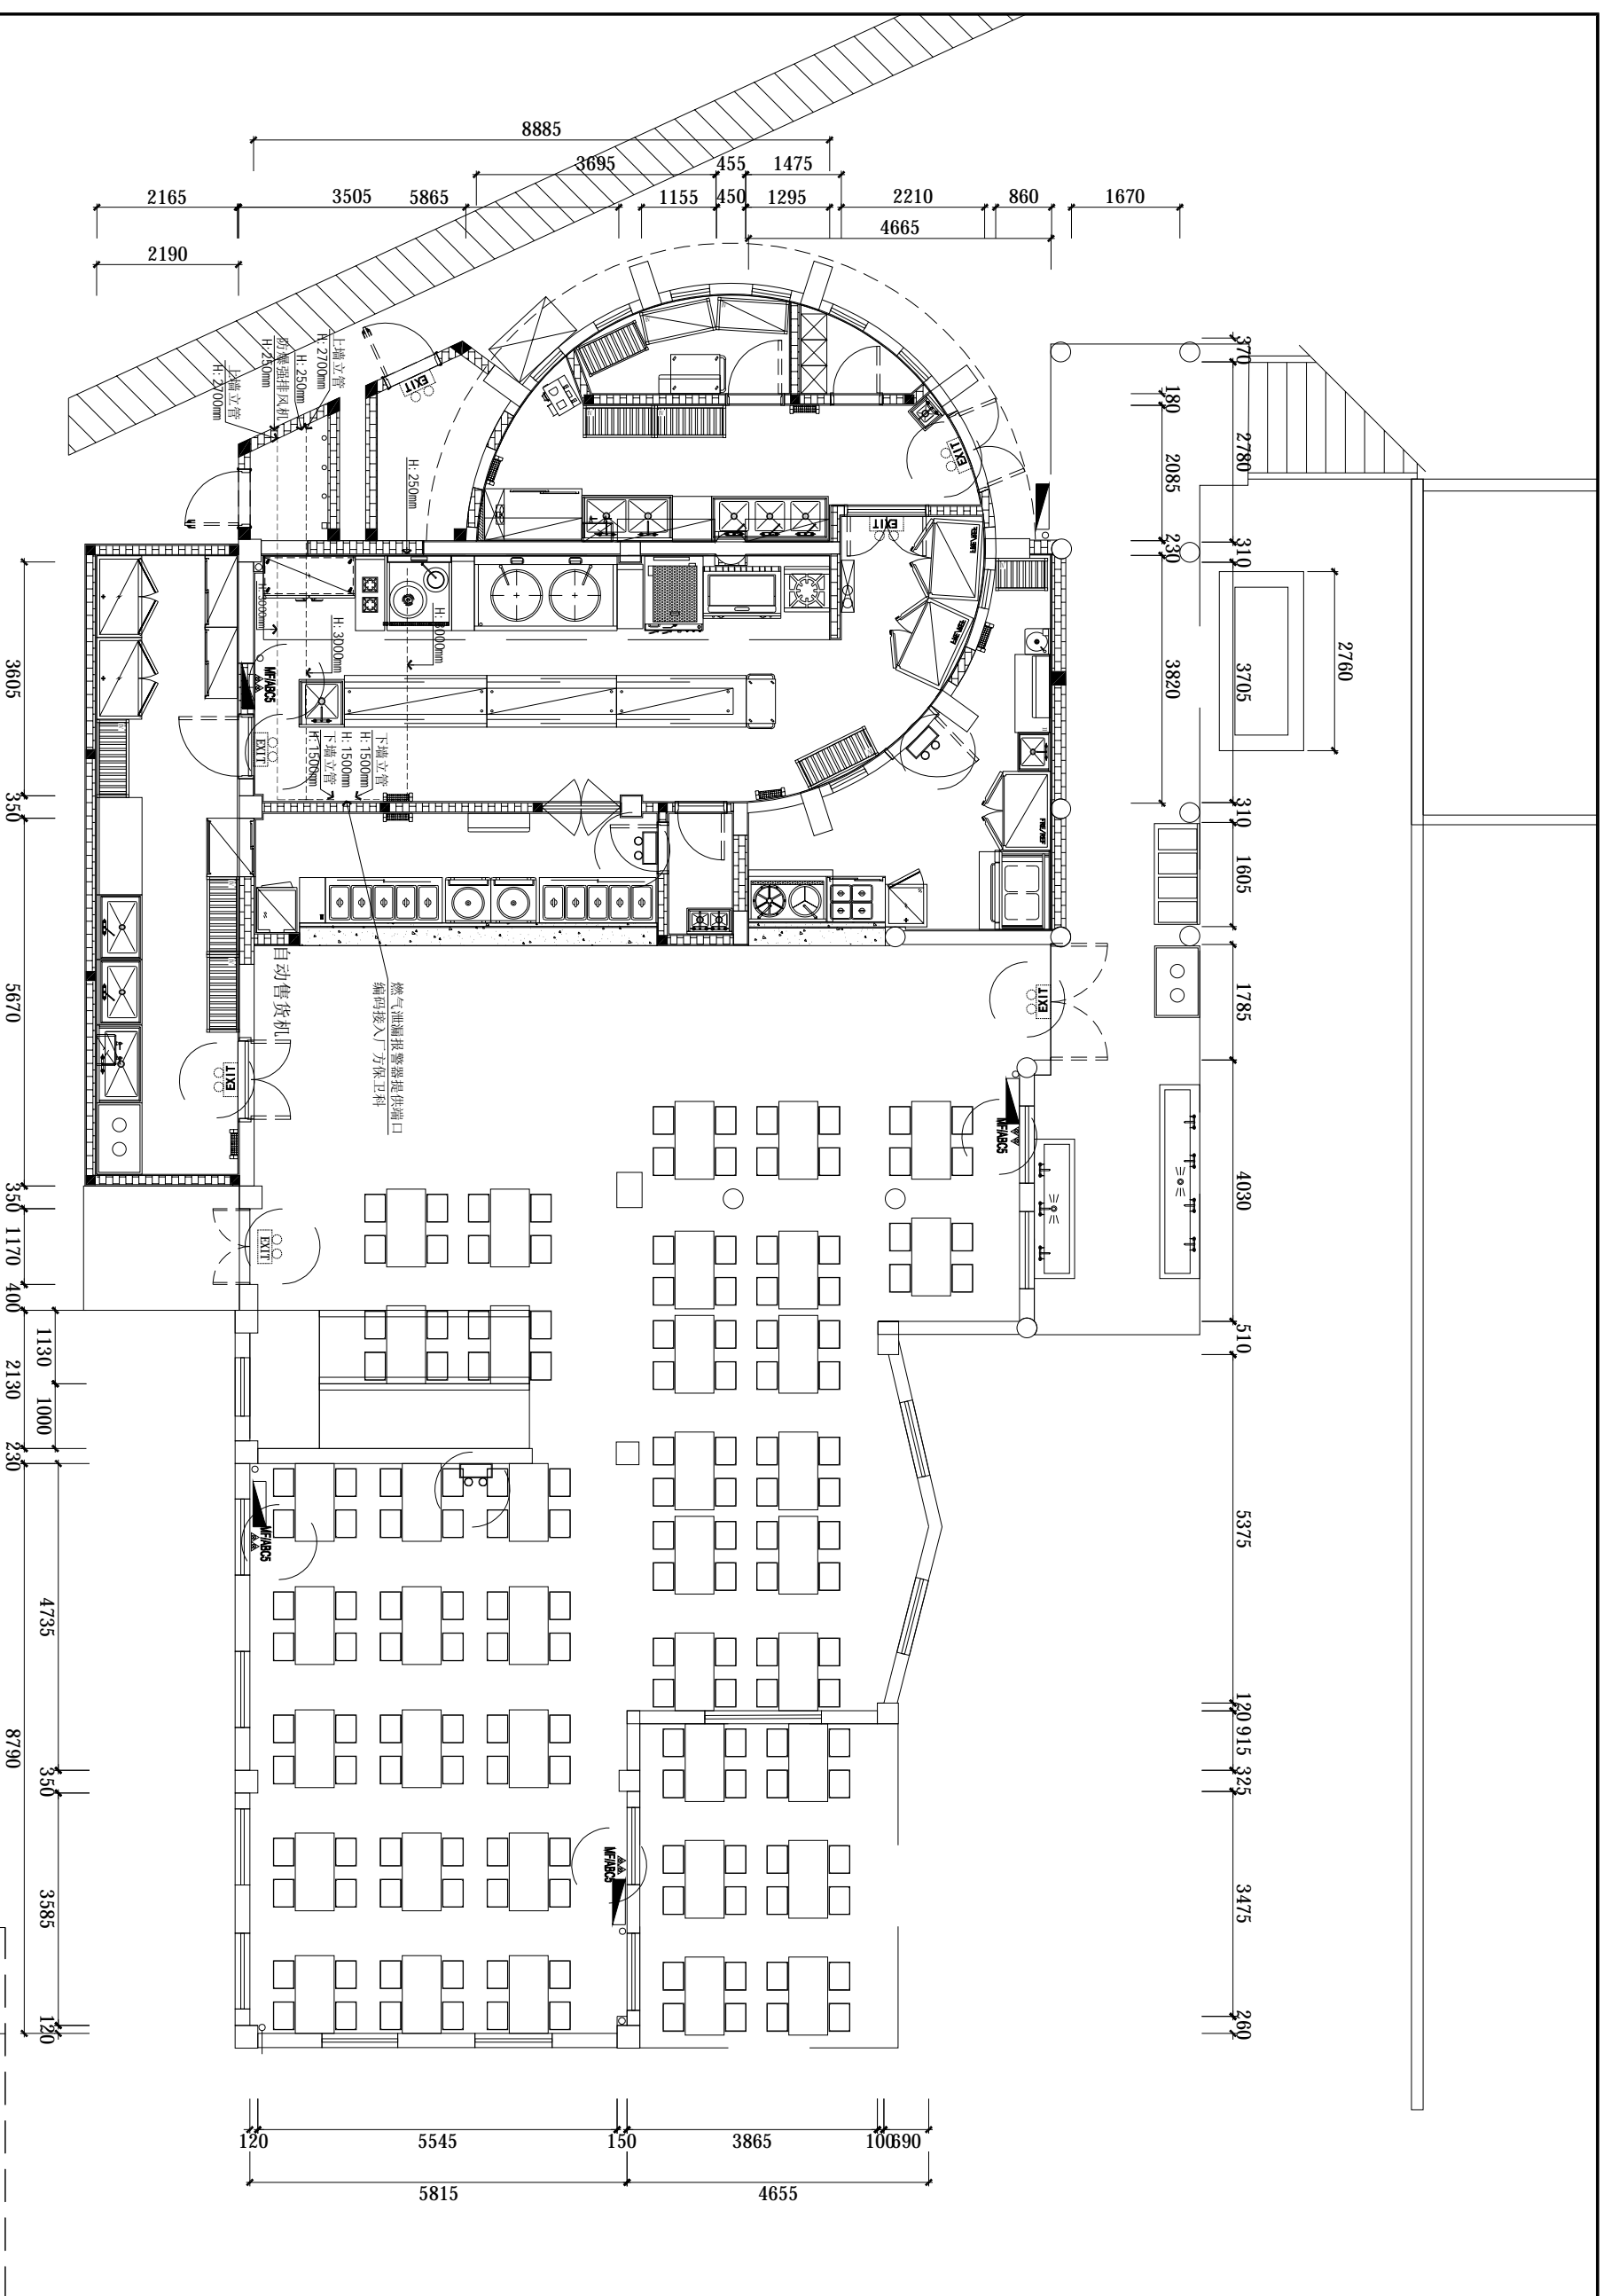


应急照明与疏散指示灯布置图 1: 100

图标	名称
	干粉灭火器
	应急灯
	带疏散指示应急灯

设计专用章		注册执业章		说明:	
<p>广州珠江建筑装饰有限公司 GUANGZHOU JIANGHUANG ARCHITECTURE DECORATION CO., LTD. 注册建筑师: 林超 (114000427)</p>					
<p>设计: 陈露云 校核: 董敬松 专业负责人: 陈露云 项目负责人: 林超 审核: 董敬松 盖章: 董华滨</p>					
<p>建设单位: 白云山何济公制药厂新市食堂改造 设计阶段: 施工图 专业: 电气 图号: P-35 版本: A 日期: 2024.3</p>					

版权所有·未经许可·不得翻印

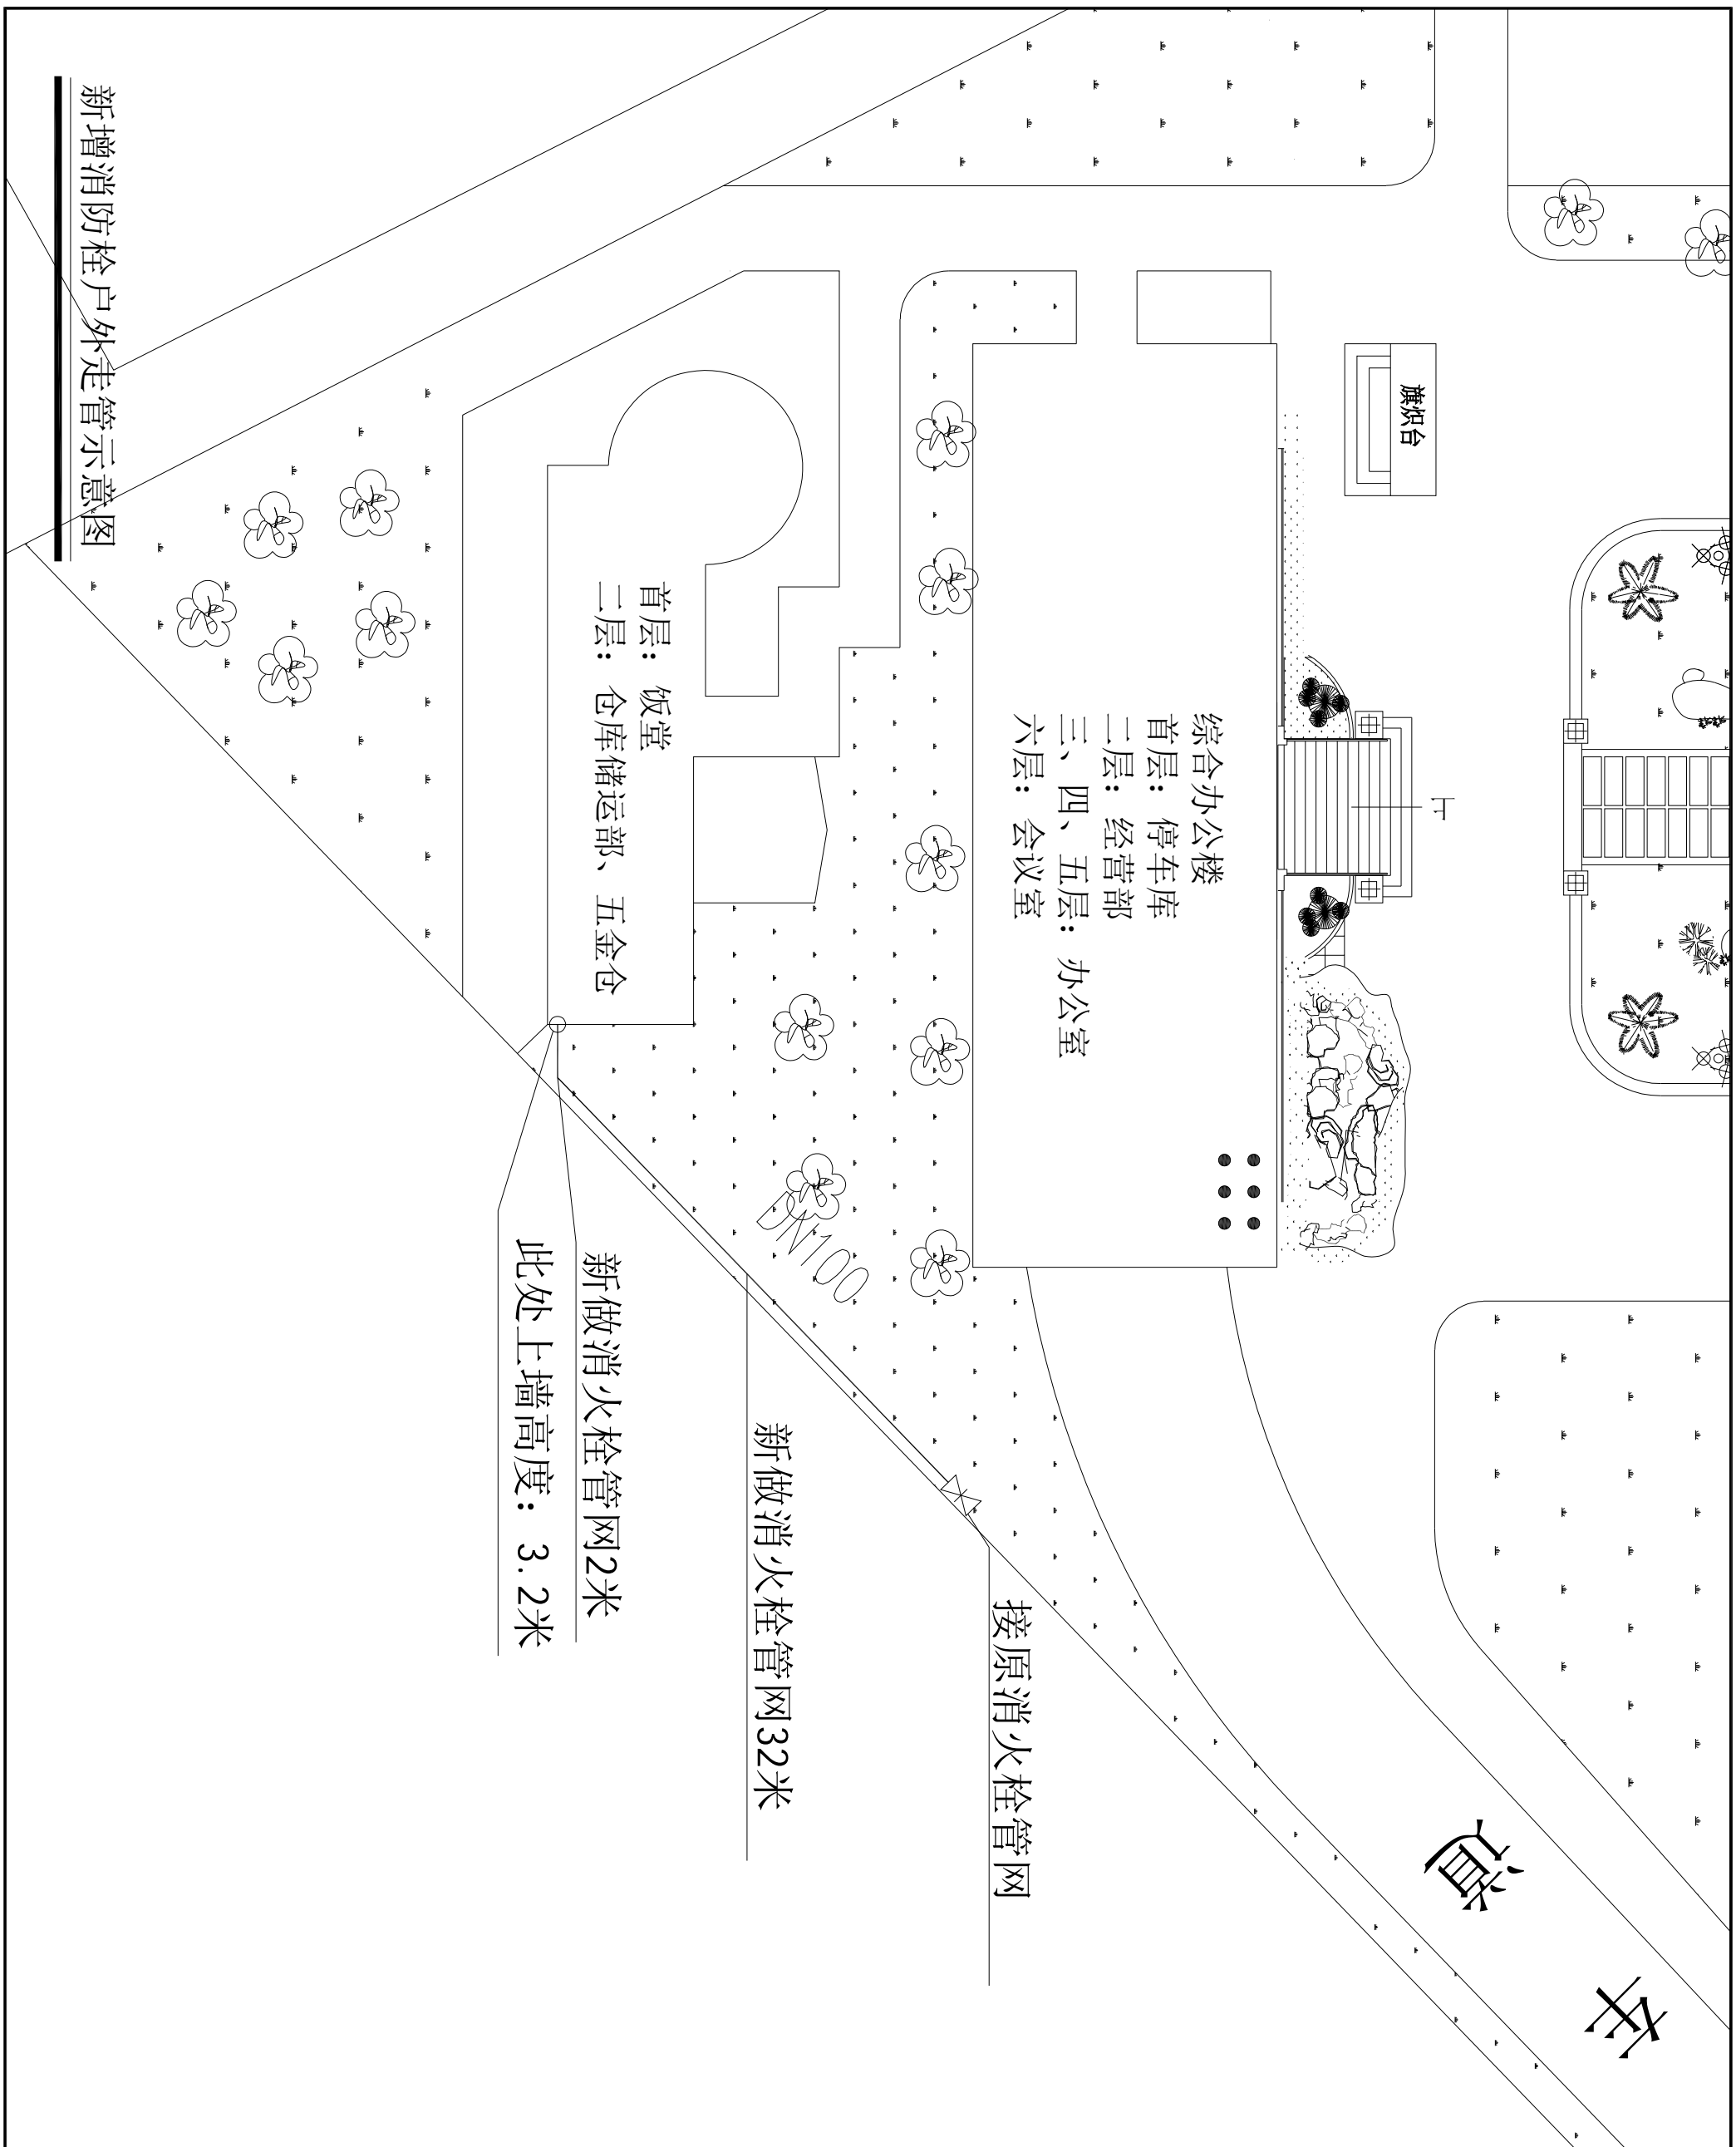

新增消防栓户外走管示意图

设计专用章
 本图未经设计专用章无效
 注册执业章

说明:

广州珠江建筑装饰有限公司
 GUANGZHOU ZHUJIANG BUILDING DECORATION CO., LTD.
 建筑装饰工程专业承包等级: 一级
 资质编号: 1414000427


项目负责人: 林超
 设计: 陈燕云
 校对: 董敬然

专业栏	
设计	陈燕云
校核	董敬然
专业负责人	陈燕云
项目负责人	林超
审核	董敬然
盖章	董华滨

专业栏	
建筑	电气
结构	暖通
给排水	智能

建设单位: 广州白云山医药集团股份有限公司
 白云山何济公制药厂
 工程名称: 白云山何济公制药厂新市食堂改造

图名	新增消防栓外部走管示意图	
图号	P-36	比例
图次	A	
日期	2024.3	

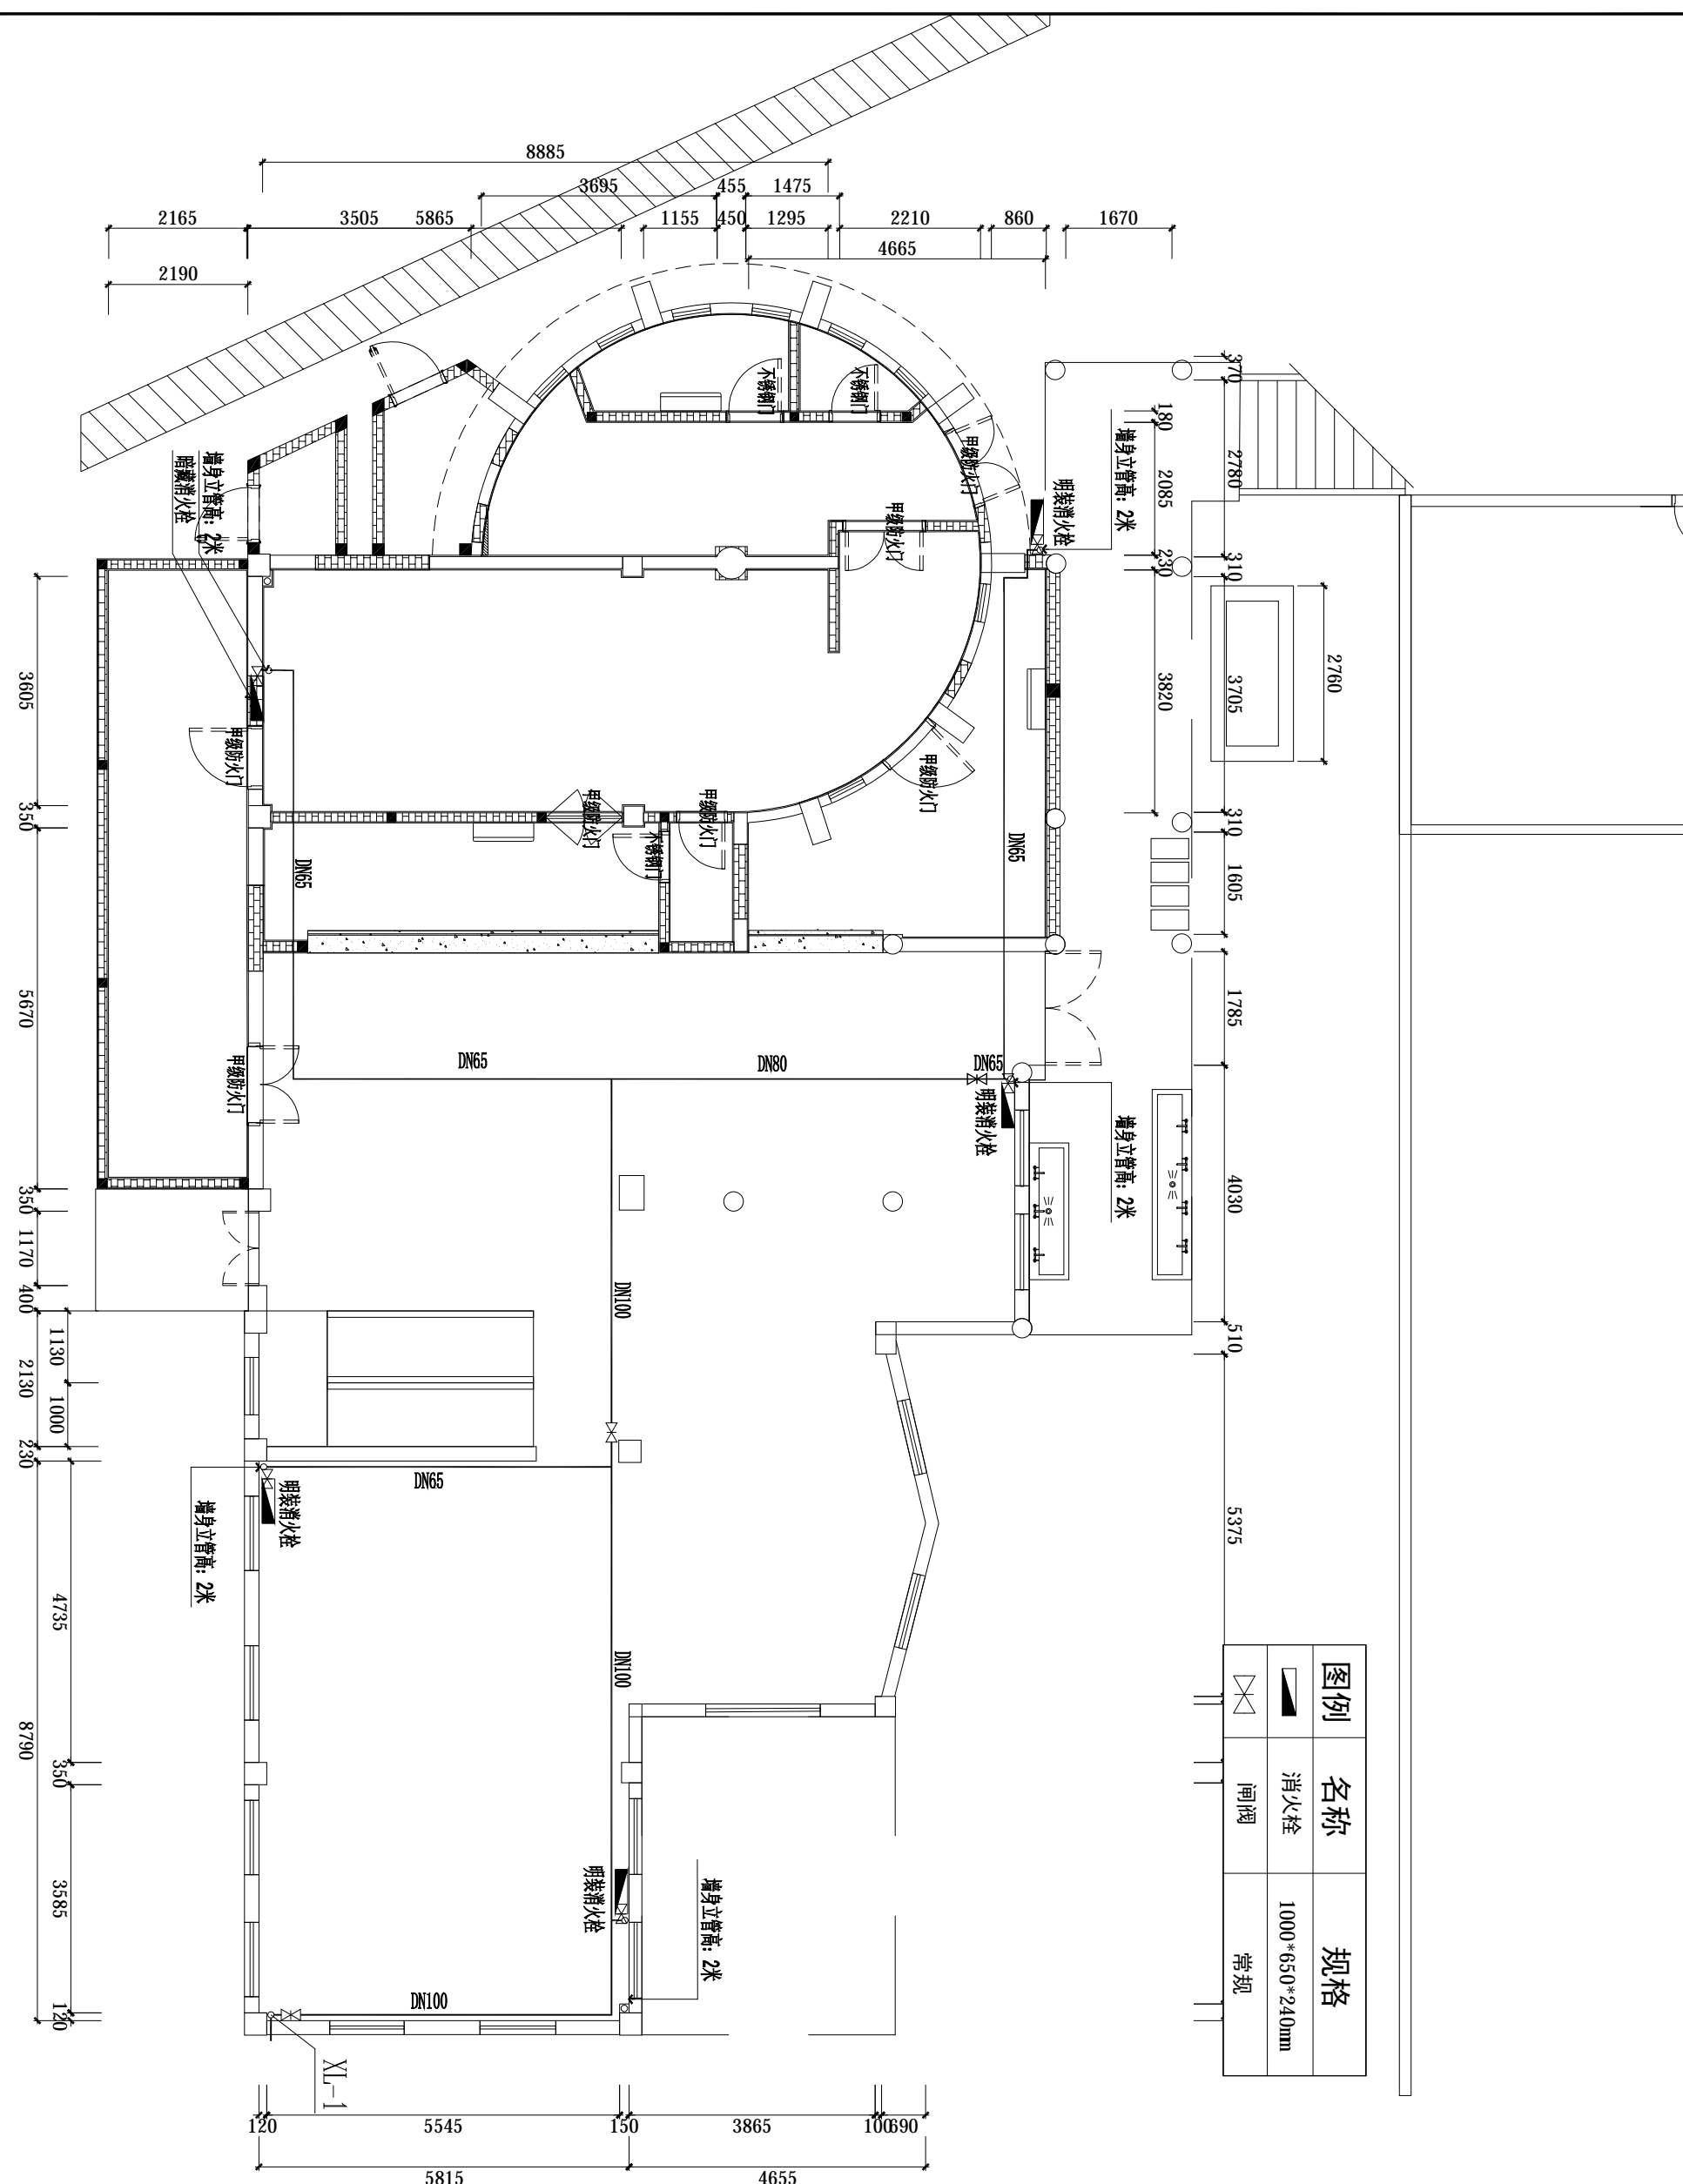

新增消防栓室内走管示意图 1:100

设计专用章
 本图未经设计专用章无效
 注册执业章

说明:

广州珠江建筑装饰有限公司
 GUANGZHOU ZHUJIANG BUILDING DECORATION CO., LTD.
 建筑装饰工程施工专业承包 (1140000427)

参建单位	
设计	陈燕云
校对	董敬怡
专业负责人	陈燕云
项目负责人	林超
审核	蓝华滨
盖章	蓝华滨


安全标志	
建筑	电气
结构	暖通
给排水	智能

建设单位
 广州白云山医药集团股份有限公司
 白云山何济公制药厂

工程名称
 白云山何济公制药厂新市食堂改造

新增消防栓室内走管示意图	
设计阶段	施工图
专业	电气
图号	P-37
版次	A
日期	2024.3

版权所有·未经许可·不得翻印

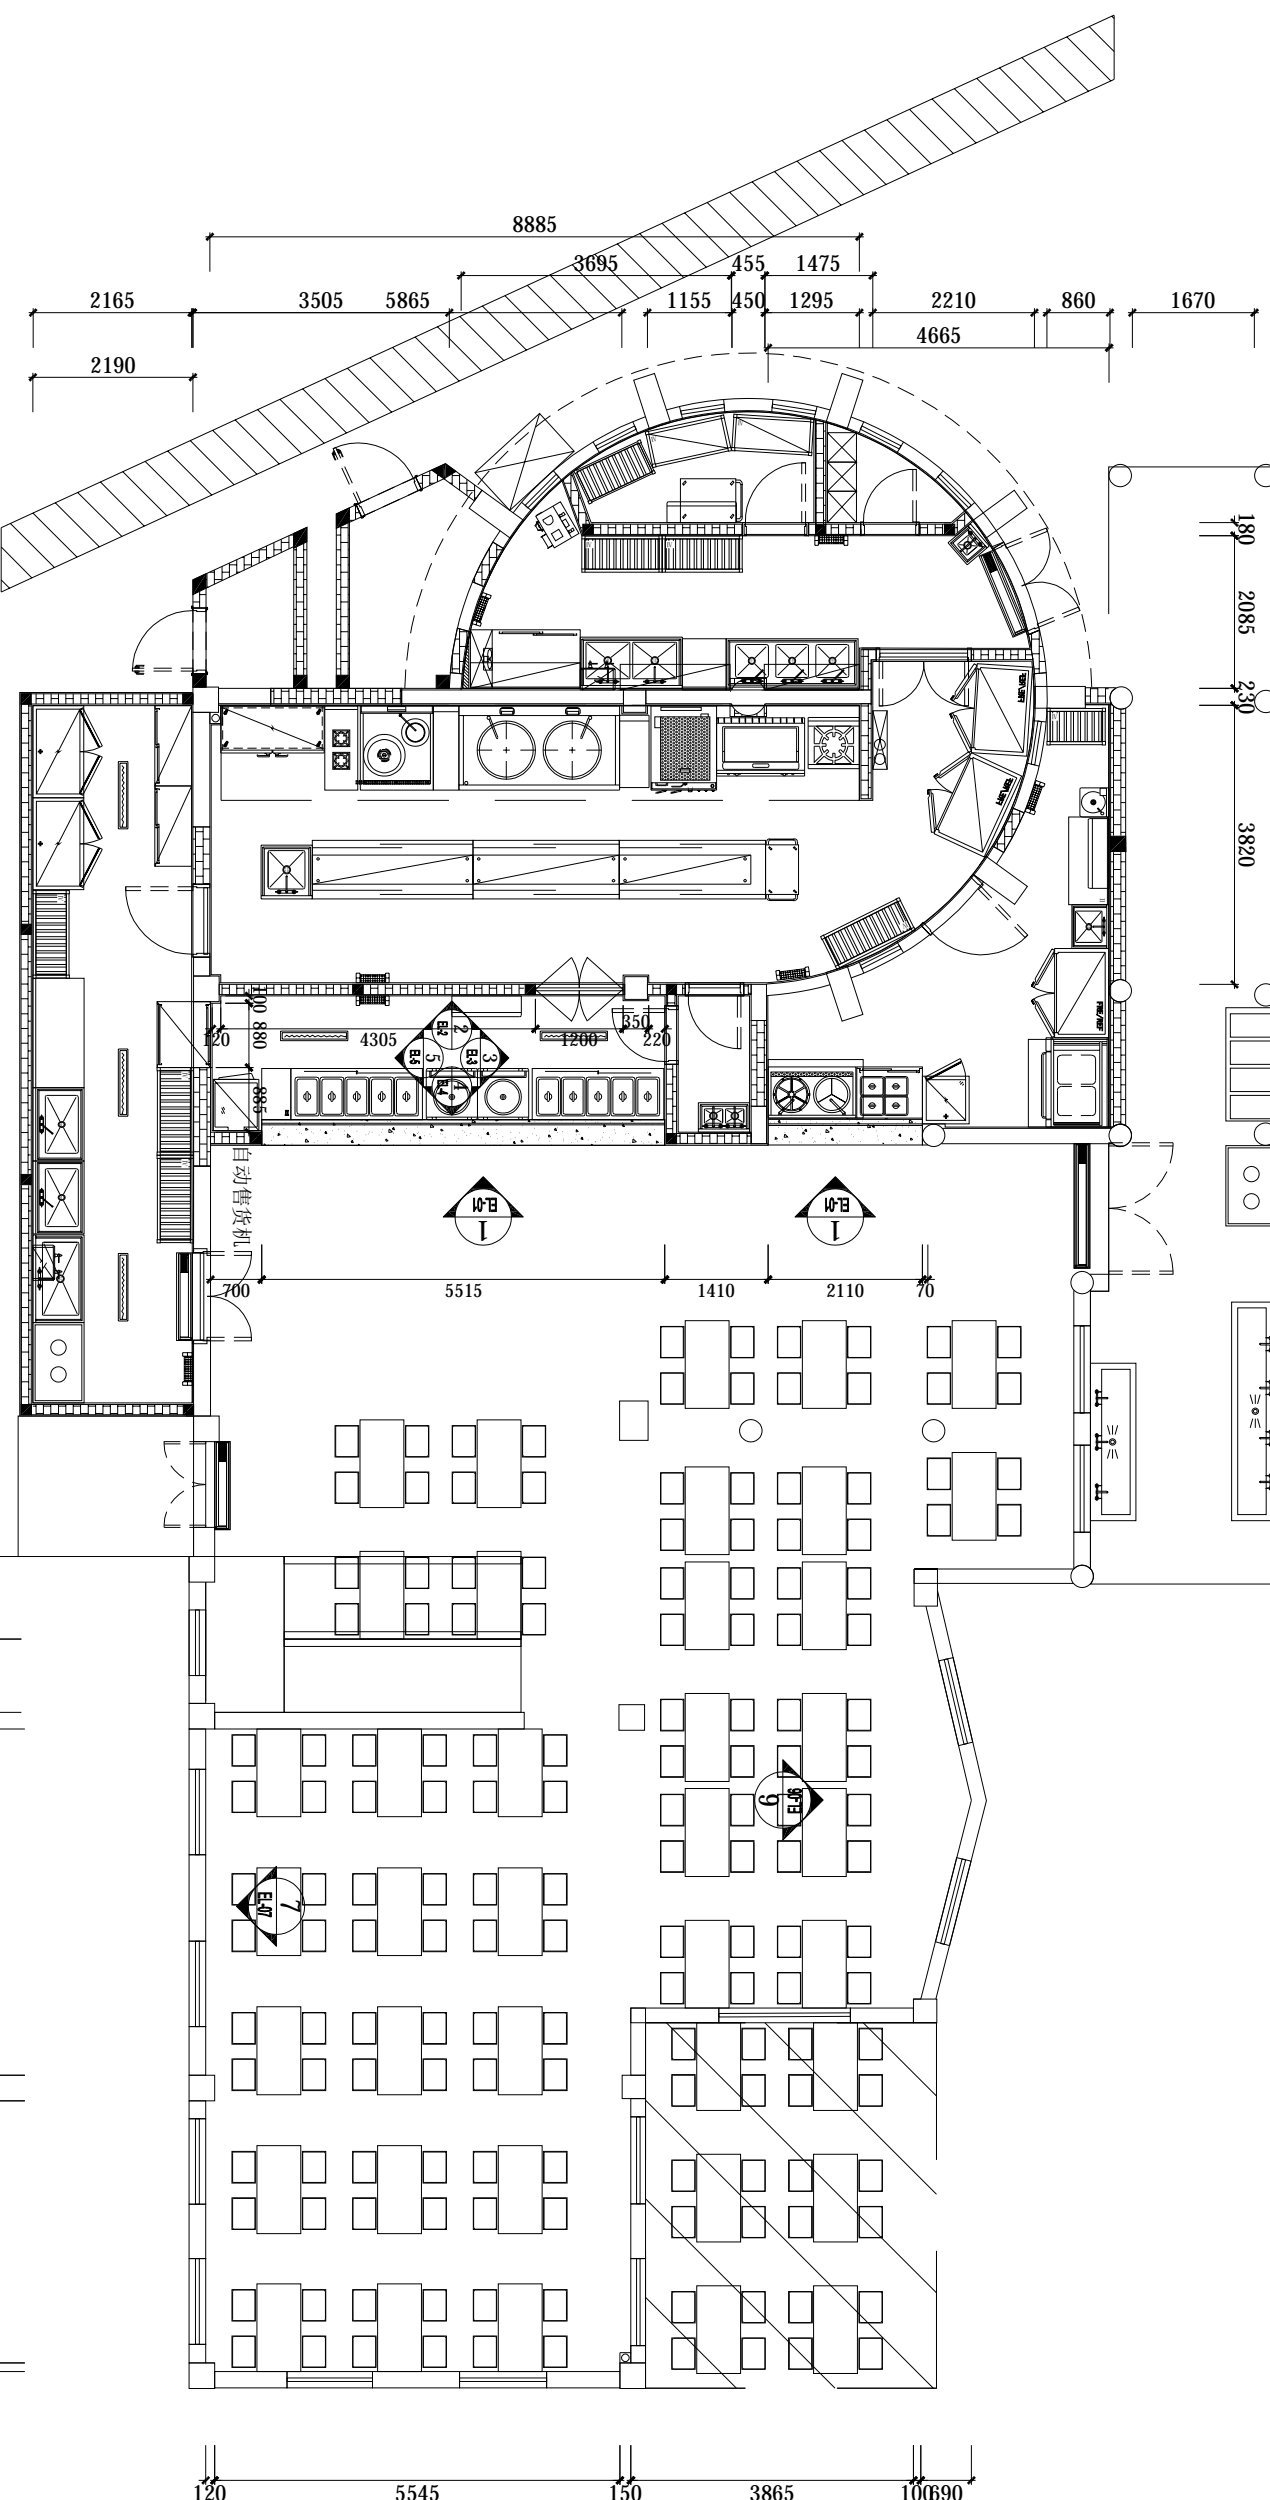

立面索引图 1: 80

设计专用章
 本图未经设计专用章无效
 注册执业章

说明:

广州珠江建筑装饰有限公司
 GUANGZHOU ZHUJIANG BUILDING DECORATION CO., LTD.
 建筑装饰工程施工专业承包: A14000427

设计	张惠兰
校对	
专业负责人	
项目负责人	
审核	
审批	
盖章	

建筑	电气
结构	暖通
给排水	智能

建设单位
广州白云山医药集团股份有限公司
 白云山何济公制药厂

工程名称
白云山何济公制药厂新市食堂改造

设计阶段	施工图	设计编号	
专业		比例	1:100@A3
图号	P-38	版本	A
日期	2024.3		